



BOLETÍN ESTADÍSTICO

Mayo 2006



Unidad de Transacciones, S.A.

Administradora del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica de El Salvador

Km. 12 ½ carretera al Puerto de La Libertad

CONTENIDO

	Pág.
Resumen Ejecutivo	3
Mercado Mayorista de Energía (MME)	
♦ Evolución de la demanda	4
♦ Cobertura de la demanda	5
Por recurso	5
Por agente	5
Por mercado	6
♦ Intercambios internacionales	7
♦ Precios	9
Sistema de Transmisión	
♦ Energía no servida	14
♦ Pérdidas de transmisión	14
♦ Interrupciones	14
Otras estadísticas	
♦ Generación obligada	15
♦ Demanda máxima de potencia	15
♦ Demanda máxima semanal	15
♦ Reserva fría por confiabilidad	16
♦ Condiciones de reserva	17
♦ Interrupciones del servicio	18
♦ Mantenimientos programados	29

May-06

Energía Transada		GWh	%
	Hidroeléctrica	129.9	28.4%
	Geotérmica	92.9	20.3%
	Térmica	233.5	51.0%
	Importaciones por emergencia	0.0	0.0%
	Desvíos	1.2	0.3%
Total inyecciones MME		457.5	100.0%
(-)	Exportaciones	0.0	
	Desvíos	1.6	
	Pérdidas de transmisión ^{1/}	7.6	1.7%
		448.2	
Demanda Mercado Mayorista			%
	Mercado de Contratos	260.2	58.1%
	Mercado Regulador del Sistema	188.0	41.9%
		448.2	Δ %MM12
			6.9
Energía de Paso		Retiro	Inyección
	Guatemala	0.0	1.2
	Honduras	1.2	0.0
Precios MRS (\$/MWh)			Δ %
Promedio mensual	\$	86.59	-3.7%
	Máximo	123.83	
	Mínimo	82.00	
Demanda Máxima de Potencia		MW	Hora
	Máxima	868	3-May-2006 19:00
	Mínima	381	1-May-2006 3:30

^{1/} Como porcentaje de la inyección


Nota: a partir del 21 de abril 2005, los precios de compra en el MRS se han calculado con base al Acuerdo No. 78-E-2005 y sus respectivas modificaciones, emitidas por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones.




	Mayo 2006		Var. % Anual	Acumulado Anual		Últimos tres meses		Últimos doce meses	
	GWh	Var. %		GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
Generación nacional transada	455.9	24.1	1.2	1,712.8	5.2	351.1	-5.6	423.7	18.8
Intercambios Internacionales (+/-) ^{1/}	0.0	-100.8	-100.1	2.1	-98.9	0.7	-97.9	8.2	-71.5
Pérdidas de transmisión	7.6	3.2	-6.3	35.5	-6.9	7.5	-6.5	7.1	-1.1
Demanda Mercado Mayorista	448.2	6.9	11.3	2,099.8	8.9	435.6	8.3	404.3	6.9

^{1/} Signo (+) : Saldo comercial neto a favor de importaciones
 Signo (-) : Saldo comercial neto a favor de exportaciones

Tasa de variación anual
 Promedio móvil doce meses
 Enero 2000
 Mayo 2006

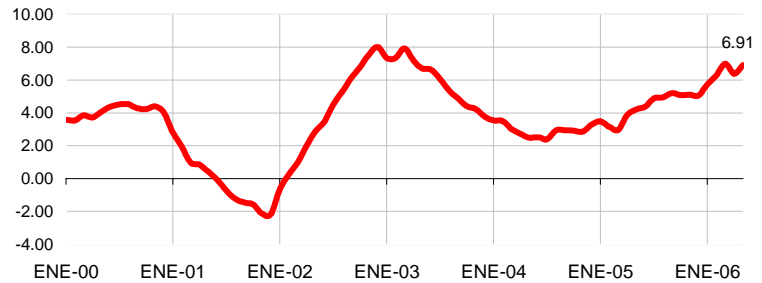

Tasa de variación anual
 Promedio móvil tres y seis meses
 Enero 2000
 Mayo 2006

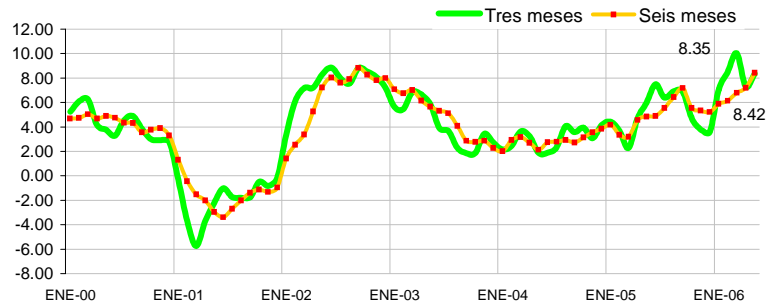



Por Recurso Inyectado

	Mayo 2006		Var. % Anual	Acumulado Anual		Últimos 3 meses		Últimos 12 meses	
	GWh	Var. %		GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
Hidroeléctrica	129.9	24.1	1.2	570.9	5.2	117.0	-5.6	141.2	18.8
Geotérmica	92.9	3.3	3.6	455.1	10.4	91.9	7.6	85.4	6.6
Térmica	233.5	1.2	43.8	1,108.4	34.5	233.8	39.3	176.3	12.2
Importaciones	0.0	-99.4	-100.0	2.2	-98.9	0.7	-98.1	8.8	-75.0

^{1/} Incluye pérdidas por transmisión

Inyección nacional por Agente

	Mayo 2006		Var. % Anual	Acumulado Anual		Últimos 3 meses		Últimos 12 meses	
	GWh	Var. %		GWh	Var. %	GWh	Var. %	GWh	Var. %
Cel	129.9	24.1%	1.2%	570.9	12.3%	117.0	-5.6%	141.2	19.2%
Nejapa Power	86.9	3.8%	31.8%	402.7	71.3%	83.6	21.5%	68.7	-5.5%
Duke Energy	129.7	9.2%	38.8%	547.0	72.9%	121.8	36.2%	90.0	20.0%
LaGeo	92.9	3.3%	3.6%	455.1	59.9%	91.9	7.6%	85.4	7.5%
Cessa	2.0	-2.7%	-35.3%	16.6	1.9%	2.1	-62.6%	4.1	-27.5%
Cassa	0.0	-100.0%	0.0%	65.0	595.9%	9.3	131.4%	7.1	60.7%
Textufil	15.0	-16.8%	0.0%	77.1	0%	17.0	0.0%	6.4	0.0%

^{1/} Inyecciones provenientes de la red de distribución

Por Contratos de Inyección

	Ene-06	Feb-06	Mar-06	Abr-06	May-06	Jun-06	Jul-06	Ago-06	Sep-06	Oct-06	Nov-06	Dic-06
Excelergy	8.6	15.1	22.0	29.4	32.0							
El Paso	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0							
Origem	5.3	13.3	15.5	30.1	25.3							
Caess	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Delsur	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
AES Clesa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Cel	21.4	25.9	28.7	27.5	28.7							
Nejapa	87.7	79.2	87.4	84.4	87.7							
Duke Energy	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
LaGeo	71.3	64.5	71.5	71.5	71.5							
Cessa	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2							
Cassa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Lynx	0.0	0.0	7.2	7.2	7.4							
Merc-Elec	0.0	0.0	2.7	4.3	7.4							
(-) C.X. ^{1/}	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Total	194.3	198.2	235.5	254.6	260.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

^{1/} CX: Contratos de Exportación



Por Mercado Primario

Mercado	Ene-06	Feb-06	Mar-06	Abr-06	May-06	Jun-06	Jul-06	Ago-06	Sep-06	Oct-06	Nov-06	Dic-06
MC	194.3	198.3	235.5	254.6	260.2							
MRS	216.0	184.4	204.0	164.5	188.0							
Total	410.2	382.7	439.5	419.1	448.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

MC: Mercado de Contratos

MRS: Mercado Regulador del Sistema

Mercado de Contratos de Retiro por Operador


Operador	Ene-06	Feb-06	Mar-06	Abr-06	May-06	Jun-06	Jul-06	Ago-06	Sep-06	Oct-06	Nov-06	Dic-06
CAESS	68.0	61.4	67.9	65.7	67.9							
DELSUR	45.1	40.9	45.4	43.3	45.3							
CLESA	21.3	19.2	21.2	20.6	21.3							
EEO	14.5	13.1	14.5	14.0	14.5							
DEUSEM	2.9	2.6	2.9	2.8	2.9							
CEL-COM	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
LAGEO-COM	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6							
EXCELERGY	15.3	21.1	28.7	35.9	38.7							
ORIGEM	5.3	13.3	15.5	30.1	25.3							
ANDA	21.0	25.6	28.4	27.2	28.4							
LYNX	0.0	0.0	7.2	7.2	7.4							
CESSA	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2							
MERC-ELECT	0.0	0.0	2.7	6.7	7.4							
OTROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
Total MC	194.3	198.2	235.5	254.6	260.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Los valores negativos corresponden a desviaciones de contratos inyectadas al MRS.

*/ Variaciones mayores de 2000% no se detallan

Mercado Regulador del Sistema por Operador


Operador	Ene-06	Feb-06	Mar-06	Abr-06	May-06	Jun-06	Jul-06	Ago-06	Sep-06	Oct-06	Nov-06	Dic-06
CAESS	90.9	89.3	92.2	65.3	71.0							
DELSUR	35.9	18.0	22.3	20.3	50.0							
CLESA	46.5	43.7	49.5	39.6	29.9							
EEO	25.4	23.7	28.7	28.1	25.0							
DEUSEM	6.6	6.1	6.9	6.8	7.2							
EXCELERGY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
CEL-COM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
LAGEO-COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
MER-ELEC	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0							
ORIGEM	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0							
ANDA	5.3	-1.5	-1.8	-1.9	-2.7							
OTROS	5.4	5.1	6.3	6.3	7.5							
Total MRS	216.0	184.4	204.0	164.5	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

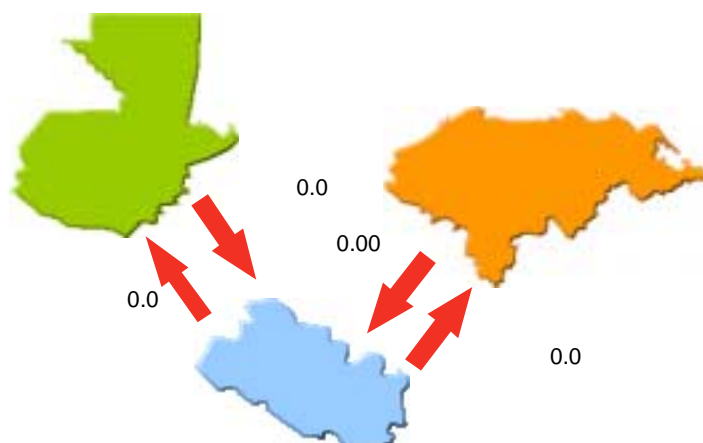

Comercio Internacional por Tipo de Operador

Importaciones	Ene-06	Feb-06	Mar-06	Abr-06	May-06	Jun-06	Jul-06	Ago-06	Sep-06	Oct-06	Nov-06	Dic-06
DISTRIBUIDORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
COMERCIALIZADORES	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0							
GENERADORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
EMERGENCIA	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0							
Total	0.0	0.1	0.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Exportaciones	Ene-06	Feb-06	Mar-06	Abr-06	May-06	Jun-06	Jul-06	Ago-06	Sep-06	Oct-06	Nov-06	Dic-06
DISTRIBUIDORES	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0							
COMERCIALIZADORES	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0							
GENERADORES	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0							
Total	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

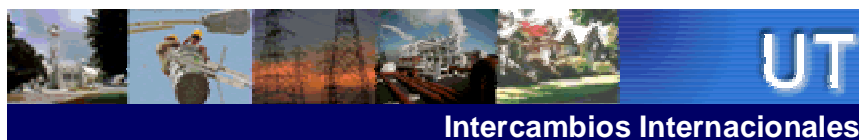

Importaciones por Operador


Operador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
CAESS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								-
DELSUR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								-
CLESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								-
EXCELERGY	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0								0.1
EL PASO	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0								0.3
DUKE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								-
LAGEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								-
CEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								-
MERCELEC	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0								0.1
ORIGEM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								-
DUKE-COMERC.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								-
Poliwatt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								-
DESVIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								-
Cessa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								-
Emergencias	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0								1.8
Total	0.0	0.1	0.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2

Exportaciones por Operador

Operador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
NEJAPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0
DUKE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0
EL PASO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0
CAESS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0
EXCELERGY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0
POLIWATT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0
MERCELEC	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0								0.1
LAGEO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0
CEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0
DUKE-COMERC.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0
Total	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

Comercio Internacional por frontera

Operador	Guatemala		Honduras		Total	
	Exportac.	Importac.	Exportac.	Importac.	Exportac.	Importac.
ENERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FEBRERO	0.00	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
MARZO	0.00	0.3	0.00	0.0	0.0	0.3
ABRIL	0.00	1.6	0.00	0.2	0.0	1.8
MAYO	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
Total	0.0	2.0	0.1	0.2	0.1	2.2

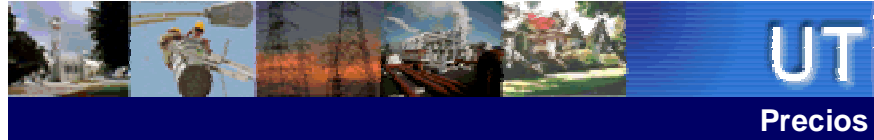

Mes	Promedio		Variaciones			
	2005	2006	Mes	Anual	Acum.	Prom. anual
Ene	\$ 64.76	\$ 95.20	8.2%	47.0%	8.2%	18.0%
Feb	\$ 72.49	\$ 95.07	-0.1%	31.1%	8.1%	21.4%
Mar	\$ 87.92	\$ 86.26	-9.3%	-1.9%	-1.9%	18.3%
Abr	\$ 95.01	\$ 89.88	4.2%	-5.4%	2.2%	13.1%
May	\$ 63.79	\$ 86.59	-3.7%	35.7%	-1.6%	16.5%
Jun	\$ 93.15					
Jul	\$ 86.51					
Ago	\$ 83.31					
Sep	\$ 77.23					
Oct	\$ 66.77					
Nov	\$ 62.29					
Dic	\$ 87.96					

1/

Mensual: Relación mes inmediato anterior
 Anual: Relación igual mes año anterior
 Acumulada: Relación respecto a diciembre año anterior
 Promedio anual: Relación últimos doce meses

Precio Máximo horario: \$ 123.83 / MWh
Precio Mínimo horario: \$ 82.00 / MWh



Precios EST

FECHA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01-May-06	\$ 74.80	\$ 82.88	\$ 83.70	\$ 81.48	\$ 71.75	\$ 48.01	\$ 44.60	\$ 38.82	\$ 37.04	\$ 41.70	\$ 40.85	\$ 30.48	\$ 30.56	\$ 30.43	\$ 30.12	\$ 30.51	\$ 41.03	\$ 41.54	\$ 25.72	\$ 34.86	\$ 35.89	\$ 41.53	\$ 51.22	\$ 74.99
02-May-06	\$ 74.92	\$ 76.32	\$ 75.82	\$ 61.07	\$ 62.54	\$ 49.41	\$ 45.19	\$ 41.51	\$ 41.15	\$ 39.82	\$ 37.32	\$ 36.41	\$ 41.67	\$ 40.29	\$ 38.85	\$ 40.16	\$ 41.50	\$ 38.24	\$ 25.50	\$ 34.31	\$ 37.34	\$ 39.26	\$ 46.13	\$ 71.57
03-May-06	\$ 61.16	\$ 59.44	\$ 60.21	\$ 58.00	\$ 60.24	\$ 48.77	\$ 45.46	\$ 42.12	\$ 38.55	\$ 35.83	\$ 33.23	\$ 32.77	\$ 37.15	\$ 35.80	\$ 34.93	\$ 35.18	\$ 36.33	\$ 31.69	\$ 23.67	\$ 32.09	\$ 34.02	\$ 36.78	\$ 45.36	\$ 70.11
04-May-06	\$ 71.16	\$ 81.54	\$ 81.92	\$ 81.71	\$ 73.07	\$ 50.70	\$ 47.12	\$ 46.28	\$ 38.91	\$ 36.95	\$ 34.86	\$ 34.74	\$ 37.21	\$ 36.51	\$ 36.28	\$ 36.30	\$ 38.48	\$ 37.60	\$ 18.74	\$ 32.39	\$ 35.05	\$ 38.72	\$ 45.45	\$ 71.81
05-May-06	\$ 71.75	\$ 68.89	\$ 72.51	\$ 73.09	\$ 73.97	\$ 51.12	\$ 46.38	\$ 42.58	\$ 39.19	\$ 37.12	\$ 34.63	\$ 34.43	\$ 37.71	\$ 36.93	\$ 35.72	\$ 35.83	\$ 39.49	\$ 36.48	\$ 19.80	\$ 33.06	\$ 36.47	\$ 39.48	\$ 47.72	\$ 73.23
06-May-06	\$ 75.64	\$ 83.02	\$ 81.24	\$ 82.20	\$ 66.42	\$ 54.18	\$ 50.96	\$ 37.22	\$ 38.01	\$ 37.01	\$ 34.32	\$ 34.28	\$ 33.01	\$ 38.09	\$ 37.60	\$ 34.10	\$ 31.76	\$ 25.12	\$ 21.73	\$ 33.37	\$ 32.99	\$ 36.24	\$ 40.71	\$ 70.23
07-May-06	\$ 81.33	\$ 81.96	\$ 65.28	\$ 65.65	\$ 48.51	\$ 48.22	\$ 55.01	\$ 41.43	\$ 41.43	\$ 42.19	\$ 27.87	\$ 27.76	\$ 29.05	\$ 43.26	\$ 43.60	\$ 40.66	\$ 38.85	\$ 26.19	\$ 21.86	\$ 35.32	\$ 36.20	\$ 36.99	\$ 36.42	\$ 74.72
08-May-06	\$ 63.98	\$ 63.88	\$ 62.43	\$ 62.73	\$ 62.47	\$ 41.21	\$ 48.13	\$ 44.41	\$ 38.76	\$ 34.25	\$ 32.02	\$ 32.02	\$ 34.34	\$ 33.46	\$ 33.69	\$ 33.98	\$ 35.61	\$ 31.82	\$ 19.86	\$ 32.16	\$ 35.14	\$ 36.94	\$ 47.31	\$ 72.08
09-May-06	\$ 70.09	\$ 77.04	\$ 67.51	\$ 67.17	\$ 60.50	\$ 48.77	\$ 45.22	\$ 39.88	\$ 36.76	\$ 37.10	\$ 33.76	\$ 33.81	\$ 36.84	\$ 36.82	\$ 36.65	\$ 36.84	\$ 39.96	\$ 34.05	\$ 20.38	\$ 32.68	\$ 33.76	\$ 35.33	\$ 48.95	\$ 76.66
10-May-06	\$ 71.48	\$ 82.25	\$ 82.89	\$ 81.19	\$ 72.94	\$ 50.48	\$ 49.11	\$ 42.32	\$ 40.31	\$ 40.21	\$ 37.62	\$ 37.95	\$ 39.40	\$ 38.78	\$ 38.64	\$ 38.81	\$ 39.68	\$ 30.40	\$ 20.27	\$ 33.95	\$ 35.72	\$ 35.55	\$ 45.52	\$ 71.39
11-May-06	\$ 80.67	\$ 82.25	\$ 82.00	\$ 62.04	\$ 63.56	\$ 43.79	\$ 48.91	\$ 34.12	\$ 38.93	\$ 36.86	\$ 35.73	\$ 34.28	\$ 36.04	\$ 34.99	\$ 34.37	\$ 34.74	\$ 38.46	\$ 33.08	\$ 19.94	\$ 31.41	\$ 33.58	\$ 34.03	\$ 40.52	\$ 78.87
12-May-06	\$ 63.82	\$ 63.11	\$ 62.00	\$ 62.04	\$ 63.56	\$ 43.79	\$ 48.91	\$ 34.12	\$ 38.93	\$ 36.86	\$ 35.73	\$ 34.28	\$ 36.04	\$ 34.99	\$ 34.37	\$ 34.74	\$ 38.46	\$ 33.08	\$ 19.94	\$ 31.41	\$ 33.58	\$ 34.03	\$ 40.52	\$ 78.87
13-May-06	\$ 62.83	\$ 58.71	\$ 58.30	\$ 58.68	\$ 48.24	\$ 32.24	\$ 33.73	\$ 38.30	\$ 38.14	\$ 36.68	\$ 34.97	\$ 34.60	\$ 39.00	\$ 40.29	\$ 40.72	\$ 40.17	\$ 40.71	\$ 33.65	\$ 27.41	\$ 31.84	\$ 36.17	\$ 34.18	\$ 43.72	\$ 68.26
14-May-06	\$ 59.91	\$ 56.78	\$ 61.45	\$ 60.84	\$ 61.54	\$ 40.25	\$ 37.57	\$ 36.69	\$ 29.97	\$ 36.87	\$ 40.55	\$ 40.57	\$ 44.70	\$ 44.12	\$ 43.53	\$ 42.04	\$ 46.24	\$ 39.04	\$ 27.81	\$ 33.60	\$ 35.05	\$ 34.32	\$ 32.71	\$ 74.18
15-May-06	\$ 64.23	\$ 62.80	\$ 61.54	\$ 63.57	\$ 63.88	\$ 49.05	\$ 48.24	\$ 42.76	\$ 36.83	\$ 34.64	\$ 33.18	\$ 35.26	\$ 35.56	\$ 34.80	\$ 33.43	\$ 33.63	\$ 36.76	\$ 33.02	\$ 21.20	\$ 30.90	\$ 32.83	\$ 34.10	\$ 44.33	\$ 77.44
16-May-06	\$ 73.41	\$ 80.44	\$ 73.76	\$ 74.81	\$ 74.86	\$ 46.52	\$ 46.29	\$ 41.74	\$ 35.12	\$ 32.40	\$ 30.91	\$ 32.90	\$ 34.82	\$ 35.22	\$ 34.84	\$ 36.03	\$ 37.92	\$ 35.03	\$ 22.19	\$ 29.80	\$ 32.85	\$ 36.33	\$ 50.42	\$ 81.45
17-May-06	\$ 60.37	\$ 57.06	\$ 59.51	\$ 58.82	\$ 59.75	\$ 46.78	\$ 47.74	\$ 42.24	\$ 37.39	\$ 35.44	\$ 32.97	\$ 34.12	\$ 35.53	\$ 35.03	\$ 34.06	\$ 34.81	\$ 36.41	\$ 34.01	\$ 20.41	\$ 29.80	\$ 32.27	\$ 34.58	\$ 46.46	\$ 74.04
18-May-06	\$ 61.58	\$ 60.93	\$ 58.97	\$ 56.05	\$ 58.94	\$ 38.95	\$ 46.97	\$ 35.68	\$ 37.93	\$ 35.20	\$ 34.30	\$ 36.29	\$ 36.96	\$ 36.94	\$ 36.57	\$ 36.93	\$ 40.11	\$ 34.51	\$ 21.40	\$ 30.70	\$ 32.91	\$ 35.75	\$ 49.04	\$ 76.56
19-May-06	\$ 60.61	\$ 57.55	\$ 57.75	\$ 57.42	\$ 59.06	\$ 47.15	\$ 48.04	\$ 40.14	\$ 36.53	\$ 34.30	\$ 32.75	\$ 35.48	\$ 36.92	\$ 36.10	\$ 35.93	\$ 36.14	\$ 37.77	\$ 32.11	\$ 20.39	\$ 29.88	\$ 33.37	\$ 36.42	\$ 51.46	\$ 79.17
20-May-06	\$ 75.54	\$ 74.99	\$ 74.18	\$ 83.36	\$ 64.83	\$ 44.02	\$ 54.85	\$ 41.78	\$ 39.79	\$ 38.86	\$ 36.47	\$ 36.95	\$ 41.45	\$ 41.51	\$ 41.67	\$ 33.32	\$ 35.82	\$ 34.96	\$ 28.58	\$ 33.79	\$ 37.30	\$ 36.39	\$ 47.75	\$ 57.20
21-May-06	\$ 69.11	\$ 77.20	\$ 68.65	\$ 67.23	\$ 67.44	\$ 44.36	\$ 49.02	\$ 37.22	\$ 37.61	\$ 33.62	\$ 33.18	\$ 31.82	\$ 36.11	\$ 36.97	\$ 34.03	\$ 28.87	\$ 28.82	\$ 28.40	\$ 25.22	\$ 37.57	\$ 42.18	\$ 34.13	\$ 35.21	\$ 65.62
22-May-06	\$ 62.41	\$ 60.63	\$ 61.35	\$ 58.84	\$ 60.28	\$ 43.21	\$ 54.94	\$ 37.33	\$ 42.39	\$ 39.03	\$ 36.78	\$ 38.20	\$ 39.27	\$ 37.81	\$ 36.42	\$ 37.35	\$ 39.39	\$ 34.22	\$ 22.35	\$ 31.49	\$ 34.85	\$ 36.70	\$ 51.46	\$ 78.83
23-May-06	\$ 59.08	\$ 57.33	\$ 57.38	\$ 58.64	\$ 58.61	\$ 49.93	\$ 51.61	\$ 44.66	\$ 39.95	\$ 37.82	\$ 35.43	\$ 37.07	\$ 38.49	\$ 37.97	\$ 37.28	\$ 37.89	\$ 40.66	\$ 37.82	\$ 26.60	\$ 33.60	\$ 37.36	\$ 38.23	\$ 51.70	\$ 73.82
24-May-06	\$ 54.56	\$ 53.68	\$ 53.90	\$ 52.50	\$ 53.93	\$ 38.00	\$ 46.22	\$ 40.24	\$ 34.89	\$ 34.73	\$ 32.84	\$ 32.77	\$ 36.53	\$ 36.64	\$ 36.07	\$ 35.72	\$ 36.86	\$ 32.96	\$ 22.64	\$ 28.43	\$ 31.55	\$ 30.36	\$ 45.68	\$ 60.75
25-May-06	\$ 49.45	\$ 49.03	\$ 48.50	\$ 47.60	\$ 49.83	\$ 35.26	\$ 45.22	\$ 40.15	\$ 35.54	\$ 35.94	\$ 33.75	\$ 34.68	\$ 37.91	\$ 36.72	\$ 34.71	\$ 34.79	\$ 36.42	\$ 32.99	\$ 23.25	\$ 29.38	\$ 31.58	\$ 33.59	\$ 44.73	\$ 62.55
26-May-06	\$ 50.44	\$ 42.00	\$ 42.01	\$ 42.20	\$ 42.57	\$ 35.20	\$ 37.66	\$ 40.25	\$ 35.98	\$ 35.62	\$ 32.54	\$ 33.39	\$ 34.57	\$ 34.76	\$ 34.45	\$ 34.36	\$ 36.85	\$ 33.58	\$ 23.85	\$ 29.23	\$ 32.01	\$ 33.96	\$ 46.37	\$ 75.41
27-May-06	\$ 70.35	\$ 74.14	\$ 68.36	\$ 67.40	\$ 61.24	\$ 50.37	\$ 49.46	\$ 41.82	\$ 38.53	\$ 36.76	\$ 34.62	\$ 33.88	\$ 36.25	\$ 38.58	\$ 40.12	\$ 39.31	\$ 39.46	\$ 33.45	\$ 29.69	\$ 32.39	\$ 35.10	\$ 39.74	\$ 40.43	\$ 49.73
28-May-06	\$ 55.36	\$ 53.97	\$ 53.63	\$ 53.28	\$ 51.06	\$ 36.05	\$ 33.81	\$ 38.17	\$ 22.33	\$ 23.21	\$ 23.88	\$ 24.00	\$ 23.84	\$ 24.07	\$ 23.93	\$ 23.42	\$ 29.46	\$ 29.68	\$ 33.22	\$ 32.22	\$ 35.27	\$ 38.61	\$ 42.23	\$ 54.11
29-May-06	\$ 48.51	\$ 47.60	\$ 47.46	\$ 47.52	\$ 48.64	\$ 56.92	\$ 41.87	\$ 34.26	\$ 33.58	\$ 32.41	\$ 30.08	\$ 30.56	\$ 31.91	\$ 30.86	\$ 29.55	\$ 28.98	\$ 31.54	\$ 30.51	\$ 23.08	\$ 26.73	\$ 23.20	\$ 25.12	\$ 46.07	\$ 67.48
30-May-06	\$ 75.36	\$ 84.49	\$ 81.66	\$ 82.12	\$ 82.63	\$ 51.42	\$ 37.64	\$ 34.36	\$ 33.50	\$ 33.40	\$ 31.07	\$ 31.09	\$ 32.85	\$ 32.98	\$ 32.62	\$ 33.96	\$ 30.26	\$ 30.51	\$ 23.16	\$ 28.52	\$ 31.80	\$ 36.25	\$ 49.93	\$ 83.76
31-May-06	\$ 61.44	\$ 59.18	\$ 58.56	\$ 58.15	\$ 58.78	\$ 49.47	\$ 44.96	\$ 38.33	\$ 34.02	\$ 33.40	\$ 31.75	\$ 32.49	\$ 33.57	\$ 33.34	\$ 33.11	\$ 33.04	\$ 34.25	\$ 29.69	\$ 21.31	\$ 31.04	\$ 33.12	\$ 35.15	\$ 41.66	\$ 76.52

Precio mínimo de la serie	\$	18.74
Precio máximo de la serie	\$	84.49
Precio promedio de la serie	\$	43.72





Precios MRS (SIS+EST)

FECHA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01-May-06	\$ 114.80	\$ 122.88	\$ 123.70	\$ 121.48	\$ 111.75	\$ 108.01	\$ 104.60	\$ 99.82	\$ 97.04	\$ 101.70	\$ 100.85	\$ 90.48	\$ 90.56	\$ 90.43	\$ 90.12	\$ 90.51	\$ 101.03	\$ 101.54	\$ 95.72	\$ 104.86	\$ 105.89	\$ 111.53	\$ 121.22	\$ 114.99
02-May-06	\$ 114.91	\$ 116.31	\$ 115.81	\$ 101.07	\$ 102.54	\$ 109.41	\$ 105.19	\$ 101.51	\$ 101.15	\$ 99.82	\$ 97.32	\$ 96.41	\$ 101.67	\$ 100.29	\$ 98.85	\$ 100.16	\$ 101.50	\$ 98.24	\$ 95.50	\$ 104.31	\$ 107.34	\$ 109.26	\$ 116.12	\$ 111.56
03-May-06	\$ 101.16	\$ 99.44	\$ 100.21	\$ 98.00	\$ 100.24	\$ 108.77	\$ 105.46	\$ 102.12	\$ 98.55	\$ 95.83	\$ 93.23	\$ 92.77	\$ 97.15	\$ 95.80	\$ 94.93	\$ 95.18	\$ 96.33	\$ 91.69	\$ 93.67	\$ 102.09	\$ 104.02	\$ 106.78	\$ 115.36	\$ 110.11
04-May-06	\$ 111.16	\$ 121.54	\$ 121.92	\$ 121.71	\$ 113.07	\$ 110.70	\$ 107.12	\$ 106.28	\$ 98.91	\$ 96.95	\$ 94.86	\$ 94.74	\$ 97.21	\$ 96.51	\$ 96.28	\$ 96.30	\$ 98.46	\$ 97.60	\$ 88.74	\$ 102.39	\$ 105.05	\$ 108.47	\$ 115.45	\$ 111.81
05-May-06	\$ 111.75	\$ 108.89	\$ 112.51	\$ 113.09	\$ 113.97	\$ 111.12	\$ 106.38	\$ 102.58	\$ 99.19	\$ 97.12	\$ 94.63	\$ 94.43	\$ 97.71	\$ 96.93	\$ 95.72	\$ 95.83	\$ 99.49	\$ 96.48	\$ 89.80	\$ 103.06	\$ 106.47	\$ 109.48	\$ 117.72	\$ 113.23
06-May-06	\$ 115.64	\$ 123.02	\$ 121.24	\$ 122.20	\$ 106.42	\$ 114.18	\$ 110.96	\$ 97.22	\$ 98.01	\$ 97.01	\$ 94.32	\$ 94.28	\$ 93.01	\$ 98.09	\$ 97.60	\$ 94.10	\$ 91.76	\$ 85.12	\$ 91.73	\$ 103.37	\$ 102.99	\$ 106.24	\$ 110.71	\$ 110.23
07-May-06	\$ 114.32	\$ 121.33	\$ 121.96	\$ 105.28	\$ 105.65	\$ 108.51	\$ 108.22	\$ 115.01	\$ 101.43	\$ 102.19	\$ 87.87	\$ 87.76	\$ 89.05	\$ 103.26	\$ 103.60	\$ 100.66	\$ 98.85	\$ 86.19	\$ 91.86	\$ 105.32	\$ 106.20	\$ 106.99	\$ 106.42	\$ 114.72
08-May-06	\$ 103.97	\$ 103.87	\$ 102.42	\$ 102.72	\$ 102.46	\$ 101.20	\$ 108.14	\$ 104.42	\$ 98.77	\$ 94.26	\$ 92.03	\$ 92.03	\$ 94.35	\$ 93.47	\$ 93.70	\$ 93.99	\$ 95.62	\$ 91.83	\$ 89.86	\$ 102.17	\$ 105.15	\$ 108.95	\$ 117.28	\$ 112.07
09-May-06	\$ 110.08	\$ 117.03	\$ 107.50	\$ 107.16	\$ 100.49	\$ 108.77	\$ 105.22	\$ 99.88	\$ 96.76	\$ 97.10	\$ 93.76	\$ 93.81	\$ 96.84	\$ 98.82	\$ 96.65	\$ 96.84	\$ 99.96	\$ 94.05	\$ 90.37	\$ 102.67	\$ 103.75	\$ 105.32	\$ 118.91	\$ 116.04
10-May-06	\$ 111.48	\$ 119.63	\$ 111.95	\$ 112.18	\$ 111.60	\$ 110.48	\$ 109.11	\$ 102.32	\$ 100.31	\$ 100.21	\$ 97.62	\$ 97.95	\$ 99.40	\$ 98.78	\$ 98.64	\$ 98.81	\$ 99.68	\$ 90.40	\$ 90.27	\$ 103.95	\$ 105.72	\$ 105.55	\$ 111.39	\$ 111.39
11-May-06	\$ 110.67	\$ 122.25	\$ 122.89	\$ 121.19	\$ 112.94	\$ 110.41	\$ 105.93	\$ 100.09	\$ 97.58	\$ 95.93	\$ 94.25	\$ 93.64	\$ 95.25	\$ 93.92	\$ 93.46	\$ 93.70	\$ 95.42	\$ 91.01	\$ 93.69	\$ 101.41	\$ 103.58	\$ 103.44	\$ 110.52	\$ 118.87
12-May-06	\$ 103.82	\$ 103.11	\$ 102.00	\$ 102.04	\$ 103.56	\$ 103.79	\$ 108.91	\$ 94.12	\$ 98.93	\$ 96.86	\$ 95.73	\$ 94.28	\$ 96.04	\$ 94.99	\$ 94.37	\$ 94.74	\$ 98.46	\$ 93.08	\$ 89.94	\$ 101.15	\$ 103.11	\$ 104.03	\$ 107.81	\$ 113.12
13-May-06	\$ 102.83	\$ 98.71	\$ 98.30	\$ 98.68	\$ 88.24	\$ 92.24	\$ 93.73	\$ 96.30	\$ 99.14	\$ 96.68	\$ 94.97	\$ 94.60	\$ 99.00	\$ 100.29	\$ 100.72	\$ 100.17	\$ 100.71	\$ 93.65	\$ 97.41	\$ 101.84	\$ 106.17	\$ 104.18	\$ 113.72	\$ 108.26
14-May-06	\$ 99.91	\$ 96.78	\$ 101.45	\$ 100.84	\$ 101.54	\$ 100.25	\$ 97.57	\$ 96.69	\$ 89.97	\$ 96.87	\$ 100.55	\$ 100.57	\$ 104.70	\$ 104.12	\$ 103.53	\$ 102.04	\$ 106.24	\$ 99.04	\$ 97.81	\$ 103.60	\$ 105.05	\$ 104.32	\$ 102.71	\$ 114.18
15-May-06	\$ 104.23	\$ 102.80	\$ 101.54	\$ 103.57	\$ 103.88	\$ 108.05	\$ 108.24	\$ 102.76	\$ 96.83	\$ 94.64	\$ 93.18	\$ 95.26	\$ 95.56	\$ 94.80	\$ 93.43	\$ 93.53	\$ 96.76	\$ 93.02	\$ 91.20	\$ 100.90	\$ 102.83	\$ 104.10	\$ 114.33	\$ 117.44
16-May-06	\$ 113.41	\$ 120.44	\$ 113.76	\$ 114.81	\$ 114.86	\$ 106.52	\$ 106.29	\$ 101.74	\$ 95.12	\$ 92.40	\$ 90.91	\$ 92.90	\$ 94.82	\$ 95.22	\$ 94.84	\$ 96.03	\$ 97.92	\$ 95.03	\$ 92.19	\$ 99.80	\$ 102.85	\$ 106.33	\$ 120.42	\$ 121.45
17-May-06	\$ 100.37	\$ 97.06	\$ 99.51	\$ 98.82	\$ 99.75	\$ 106.78	\$ 107.74	\$ 102.24	\$ 97.39	\$ 95.44	\$ 92.97	\$ 94.12	\$ 95.53	\$ 95.03	\$ 94.06	\$ 94.81	\$ 96.41	\$ 94.01	\$ 90.41	\$ 99.80	\$ 102.27	\$ 104.58	\$ 116.46	\$ 114.04
18-May-06	\$ 101.58	\$ 100.93	\$ 98.97	\$ 96.05	\$ 98.94	\$ 96.95	\$ 106.97	\$ 95.68	\$ 97.93	\$ 95.20	\$ 94.30	\$ 96.29	\$ 96.96	\$ 96.94	\$ 96.57	\$ 96.93	\$ 100.11	\$ 94.51	\$ 91.40	\$ 100.70	\$ 102.91	\$ 105.75	\$ 119.04	\$ 116.56
19-May-06	\$ 100.61	\$ 97.55	\$ 97.75	\$ 97.42	\$ 99.06	\$ 107.15	\$ 108.04	\$ 100.14	\$ 96.53	\$ 94.30	\$ 92.75	\$ 95.48	\$ 96.92	\$ 96.10	\$ 95.93	\$ 96.14	\$ 97.77	\$ 92.11	\$ 90.39	\$ 99.88	\$ 103.37	\$ 106.42	\$ 121.46	\$ 119.17
20-May-06	\$ 115.46	\$ 114.91	\$ 114.10	\$ 123.28	\$ 104.55	\$ 103.94	\$ 114.77	\$ 101.71	\$ 99.73	\$ 98.80	\$ 96.41	\$ 96.89	\$ 101.39	\$ 101.45	\$ 101.61	\$ 93.26	\$ 95.76	\$ 94.90	\$ 98.52	\$ 103.73	\$ 107.24	\$ 106.33	\$ 117.68	\$ 117.13
21-May-06	\$ 109.11	\$ 117.20	\$ 108.65	\$ 107.23	\$ 107.44	\$ 104.36	\$ 109.02	\$ 97.22	\$ 97.61	\$ 93.62	\$ 93.18	\$ 91.82	\$ 96.11	\$ 96.97	\$ 94.03	\$ 88.87	\$ 88.82	\$ 88.40	\$ 95.22	\$ 107.57	\$ 112.18	\$ 104.13	\$ 105.21	\$ 105.62
22-May-06	\$ 102.41	\$ 100.63	\$ 101.35	\$ 98.84	\$ 100.28	\$ 103.21	\$ 114.94	\$ 97.33	\$ 102.39	\$ 99.03	\$ 96.78	\$ 96.20	\$ 99.27	\$ 97.61	\$ 96.42	\$ 97.35	\$ 99.39	\$ 94.22	\$ 92.35	\$ 101.49	\$ 104.85	\$ 106.70	\$ 121.46	\$ 118.83
23-May-06	\$ 93.76	\$ 92.01	\$ 92.06	\$ 93.32	\$ 93.29	\$ 104.61	\$ 106.29	\$ 99.35	\$ 94.64	\$ 92.51	\$ 90.12	\$ 91.76	\$ 93.18	\$ 92.66	\$ 91.97	\$ 92.58	\$ 95.35	\$ 92.51	\$ 91.29	\$ 98.29	\$ 102.05	\$ 102.92	\$ 116.39	\$ 108.51
24-May-06	\$ 94.55	\$ 93.67	\$ 93.89	\$ 92.49	\$ 93.92	\$ 97.99	\$ 106.21	\$ 100.23	\$ 94.89	\$ 94.73	\$ 92.84	\$ 92.77	\$ 96.53	\$ 96.64	\$ 96.07	\$ 95.72	\$ 96.96	\$ 92.96	\$ 92.64	\$ 98.43	\$ 101.55	\$ 100.36	\$ 115.68	\$ 100.75
25-May-06	\$ 89.45	\$ 89.03	\$ 88.50	\$ 87.60	\$ 89.83	\$ 95.26	\$ 105.22	\$ 100.15	\$ 95.54	\$ 95.94	\$ 93.75	\$ 94.68	\$ 97.91	\$ 96.72	\$ 94.71	\$ 94.79	\$ 96.42	\$ 92.99	\$ 93.25	\$ 99.38	\$ 101.58	\$ 103.59	\$ 114.73	\$ 102.55
26-May-06	\$ 90.44	\$ 82.00	\$ 82.01	\$ 82.20	\$ 82.57	\$ 95.20	\$ 97.66	\$ 100.25	\$ 95.98	\$ 95.62	\$ 92.54	\$ 93.39	\$ 94.57	\$ 94.76	\$ 94.45	\$ 94.36	\$ 96.85	\$ 93.58	\$ 93.85	\$ 99.23	\$ 102.01	\$ 103.96	\$ 116.37	\$ 115.41
27-May-06	\$ 110.35	\$ 114.14	\$ 108.36	\$ 107.40	\$ 101.24	\$ 110.37	\$ 109.46	\$ 101.82	\$ 98.53	\$ 96.76	\$ 94.62	\$ 93.88	\$ 96.25	\$ 98.58	\$ 100.12	\$ 99.31	\$ 99.46	\$ 93.45	\$ 99.69	\$ 103.29	\$ 105.10	\$ 109.74	\$ 110.43	\$ 89.73
28-May-06	\$ 95.36	\$ 93.97	\$ 93.63	\$ 92.91	\$ 90.69	\$ 96.68	\$ 93.44	\$ 97.80	\$ 82.33	\$ 83.21	\$ 83.88	\$ 84.00	\$ 83.84	\$ 84.07	\$ 83.93	\$ 83.42	\$ 83.26	\$ 89.46	\$ 99.68	\$ 102.32	\$ 105.27	\$ 108.61	\$ 112.23	\$ 94.11
29-May-06	\$ 87.88	\$ 86.97	\$ 86.83	\$ 86.89	\$ 88.01	\$ 96.29	\$ 101.38	\$ 94.29	\$ 93.41	\$ 92.49	\$ 90.17	\$ 90.65	\$ 92.00	\$ 91.05	\$ 89.63	\$ 89.06	\$ 91.62	\$ 90.59	\$ 93.17	\$ 96.82	\$ 93.29	\$ 96.20	\$ 115.44	\$ 106.85
30-May-06	\$ 114.70	\$ 123.83	\$ 121.00	\$ 121.46	\$ 121.97	\$ 111.42	\$ 106.40	\$ 97.64	\$ 93.51	\$ 93.40	\$ 91.07	\$ 91.09	\$ 92.65	\$ 92.98	\$ 92.62	\$ 92.62	\$ 93.96	\$ 90.26	\$ 91.16	\$ 98.52	\$ 101.80	\$ 106.25	\$ 119.93	\$ 123.10
31-May-06	\$ 101.44	\$ 99.18	\$ 88.56	\$ 98.15	\$ 88.78	\$ 109.47	\$ 104.96	\$ 98.33	\$ 94.02	\$ 93.86	\$ 91.75	\$ 92.49	\$ 93.57	\$ 93.34	\$ 93.11	\$ 93.04	\$ 94.25	\$ 89.69	\$ 91.31	\$ 101.04	\$ 103.12	\$ 105.15	\$ 111.66	\$ 116.52

Precio mínimo de la serie	\$	82.00
Precio máximo de la serie	\$	123.83
Precio promedio de la serie	\$	100.61



Volatilidad de los precios

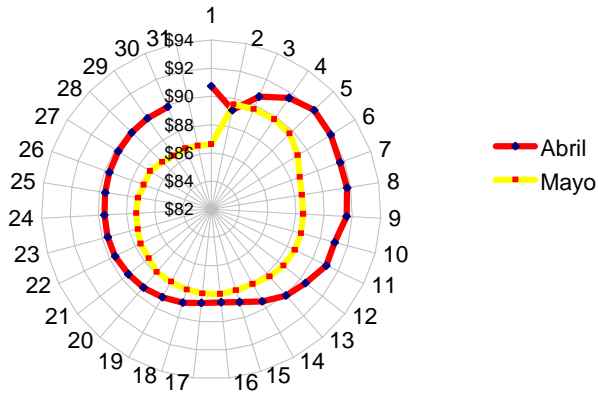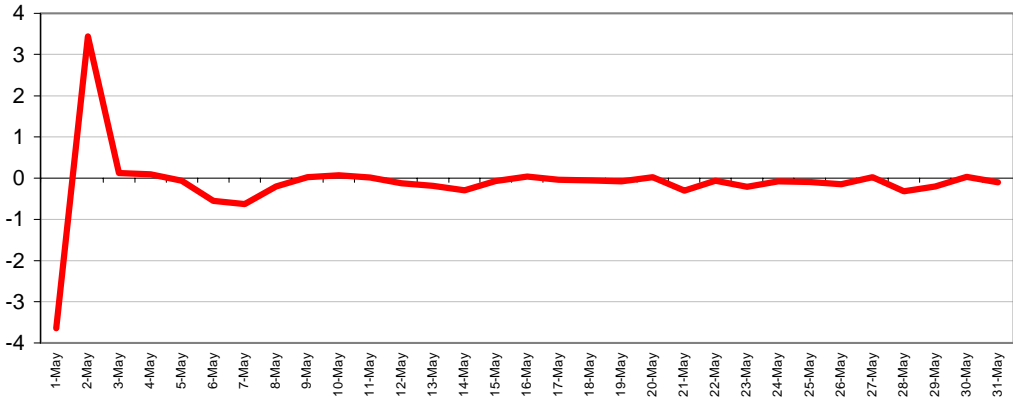




ENS, Pérdidas e interrupciones

Rubros	Mayo 2006	% ^{1/}	Variaciones		Acumulado Anual	
			Mensual	Anual	Acumulada	Var. %
Energía no Servida (MWh)	881.39	0.20%	-9.87	50.96	3,388.02	-4.54
Pérdidas de Transmisión (GWh)	7.6					
Interrupciones de Servicio	279	eventos				

^{1/} Energía no Servida como porcentaje de demanda

Interrupciones	Mayo 2006
Voltaje	
Circuitos de 23 kV	19
Circuitos de 34.5 kV	26
Circuitos de 46 kV	202
Línea de 115 kV	30
Línea de Interconexión	2
Total	279
Motivo	
Falla en líneas de transmisión	19
Mantenimiento en línea de transmisión	13
Falla en circuitos de distribución	208
Mantenimiento líneas de distribución	39
Fallas líneas de interconexión	0
Mantenimiento línea de interconexión 1.	-
Actuación del EDLI	-
Total	279

^{1/} Mantenimiento o por solicitud de líneas de interconexión Guatemala y Honduras

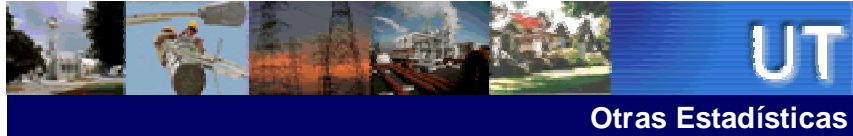


Generación obligada

Rubros	Mayo 2006	Acumulado Anual		Últimos tres meses		Últimos doce meses	
	Energía	MWh	Var. %	MWh	Var. %	MWh	Var. %
Servicio de CAG	-	-	-100.0	-	-100.0	-	-100.0
Sustitución	93.5	3,953.5	-92.4	507.8	-79.5	1,275.3	-81.2
Calidad de servicio	-	-	-	-	-	-	0.0
Estabilización de precios	282,546.8	1,378,002.8	-	283,953.8	-	138,936.9	0.0
Sustitución con Equipos RFC	3,297.4	22,273.8	535.3	4,269.3	609.3	21,554.4	5,643.4
Total	285,937.7	1,404,230.1					

Demanda Máxima de Potencia


Demanda	Máxima	Nocturna	Mínima
Ene	835	792	327
	31-Ene-06 19:00	24-Ene-06 14:30	8-Ene-06 4:00
Feb	835	797	348
	1-Feb-06 19:00	24-Feb-06 14:30	13-Feb-06 3:00
Mar	872	847	355
	30-Mar-06 19:00	30-Mar-06 15:00	12-Mar-06 4:30
Abr	857	838	353
	20-Abr-06 19:00	24-Abr-06 14:30	15-Abr-06 3:30
May	868	843	381
	3-May-06 19:00	29-May-06 14:30	1-May-06 3:30
Jun			
Jul			
Ago			
Sep			
Oct			
Nov			
Dic			

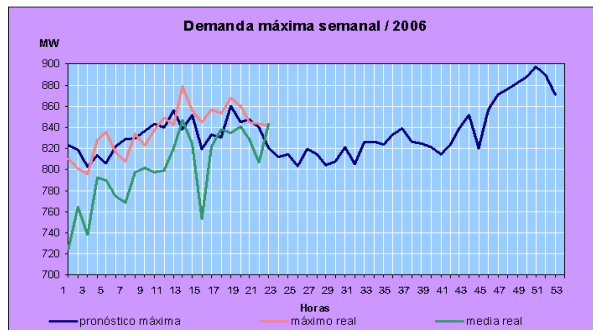



Reserva Fría por Confiabilidad

Mes	Pi (US\$)	Var.% Mensual	Inyecciones por planta (MWh)				Inyección Total (MWh)	% RFC
			Acaj-u1	Acaj-u2	Acaj-u5	Total		
Ene-06	4.38	- - -	2,259.6	5,568.8	6,791.4	14,619.9	410,232.9	3.6
Feb-06	3.98	-0.1	1,381.7	6,644.8	7,813.4	15,839.9	382,665.0	4.1
Mar-06	4.49	0.1	10,234.7	11,530.1	10,947.4	32,712.2	439,525.2	7.4
Abr-06	9.78	1.2	12,773.3	10,568.3	12,879.0	36,220.5	419,119.5	8.6
May-06	10.34	0.1	12,550.7	11,518.2	14,238.7	38,307.5	457,509.1	8.4

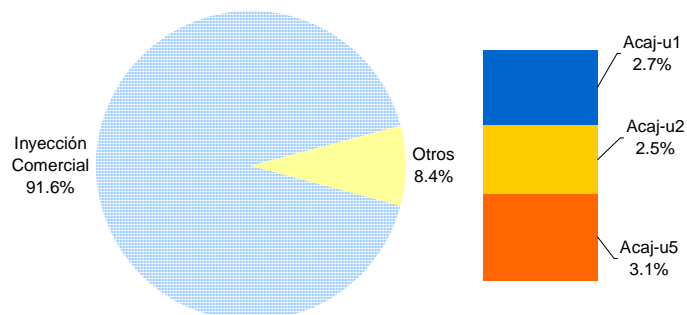




Condiciones de Reserva

Reserva Rodante y Reserva Fría en Demanda Máxima (MW) May-06

Día	Cap. Disponible	Gen. Despachada	Demanda + Perdidas	Intercambio Neto *	Reserva Rodante	Reserva Fría
1	903	762	762	0	79	63
2	896	861	858	-3	35	0
3	893	855	867	12	39	0
4	891	858	861	3	33	0
5	897	848	849	1	49	0
6	892	799	795	-4	93	0
7	831	770	774	4	61	0
8	882	865	860	-5	17	0
9	895	849	844	-5	46	0
10	897	831	829	-2	66	0
11	892	843	843	0	50	0
12	888	849	849	0	39	0
13	864	787	795	8	77	0
14	786	744	746	2	42	0
15	889	844	845	1	45	0
16	884	825	827	2	59	0
17	879	835	837	2	44	0
18	880	830	829	-1	50	0
19	865	796	797	1	69	0
20	819	753	755	2	67	0
21	883	710	709	-1	84	89
22	874	830	833	3	44	0
23	867	832	843	11	35	0
24	867	820	826	6	47	0
25	881	831	824	-7	49	0
26	868	836	833	-3	32	0
27	825	769	772	3	56	0
28	905	741	743	1	26	137
29	897	843	844	1	54	0
30	890	826	829	3	64	0
31	833	801	793	-8	32	0

* Valor positivo significa Importación

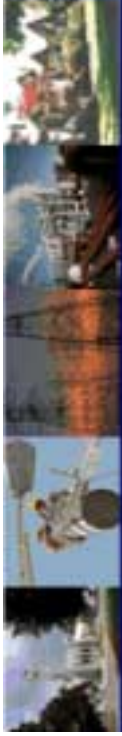

Entrega	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Final	Hora Final	Duración	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
DELSUR-PEDR(4-81)	01/05	02:47	01/05	02:48	1m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N.	6.16	102.67	DELSUR
EEO-SMIG(4-86)	01/05	07:44	01/05	07:46	2m	51N	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N.	6.99	233.00	EEO
CLESA-GUAJ(4-81)	01/05	20:17	01/05	20:24	7m	59N	FALLA EN LÍNEA / LA INDICACION DE RELE 59N NORMALIZO AL DISPARARSE EL INT.4-71.	4.44	518.00	ETESAL
CLESA-GUAJ(4-83)	01/05	20:17	01/05	20:24	7m	59N	FALLA EN LÍNEA / LA INDICACION DE RELE 59N NORMALIZO AL DISPARARSE EL INT.4-71.	1.98	231.00	ETESAL
EEO-15SE(4-83)	02/05	00:11	02/05	01:08	57m	51,51N	FALLA EN LÍNEA / INDICO RELE 59N. EEO SOLICITA ESPERA PARA EL CIERRE POR FUERTE LLUVIA EN LA ZONA.	1.31	1,244.50	EEO
EEO-SMIG(4-82)	02/05	18:04	02/05	18:05	1m	51N	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N.	14.14	235.67	EEO
EEO-SMIG(4-86)	02/05	23:37	02/05	23:40	3m	51N	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N.	6.28	314.00	EEO
EEO-15SE(4-83)	03/05	08:02	03/05	17:14	9h 12m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / MANTTO. PROG. ENTRE ETESAL Y EEO. CARGA TRANSF. AL 40-4-81 EN PERIODOS DE 08:02 A 08:20 Y 16:38 A 17:38 H. ENS CALC.	1.85	5,401.00	EEO
EEO-15SE(4-84)	03/05	08:02	03/05	16:38	8h 36m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / TRABAJO PROGRAMADO DE ETESAL EN COORDINACION CON EEO. ENS CALCULADA.	2.49	24,435.00	EEO
EEO-15SE(4-84)	03/05	17:32	03/05	17:34	2m	59N	FALLA EN LÍNEA / ELIMINAR INDICACION DE 59N. EEO REALIZANDO MANIOBRAS EN INT. 18-4-83.	2.55	85.00	EEO
EEO-15SE(4-83)	03/05	17:32	03/05	17:34	2m	59N	FALLA EN LÍNEA / DESBALANCE DE VOLTAJE. EEO REALIZANDO MANIOBRAS EN INT. 18-4-83.	0.57	19.00	EEO
CLESA-AHUA(4-81)	03/05	19:44	03/05	19:46	2m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / CLESA CERRO FUSIBLE DE POTENCIA EN SUB-ATQUIZAYA.	18.95	631.67	CLESA
CLESA-OPIC(4-80)	03/05	22:10	03/05	22:11	1m	59N	FALLA EN LÍNEA / DESBALANCE DE VOLTAJE.	0.1	1.67	CLESA
CLESA-OPIC(4-81)	03/05	22:10	03/05	22:12	2m	59N	FALLA EN LÍNEA / ELIMINAR INDICACION DE RELE 59N.	5.63	93.83	CLESA
ANDA-NEJA(2-84)	03/05	22:27	03/05	22:32	5m	51, 67N.	FALLA EN LÍNEA / INDICACION DE 59N. RECUPERA SU CARGA HASTA LAS 23:42 H. ENS CALCULADA.	25.72	30,150.00	ANDA



UT

Otras Estadísticas

Entrega	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Final	Hora Final	Duración	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
CLESA-ACAJ(4-71)	04/05	07:46	04/05	07:49	3m	MANUAL	FALLA EN LÍNEA /DEJAR TRAMO DE LINEA FUERA PARA INSTALAR CUCHILLAS MOTORIZADAS, NO SE DEJA CARGA AFECTADA.	3.59	179.50	CLESA
DELSUR-SANA(4-84)	04/05	14:16	04/05	14:17	1m	59N	FALLA EN LÍNEA / ELIMINAR INDICACION DE RELE 59N.	0.77	12.83	ANDA
ANDA-SANA(4-85)	04/05	14:16	04/05	14:20	4m	59N	FALLA EN LÍNEA /DESBALANCE DE VOLTAJE. INDICACION DE 59N NORMALIZA CON EL DISPARO DE ESTE CIRCUITO.	10.09	672.67	ANDA
CLESA-ACAJ(4-71)	04/05	17:04	04/05	17:06	2m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA CERRAR CUCHILLAS DE SUB APANCOYO.	3.8	126.67	CLESA
CAESS-SRAF(4-81)	04/05	22:18	04/05	22:21	3m	51	FALLA EN LÍNEA /INDICO RELE 59N. REPORTARON FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ELECTRICAS.	7.94	397.00	CAESS
CAESS-CGRA(4-81)	04/05	22:27	04/05	22:31	4m	51	FALLA EN LÍNEA /INDICO RELE 59N. REPORTARON FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ELECTRICAS.	7.37	491.33	CAESS
CAESS-CGRA(4-81)	04/05	22:40	04/05	23:06	26m	51	FALLA EN LÍNEA /INDICO RELE 59N. REPORTARON FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ELECTRICAS.	7.27	3,150.33	CAESS
CAESS-SRAF(4-82)	04/05	23:10	04/05	23:11	1m	51	FALLA EN LÍNEA /	3.89	64.83	CAESS
CAESS-SRAF(4-82)	04/05	23:26	04/05	23:35	9m	51	FALLA EN LÍNEA /	3.68	552.00	CAESS
ANDA-NEJA(2-84)	05/05	01:10	05/05	01:15	5m	51,67N	FALLA EN LÍNEA /	26.8	2,233.33	ANDA
CLESA-ATEO(4-80)	05/05	01:11	05/05	01:16	5m	51N	FALLA EN LÍNEA /INDICA TAMBIEN RELE 59N.	7.53	627.50	CLESA
EEO-SMIG(4-86)	05/05	08:04	05/05	08:07	3m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA DEJAR FUERA SUB CHINAMECA Y PARTE DE JALACATAL POR TRABAJOS PROGRAMADOS DE ETESAL EN LINEA 15SE-SMIG. ENS CALC.	4.64	17,180.00	EEO
DELSUR-SANA(4-84)	05/05	16:50	05/05	16:52	2m	59N	FALLA EN LÍNEA /ELIMINAR INDICACION DE RELE 59N.	0.57	19.00	ANDA
ANDA-SANA(4-85)	05/05	16:51	05/05	16:53	2m	59N	FALLA EN LÍNEA /DESBALANCE DE VOLTAJE. INDICACION DE 59N NORMALIZA CON EL DISPARO DE ESTE CIRCUITO.	10.38	346.00	ANDA
CLESA-ACAJ(3-81)	05/05	17:26	05/05	17:27	1m	51	FALLA EN LÍNEA /	1.91	31.83	CLESA
DELSUR-SANA(4-84)	06/05	07:59	06/05	08:01	2m	59N	FALLA EN LÍNEA /ELIMINAR INDICACION DE RELE 59N.	0.46	15.33	ANDA
ANDA-SANA(4-85)	06/05	08:00	06/05	08:05	5m	59N	FALLA EN LÍNEA /DESBALANCE DE VOLTAJE	8.7	725.00	ANDA
CLESA-ACAJ(4-71)	06/05	09:37	06/05	09:39	2m	51	FALLA EN LÍNEA /	4.83	161.00	CLESA
CAESS-SRAF(4-82)	06/05	13:58	06/05	14:07	9m	51	FALLA EN LÍNEA /PRUEBA NEGATIVA A LAS 13:59,14:01:DEJO FUERA LA CARGA DE SENSUNTE.ENS CALCULADA.	5.65	3,210.00	CAESS
DELSUR-TECO(4-82)	06/05	14:03	06/05	14:04	1m	51	FALLA EN LÍNEA /FUERTE LLUVIA EN LA ZONA.	5.43	90.50	DELSUR

Entrega	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Final	Hora Final	Duración	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
CAESS-SRAF(4-82)	06/05	14:48	06/05	14:49	1m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA RECUPERAR LA CARGA DE SENSUNTEPEQUE.	2.21	36.83	CAESS
LAGEO-PEDR(4-81)	06/05	15:12	06/05	15:15	3m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO RELE 59N.	8.01	400.50	DELSUR
EEO-SMIG(4-86)	07/05	03:41	07/05	03:42	1m	51N	REPORTARON FUERTE LLUVIA EN LA ZONA.	5.86	97.67	EEO
DELSUR-SANA(4-84)	07/05	07:58	07/05	17:06	9h. 8m	MANUAL	FALLA EN LÍNEA / INDICO TAMBIEN 59N. MANTENIMIENTO PROGRAMADO / TRABAJO PROGRAMADO DE DELSUR EN EL CKTO. ENS CALC.	0.7	7.260.00	DELSUR
EEO-SMIG(4-82)	07/05	08:01	07/05	17:42	9h. 41m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / TRABAJOS PROGRAMADOS DE EEO EN EL CKTO. 17:26 PRUEBA NEGATIVA MALA CONEXION POR PARTE DEL CONTRATISTAENS CALC.	10.74	103.999.00	EEO
CAESS-CGRA(4-81)	07/05	19:32	07/05	19:33	1m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO RELE 59N.	15.5	258.33	CAESS
CAESS-SRAF(4-82)	08/05	00:12	08/05	00:14	2m	51	REPORTARON FUERTE LLUVIA EN LA ZONA.	4.3	143.33	CAESS
EEO-SMIG(4-82)	08/05	01:51	08/05	01:53	2m	51N	FALLA EN LÍNEA / INDICA TAMBIEN RELE 59N. EEO REPORTA LLUVIA EN LA ZONA.	9.63	321.00	EEO
CLESA-ACAJ(3-84)	08/05	04:06	08/05	04:10	4m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA CERRAR RECLOSER CON PROBLEMAS REMOTOS.	0.6	40.00	CLESA
EEO-15SE(4-84)	08/05	15:13	08/05	15:18	5m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA ABRIR CUCHILLAS LA ESTANCIA DEBIDO A TRABAJOS DE ETESAL COORDINADOS CON EEO.	5.37	447.50	EEO
EEO-15SE(4-84)	08/05	22:36	08/05	22:38	2m	51, 51N	FALLA EN LÍNEA / INDICO RELE 59N, EEO INFORMO DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA.	3.22	107.33	EEO
EEO-SMIG(4-81)	09/05	00:50	09/05	00:51	1m	51N	FALLA EN LÍNEA / INDICACION DE RELE 59N, LLUVIA EN LA ZONA.	19.43	323.83	EEO
EEO-SMIG(4-82)	09/05	01:07	09/05	01:56	49m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICACION DE RELE 59N, EEO SOLICITA ESPERAR A PASAR LA LLUVIA.	9.14	7.464.33	EEO
EEO-SMIG(4-85)	09/05	01:20	09/05	01:57	37m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICACION DE RELE 59N, EEO SOLICITA ESPERAR A PASAR LA LLUVIA.	2.39	1.473.83	EEO
EEO-SMIG(4-86)	09/05	01:28	09/05	01:57	29m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICACION DE RELE 59N, EEO SOLICITA ESPERAR A PASAR LA LLUVIA.	3.38	1.633.67	EEO
EEO-SMIG(4-82)	09/05	02:34	09/05	02:52	18m	59N	FALLA EN LÍNEA / EEO SOLICITA ESPERAR A PASAR LA LLUVIA.	9.31	2.793.00	EEO
EEO-SMIG(4-85)	09/05	02:34	09/05	02:52	18m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICACION DE RELE 59N, EEO SOLICITA ESPERAR A PASAR LA LLUVIA.	2.16	648.00	EEO



Entrega	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Final	Hora Final	Duración	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
EEO-SMIG(4-81)	09/05	03:38	09/05	03:41	3m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA CERRAR FUSIBLES SUB-MONCAGUA.	13.35	667.50	EEO
CLESA-AHUA(4-81)	09/05	07:55	09/05	08:00	5m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / PI AISLAR SUBEST. DE AMULUNGA Y ATIQUIZAYA, QUEDANDO SERVIDAS SOLO SALCOATITAN, STA ISABEL Y EL LLANO. ENS CALC.	14.53	2,276.00	CLESA
CLESA-SANA(4-83)	09/05	08:08	09/05	08:12	4m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / PARA RECUPERAR LAS SUBESTACIONES DE AMULUNGA Y ATIQUIZAYA DEL 16-4-81.	2.61	174.00	CLESA
CLESA-SANA(4-83)	09/05	08:54	09/05	08:55	1m	51	FALLA EN LINEA / INDICO 59N.	10.55	175.83	CLESA
CLESA-AHUA(4-81)	09/05	15:53	09/05	15:55	2m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA CERRAR PUENTES EN SECTOR DE SANTA ISABEL.	7.41	247.00	CLESA
CLESA-SANA(4-83)	09/05	16:09	09/05	16:12	3m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA SECCIONAR Y DEJAR FUERA CARGAS DE SUBESTACIONES AMULUNGA Y ATIQUIZA.	10.56	528.00	CLESA
CLESA-AHUA(4-81)	09/05	16:17	09/05	16:20	3m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA NORMALIZAR CARGA DE SUBESTACIONES AMULUNGA Y ATIQUIZAYA.	1.25	62.50	CLESA
EEO-SMIG(4-82)	09/05	19:08	09/05	19:09	1m	51	FALLA EN LINEA / INDICO TAMBIEN 59N. EEO INFORMA DE LLUVIA EN LA ZONA NORTE DE MORAZAN.	20.36	339.33	EEO
EEO-SMIG(4-83)	09/05	21:38	09/05	21:39	1m	51	FALLA EN LINEA / INDICO TAMBIEN 59N. EEO REPORTA LLUVIA EN LA UNION.	4.99	83.17	EEO
CLESA-ATEO(3-84)	10/05	16:06	10/05	16:07	1m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA REALIZAR MANIOBRAS EN EL CIRCUITO.	2.49	41.50	CLESA
EEO-SMIG(4-82)	10/05	20:17	10/05	20:21	4m	51N	FALLA EN LINEA / INDICO 59N. DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA NORTE DE LA UNION.	19.1	1,273.33	EEO
LAGEO-PEDRI(4-81)	11/05	21:03	11/05	21:05	2m	51, 51N	FALLA EN LINEA / INDICO 59N. REPORTA LLUVIA.	14.2	473.33	DELSUR
DELSUR-SRAF(4-81)	11/05	21:07	11/05	21:08	1m	51	FALLA EN LINEA / INDICO 59N. PRUEBA NEGATIVA.	5.46	91.00	DELSUR
LAGEO-PEDRI(4-81)	11/05	21:08	11/05	22:15	1h 7m	51, 51N	FALLA EN LINEA / INDICO 59N. EEO REPORTA LLUVIA EN LA ZONA NORTE DE LA UNION.	10.78	1,617.00	DELSUR
ANDA-NEJA(2-84)	11/05	21:50	11/05	22:34	44m	51, 67N	FALLA EN LINEA / ANDA SOLICITO ESPERAR PARA PROBAR POR FUERTE LLUVIA.	7.41	5,434.00	ANDA
DELSUR-OPIC(4-82)	11/05	21:51	11/05	22:11	20m	51	FALLA EN LINEA / INDICO 59N. FUERTE LLUVIA EN LA ZONA.	16.77	5,590.00	DELSUR
DELSUR-PEDRI(4-83)	11/05	22:05	11/05	22:06	1m	51, 51N	FALLA EN LINEA / INDICO 59N. FUERTE LLUVIA EN LA ZONA.	7.38	123.00	DELSUR



Otras Estadísticas

Entrega	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Final	Hora Final	Duración	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
CLESA-AHUA(4-81)	12/05	08:00	12/05	08:03	3m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / CON EL CIERRE DEJA SERVIDA SUB-ATIQUIZAYA Y SUB-AMULUNGA. EL RESTO DE LA CARGA SE RECUPERO HASTA LAS 08:35 H.	13.3	665.00	CLESA
CLESA-AHUA(4-81)	12/05	08:30	12/05	08:35	5m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / DEJA FUERA TRAMO DE LINEA PARA REALIZAR MANTITO. Y RECUPERA TODA LA CARGA QUE TENIA FUERA. ENS CALC.	6.63	7,094.00	CLESA
CLESA-SANA(4-81)	12/05	14:13	12/05	14:14	1m	51	FALLA EN LINEA /	15.71	261.83	CLESA
CLESA-AHUA(4-81)	12/05	15:40	12/05	15:42	2m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / P/ABRIR PUENTES EN 46 KV. CON CIERRE DEJA SERVIDA SUB-ATIQUIZAYA Y SUB-AMULUNGA. RESTO DE LA CARGA FUERA.	14.88	496.00	CLESA
CLESA-AHUA(4-81)	12/05	16:27	12/05	16:31	4m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA NORMALIZAR LA CARGA DE ESTE INTERRUPTOR.	8.02	534.67	CLESA
EEO-SMIG(4-82)	12/05	20:29	12/05	20:30	1m	51N	FALLA EN LINEA / INDICO TAMBIEN 59N.	15.42	257.00	EEO
ANDA-SANA(4-85)	12/05	21:08	12/05	21:14	6m	51	FALLA EN LINEA / INDICO TAMBIEN 59N.	10.23	1,023.00	ANDA
CLESA-ATEO(3-84)	12/05	22:13	12/05	22:14	1m	51	FALLA EN LINEA /	2.31	38.50	CLESA
CLESA-AHUA(4-81)	12/05	23:52	12/05	23:53	1m	51	FALLA EN LINEA / INDICO TAMBIEN 59N.	9.72	162.00	CLESA
CLESA-ATEO(3-84)	13/05	03:21	13/05	04:24	1h 3m	51	FALLA EN LINEA / PRUEBAS A LAS 03:22 Y 03:30 NEGATIVAS. CLESA DEJA CARGA DE LAS SUBESTACIONES ARMENIA Y LOS LAGARTOS FUERA. ENS CALC.	1.51	1,585.50	CLESA
CLESA-ATEO(3-84)	13/05	05:26	13/05	05:32	6m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PROBAR LINEA ENTRE SUB-ARMENIA A SUB LOS LAGARTOS, RESULTANDO NEG. SUB LARATOS TRANSFERIDO AL 13-3-81 A 06:39 H.	1.11	111.00	CLESA
EEO-15SE(4-83)	13/05	07:00	13/05	15:47	8h 47m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / TRABAJOS EN 230 Y 46 KV. EEO HABIA DESCONECTADO PREVIAMENTE (A LAS 06:54 HRS) TODA LA CARGA. PAMM ETESAL.	1.45	169.17	ETESAL
EEO-15SE(4-84)	13/05	07:00	13/05	13:32	6h 32m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / TRABAJOS EN 230 Y 46 KV. EEO HABIA DESCONECTADO PREVIAMENTE (A LAS 06:54 HRS) TODA LA CARGA. PAMM ETESAL. ENS CALC.	4.49	2,039.00	ETESAL
EEO-SMIG(4-82)	13/05	07:32	13/05	07:33	1m	51N	FALLA EN LINEA / INDICO TAMBIEN 59N.	10.54	175.67	EEO
EEO-SMIG(4-86)	13/05	13:18	13/05	13:19	1m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA ABRIR CUCHILLAS Y RETORNAR CARGA DEL 18-4-84.	9.77	162.83	EEO



Otras Estadísticas

Entrega	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Final	Hora Final	Duración	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
CLESA-ACAJ(4-71)	13/05	17:16	13/05	17:17	1m	59	FALLA EN LINEA /	4.89	81.50	CLESA
EEO-SMIG(4-82)	13/05	20:42	13/05	20:44	2m	51	FALLA EN LINEA / INDICO 59N.	16.13	537.67	EEO
DELSUR-SRAF(4-81)	13/05	22:12	13/05	22:13	1m	51	FALLA EN LINEA / ELIMINAR INDICACION DE 59N.	4.81	80.17	DELSUR
DELSUR-SANA(4-84)	13/05	22:22	13/05	22:23	1m	59N		0.61	10.17	ANDA
ANDA-SANA(4-85)	13/05	22:22	13/05	22:24	2m	59N	FALLA EN LINEA / DESBALANCE DE VOLTAJE. RECUPERO LA CARGA HASTA LAS 01:43 H DEL DIA 14/MAY. ENS CALCULADA.	10.1	17.025.00	ANDA
ANDA-NEJA(2-84)	13/05	23:18	13/05	23:20	2m	51,67N	FALLA EN LINEA / LLUVIA EN LA ZONA.	13.25	441.67	ANDA
ANDA-NEJA(2-84)	13/05	23:40	13/05	23:45	5m	51,67N	FALLA EN LINEA / LLUVIA EN LA ZONA. RECUPERA SU CARGA HASTA LAS 02:04 DEL DIA 14/MAY. ENS CALCULADA.	27.7	31.530.00	ANDA
CLESA-ATEO(4-80)	13/05	23:50	13/05	23:51	1m	51	FALLA EN LINEA /	9.11	151.83	CLESA
CLESA-ATEO(3-84)	13/05	23:54	13/05	23:55	1m	51	FALLA EN LINEA /	1	16.67	CLESA
CLESA-ATEO(3-84)	14/05	00:03	14/05	00:04	1m	51	FALLA EN LINEA / LLUVIA EN LA ZONA.	0.94	15.67	CLESA
CLESA-AHUA(4-81)	14/05	00:04	14/05	03:15	3h 11m	51	FALLA EN LINEA / PRUEBA NEGATIVA, LLUVIA EN LA ZONA. CON EL CIERRE RECUPERA SUB-SALCOATITAN.	9.92	31.579.00	CLESA
CLESA-ATEO(3-84)	14/05	00:09	14/05	19:24	19h 15m	51	FALLA EN LINEA / LLUVIA. PRUEBA (-) 00:10 Y 04:00 H. CARGA RECUPERADA EN EL 13-3-81 A LAS 06:31 H. AISLAM:DAÑADO Y LINEA SOBRE CRUCERO.	0.59	3.756.33	CLESA
CLESA-ATEO(3-85)	14/05	00:14	14/05	00:15	1m	51	FALLA EN LINEA / LLUVIA EN LA ZONA.	2.23	37.17	CLESA
CLESA-GUAJ(4-81)	14/05	01:09	14/05	01:13	4m	MANUAL	CERO VOLTAJE / POR DISPARO DE LINEA GUAJ SANA.	2.59	172.67	ETESAL
CLESA-GUAJ(4-83)	14/05	01:09	14/05	01:13	4m	MANUAL	CERO VOLTAJE / POR DISPARO DE LINEA GUAJ SANA.	0.87	58.00	ETESAL
CLESA-AHUA(4-81)	14/05	03:46	14/05	03:51	5m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA HACER MANIOBRAS Y RECUPERAR TODA LA CARGA. ENS CALCULADA.	0.94	2.632.00	CLESA
EEO-SMIG(4-83)	14/05	07:11	14/05	07:13	2m	51N	FALLA EN LINEA / INDICO 59N.	3.99	133.00	EEO
DELSUR-SRAF(4-81)	14/05	08:00	14/05	16:59	8h 59m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / PAMM EN SUB SRAF POR ETESAL. DELSUR RECUPERO ESTA CARGA A TRAVES DEL 39-4-81 A LAS 08:27 HRS.	4.91	2.209.50	ETESAL
CAESS-SRAF(4-82)	14/05	08:00	14/05	17:32	9h 32m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / PAMM ETESAL EN SUB SRAF. LA CARGA QUEDA FUERA. ENS ETESAL 47060 KWH, ENS CAESS: 3730 KWH	4.49	50.790.00	ETESAL



UT

Otras Estadísticas

Entrega	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Final	Hora Final	Duración	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
CAESS-SOYA(2-81)	14/05	08:12	14/05	10:56	2h 44m	MANUAL	CERO VOLTAJE /DISPARO COLECTORES 23 KV POR FALLA FUSIBLES S.P. ETESAL. CARGA RECUPERADA A LAS 08:30 HRS A TRAVES DE SUB SBAR.	10.06	3,018.00	ETESAL
CAESS-SOYA(2-83)	14/05	08:12	14/05	10:56	2h 44m	MANUAL	CERO VOLTAJE /DISPARO COLECTORES 23 KV POR FALLA FUSIBLES S.P. ETESAL. CARGA RECUPERADA A LAS 08:30 HRS A TRAVES DE SUB SBAR.	9.19	2,757.00	ETESAL
CAESS-SOYA(2-82)	14/05	08:12	14/05	10:56	2h 44m	MANUAL	CERO VOLTAJE /DISPARO COLECTORES 23 KV POR FALLA FUSIBLES S.P. ETESAL. CARGA RECUPERADA A LAS 08:30 HRS A TRAVES DE SUB SBAR.	10.08	3,024.00	ETESAL
CAESS-CGRA(4-81)	14/05	14:10	14/05	14:12	2m	59N	FALLA EN LÍNEA / ABRIO TAMBIEN INT.4-71.	7.77	259.00	CAESS
CLESA-AHUA(4-81)	14/05	14:56	14/05	14:57	1m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO TAMBIEN 59NI. CLESA INFORMA DE LLUVIA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA.	13.29	221.50	CLESA
CLESA-AHUA(4-81)	14/05	15:10	14/05	15:12	2m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO TAMBIEN 59NI. CLESA INFORMA DE LLUVIA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA.	12.21	407.00	CLESA
CLESA-AHUA(4-81)	14/05	15:17	14/05	15:26	9m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO TAMBIEN 59NI. SE ESPERO A QUE LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA DISMINUYERA PARA REALIZAR PRUEBA.	12.21	1,831.50	CLESA
CLESA-AHUA(4-81)	14/05	19:53	14/05	19:56	3m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA CERRAR CUCHILLAS TRIPOLARES.	20.77	1,038.50	CLESA
CLESA-AHUA(4-81)	14/05	21:33	14/05	21:36	3m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA NORMALIZAR TRAMO DE LINEA QUE ESTABA FUERA.	14.32	716.00	CLESA
CLESA-ACAJ(3-81)	15/05	01:22	15/05	01:26	4m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / RETRANSFERIR LA CARGA DEL 44-3-84.	2.33	155.33	CLESA
EEO-15SE(4-84)	15/05	03:01	15/05	03:02	1m	51, 51N	FALLA EN LÍNEA / INDICACION DE RELE 59N.	3.89	64.83	EEO
EEO-15SE(4-84)	15/05	09:55	15/05	09:56	1m	51, 51N	FALLA EN LÍNEA / INDICACION DE RELE 59N.	5.23	87.17	EEO
EEO-SMIG(4-85)	15/05	10:24	15/05	10:25	1m	51N	FALLA EN LÍNEA / INDICACION DE RELE 59N.	3.8	63.33	EEO
CAESS-CGRA(4-81)	15/05	10:55	15/05	11:32	37m	MANUAL	FALLA EN UNIDADES GENERADORAS / DEFICIT DE GENERACION EN ACAJ-U5.SOYA-G1(RACIONAMIENTO).	10.04	6,191.33	DUKE
CAESS-SRAF(4-82)	15/05	10:55	15/05	11:31	36m	MANUAL	FALLA EN UNIDADES GENERADORAS / DEFICIT DE GENERACION EN ACAJ-U5.SOYA-G1(RACIONAMIENTO).	5.88	3,528.00	DUKE
EEO-SMIG(4-82)	15/05	19:10	15/05	19:11	1m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO TAMBIEN 59N.	20.26	337.67	EEO
CAESS-SRAF(4-82)	16/05	13:06	16/05	13:07	1m	51	FALLA EN LÍNEA / LLUVIA EN LA ZONA.	5.49	91.50	CAESS
DELSUR-PEDR(4-82)	16/05	13:24	16/05	13:25	1m	51, 51N	FALLA EN LÍNEA / INDICO RELE 59N. LLUVIA EN LA ZONA.	3.22	53.67	DELSUR
DELSUR-SANA(4-84)	16/05	13:49	16/05	13:50	1m	59N	FALLA EN LÍNEA / LLUVIA EN LA ZONA.	0.58	9.67	DELSUR
CLESA-GUAJ(4-81)	17/05	05:18	17/05	05:19	1m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N.	2.64	44.00	CLESA

Entrega	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Final	Hora Final	Duración	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
CAESS-SRAF(4-82)	17/05	07:11	17/05	07:12	1m	51	FALLA EN LINEA /	4.67	77.83	CAESS
DELSUR-ATEO(4-81)	17/05	18:30	17/05	18:33	3m	51	FALLA EN LINEA / INDICO RELE 59N.	8.83	441.50	DELSUR
CLESA-AHUA(4-81)	18/05	15:44	18/05	17:07	1h 23m	51	FALLA EN LINEA / INDICO 59NI. 15:45 PRUEBA NEGATIVA OPERANDO LOS MISMOS RELES. CLESA DEJA SUB SALCOATITAN FUERA.	16.02	22,161.00	CLESA
EEO-15SE(4-84)	18/05	15:58	18/05	16:00	2m	51	FALLA EN LINEA / INDICO 59N.	4.75	158.33	EEO
CLESA-AHUA(4-81)	18/05	17:29	18/05	17:33	4m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA TRATAR DE RECUPERAR CARGA DE SUB-SALCOATITAN: PRUEBA NEGATIVA A LAS 17:31 (OPERO RELE 51 E INDICO 59NI).	14.89	992.67	CLESA
EEO-SMIG(4-82)	18/05	19:04	18/05	19:06	2m	51	FALLA EN LINEA / INDICO TAMBIEN 59N. EEO	19.98	666.00	EEO
CLESA-AHUA(4-81)	18/05	22:42	18/05	22:43	1m	51	REPORTA FUERTES VIENTOS EN LA ZONA.	11.63	193.83	CLESA
EEO-SMIG(4-82)	18/05	23:30	18/05	23:48	18m	MANUAL	FALLA EN LINEA / INDICO TAMBIEN 59NI. EEO	9.3	2,790.00	EEO
CAESS-CGRA(4-81)	19/05	11:23	19/05	12:00	37m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / TRABAJOS DE EMERGENCIA EN SUS CIRCUITOS.	10	6,166.67	DUKE
CLESA-ACAJ(3-81)	19/05	14:29	19/05	14:31	2m	51	FALLA EN UNIDADES GENERADORAS / RACIONAMIENTO POR DEFICIT DE GENERACION EN ACAJ-U5 Y NEPO.	1.26	42.00	CLESA
DELSUR-TECO(4-82)	19/05	19:34	19/05	19:35	1m	51	FALLA EN LINEA / REPORTARON FUERTE LLUVIA EN LA ZONA.	7.46	124.33	DELSUR
DELSUR-STOM(4-81)	20/05	05:31	20/05	16:39	11h 8m	59N	FALLA EN LINEA / INDICO 59N. CARGA TRANSFERIDA A LAS 05:37 A NCUS Y 30-4-84.	10.9	1,090.00	DELSUR
EEO-SMIG(4-81)	20/05	14:43	20/05	15:06	23m	51	FALLA EN LINEA / SE REALIZO PRUEBA A LAS 14:44 HRS, SIENDO NEGATIVA, OPERANDO RELE 51 EN INDICANDO 59N. EEO ENCUENTRA LINEA ROTA.	22.75	8,720.83	EEO
EEO-SMIG(4-84)	20/05	17:08	20/05	17:10	2m	51	FALLA EN LINEA / INDICO 59N REPORTARON FUERTE LLUVIA EN LA ZONA.	3.62	120.67	EEO
CLESA-ACAJ(3-81)	20/05	18:35	20/05	18:37	2m	51	FALLA EN LINEA /	1.15	38.33	CLESA
EEO-SMIG(4-82)	21/05	08:03	21/05	19:15	11h 12m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / INSTALACION DE PARARAYOS EN LINEA 46 KV. TODA LA CARGA FUERA. ENS CALC.	9.8	139,460.00	EEO
EEO-SMIG(4-83)	21/05	08:03	21/05	15:49	7h 46m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / INSTALACION DE PARARAYOS EN LINEA 46 KV. QUEDA FUERA SUB-LA UNION. SUB-MIRAFLORES SE TRANSFIRIO AL 34-4-84. ENS CALC.	2.2	22,780.00	EEO
CLESA-SONS(4-82)	21/05	12:10	21/05	12:11	1m	50/51	FALLA EN LINEA / INDICO 59N. LLUVIA EN LA ZONA.	6.37	106.17	CLESA
CLESA-ACAJ(3-81)	21/05	14:03	21/05	14:04	1m	51	FALLA EN LINEA / LLUVIA EN LA ZONA.	2.31	38.50	CLESA



UT

Otras Estadísticas

Entrega	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Final	Hora Final	Duración	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
DEUSEM-OZATA(4-81)	21/05	18:32	21/05	18:33	1m	51	FALLA EN LÍNEA / EEO REPORTA LLUVIA EN LA ZONA.	11.24	187.33	DEUSEM
ANDA-NEJA(2-84)	21/05	19:49	21/05	19:59	10m	51, 67N	FALLA EN LÍNEA / PRUEBA A LAS 19:52 NEGATIVA, OPERANDO LOS MISMOS RELES.	26.65	4,441.67	ANDA
CLESA-GUAJ(4-81)	21/05	20:23	21/05	20:24	1m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N. LLUVIA.	3.62	60.33	CLESA
DELSUR-PEDR(4-81)	21/05	20:41	21/05	20:42	1m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N. LLUVIA.	12.08	201.33	DELSUR
CLESA-SANA(4-83)	22/05	09:56	22/05	10:10	14m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA CAMBIAR POSTE CHOCADO.	2.43	567.00	CLESA
CLESA-SONS(4-82)	22/05	10:38	22/05	10:39	1m	51	FALLA EN LÍNEA /	10.42	173.67	CLESA
CLESA-ATEO(3-85)	22/05	14:30	22/05	14:32	2m	51	FALLA EN LÍNEA /	3.8	126.67	CLESA
CLESA-ATEO(4-83)	22/05	17:02	23/05	02:40	9h 38m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / APERTURA DEBIDO A TRABAJOS DE ETESAL EN BARRA DE 46 KV. CARGA TRANSFERIDA A LAS 17:04 H. ENS CALCULADA.	0.62	20.67	ETESAL
ANDA-NEJA(2-84)	22/05	19:59	22/05	20:00	1m	51, 67N	FALLA EN LÍNEA / LA CARGA SE RECUPERO HASTA LAS 21:04 ENS CALCULADA.	23.01	10,494.00	ANDA
CLESA-ATEO(4-80)	22/05	23:45	23/05	03:30	3h 45m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / POR TRABAJOS DE ETESAL EN BARRA 46KV EN ATEOS. CARGA TRANSFERIDA AL 38-4-80.ENS CALCULADA.	9.81	817.50	ETESAL
CLESA-ATEO(4-82)	22/05	23:45	23/05	09:34	9h 49m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / P/ TRABAJOS DE ETESAL EN BARRA 46KV EN ATEOS. CARGA TRANSFERIDA AL 38-4-80. 03:20 CIERRE NEG. OPERANDO 59N.	7.69	640.83	ETESAL
CLESA-OPI(4-80)	22/05	23:46	22/05	23:50	4m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / PARA RECUPERAR LA CARGA DE LOS INTS. 44-4-80 Y 44-4-82. POR TRABAJOS DE ETESAL EN BARRA 46KV.	5.64	376.00	ETESAL
CLESA-ATEO(3-84)	23/05	02:35	23/05	02:38	3m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / APERTURA PARA NORMALIZAR CARGA TRANSFERIDA.	1.89	94.50	CLESA
CLESA-OPI(4-80)	23/05	03:15	23/05	03:37	22m	MANUAL	MANTENIMIENTO PROGRAMADO / P/ NORMALIZAR CARGA DE LOS INTS. 44-4-80 Y 44-4-82. POR FALLA EN CUCHILLAS SOLO TRANSFERIR EL 44-4-80. ENS CALCULADA.	22.73	9,955.00	CLESA
DELSUR-ATEO(4-81)	23/05	03:20	23/05	03:21	1m	59N	FALLA EN LÍNEA / ELIMINAR INDICACION DE RELE 59N. RELE 59N NORMALIZO CON APERTURA DEL 44-4-82.	4.22	70.33	CLESA
CLESA-OPI(4-80)	23/05	09:33	31/05	23:59	206h 26m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA TRASLADAR TODA LA CARGA HACIA EL 4-82 DE ATEOS POR SOBRECARGA EN TRAF DE OPI. ENS CALCULADA. 09:34 RECUP CARGA	0	355.33	CLESA

Entrega	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Final	Hora Final	Duración	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
DEUSEM-OZAT(4-81)	23/05	20:39	23/05	20:41	2m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N. FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ELECTRICAS.	11.1	370.00	DEUSEM
DEUSEM-OZAT(4-82)	23/05	20:39	23/05	20:42	3m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N. FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ELECTRICAS.	5.83	291.50	DEUSEM
CLESA-ACAJ(3-81)	24/05	05:26	24/05	05:28	2m	51	FALLA EN LÍNEA /	1.16	38.67	CLESA
EEO-15SE(4-84)	24/05	09:04	24/05	09:05	1m	51, 51N	FALLA EN LÍNEA / INDICO RELE 59N.	4.96	82.67	EEO
CLESA-ATEO(3-85)	24/05	11:53	24/05	13:19	1h 26m	51	FALLA EN LÍNEA / 11:54 HRS. PRUEBA NEGATIVA, LLUVIA. CARGA RECUPERADA TOTALMENTE A LAS 17:55 HRS. ENS CALCULADA.	2.73	20,540.00	CLESA
CLESA-ATEO(3-85)	24/05	17:26	24/05	17:27	1m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA RECUPERAR COMPLETAMENTE LA CARGA DE ESTE CKTO.	1.84	30.67	CLESA
EEO-SMIG(4-86)	24/05	19:01	24/05	19:02	1m	51N	FALLA EN LÍNEA / INDICO TAMBIEN 59N. EEO REPORTA LLUVIA EN LA ZONA NORTE DE LA REGION ORIENTAL.	9.09	151.50	EEO
DELSUR-ATEO(4-81)	25/05	06:42	25/05	06:43	1m	51N	FALLA EN LÍNEA / INDICO TAMBIEN 59N.	5.1	85.00	DELSUR
DELSUR-OPIC(4-82)	25/05	12:07	25/05	12:09	2m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N. FUERTE LLUVIA EN LA ZONA.	16.53	551.00	DELSUR
ANDA-NEJA(2-84)	25/05	12:07	25/05	12:14	7m	51,67N	FALLA EN LÍNEA /	27.15	3,167.50	ANDA
DELSUR-SANA(4-84)	26/05	00:06	26/05	00:07	1m	59N	FALLA EN LÍNEA / ELIMINAR INDICACION DE RELE 59N.	0.37	6.17	ANDA
ANDA-SANA(4-85)	26/05	00:06	26/05	00:12	6m	59N	FALLA EN LÍNEA / DESBALANCE DE VOLTAJE. LA CARGA LA RECUPERO HASTA LAS 01:25 H. ENS CALCULADA.	10.5	1,365.00	ANDA
CLESA-AHUA(4-81)	26/05	08:33	26/05	08:36	3m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA CAMBIAR FUSIBLE QUEMADO EN TRANSFORMADOR SUB ATQUIZAYA.	11.23	561.50	CLESA
CAESS-CGRA(4-81)	26/05	19:21	26/05	19:23	2m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICACION DE 59N	1.4	466.67	CAESS
CLESA-SANA(4-81)	27/05	07:01	27/05	07:44	43m	51	FALLA EN LÍNEA / 07:02 PRUEBA(-) CLESA REPARO FASES HACIENDO CONTACTO.	9.32	6,679.33	CLESA
CLESA-ACAJ(3-81)	27/05	18:25	27/05	18:26	1m	51	FALLA EN LÍNEA /	1.19	19.83	CLESA
CLESA-GUAJ(4-81)	27/05	18:41	28/05	01:41	7h 0m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N.TRES PRUEBAS NEGATIVAS. CLESA REPARO LINEA ROTA. LLUVIA. ENS CALCULADA.	4.18	23,960.00	CLESA
CLESA-GUAJ(4-81)	28/05	01:52	28/05	01:54	2m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA RECUPERAR CARGA.	1.15	38.33	CLESA
CLESA-SANA(4-83)	28/05	08:00	28/05	12:23	4h 23m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / CAMBIO DE POSTES DETERIORADOS. CARGA RECUPERADA A LAS 12:30 H. ENS CALC.	2.12	9,292.67	CLESA
EEO-SMIG(4-83)	28/05	12:41	28/05	12:43	2m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO TAMBIEN RELE 59N.	2.53	84.33	EEO
DELSUR-SRAF(4-81)	28/05	22:43	28/05	22:44	1m	51	FALLA EN LÍNEA /	4.11	68.50	DELSUR
CLESA-ACAJ(3-81)	29/05	16:43	29/05	16:46	3m	51	FALLA EN LÍNEA /	1.21	60.50	CLESA
EEO-SMIG(4-82)	29/05	17:17	29/05	17:18	1m	51	FALLA EN LÍNEA /	12.87	214.50	EEO

Entrega	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Final	Hora Final	Duración	Rele	Motivo	MW	KWh	Responsable
EEO-SMIG(4-82)	29/05	17:22	29/05	17:23	1m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N. FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ELÉCTRICAS.	10.18	169.67	EEO
DELSUR-ATEO(4-81)	29/05	18:01	29/05	18:03	2m	51N	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N.	10	333.33	DELSUR
CLESA-AHUA(4-81)	29/05	18:27	29/05	18:28	1m	51	FALLA EN LÍNEA / FUERTE LLUVIA CON DESCARGAS ELÉCTRICAS.	19.54	325.67	CLESA
ANDA-NEJA(2-84)	29/05	23:12	29/05	23:15	3m	51, 67N	FALLA EN LÍNEA /	27.42	1.371.00	ANDA
DELSUR-ATEO(4-81)	30/05	11:54	30/05	11:55	1m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N.	10.18	169.67	DELSUR
CAESS-SRAF(4-83)	30/05	18:56	30/05	18:57	1m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO RELE 59N.	8.58	143.00	CAESS
CAESS-SRAF(4-83)	30/05	18:59	31/05	01:16	6h 17m	MANUAL	SOLICITUD DE DISTRIBUIDOR / PARA REPARAR FASE ROTA EN EL CIRCUITO Y REPONER FUSIBLE QUEMADO SUB-COJUTEPEQUE. ENS CALCULADA.	8.58	8.755.00	CAESS
EEO-15SE(4-84)	30/05	0.821	30/05	0.8215	1m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO RELE 59N, LLUVIA.	6.9	115	EEO
ANDA-NEJA(2-84)	30/05	0.874	30/05	0.9021	40m	51, 67N	FALLA EN LÍNEA / ANDA SOLICITO ESPERAR PARA CERRAR PARA CERRAR POR FUERZA.	13.4	223.33	CLESA
CLESA-ATEO(3-83)	30/05	0.888	30/05	0.9389	1h 14m	51	FALLA EN LÍNEA / 21:19 PRUEBA NEGATIVA. FUERTE LLUVIA. INDICO 59N. ENS CERRAR PARA CERRAR POR FUERZA.	11.06	184.33	EEO
EEO-SMIG(4-82)	30/05	0.896	30/05	0.8965	1m	51N	FALLA EN LÍNEA / INDICO RELE 59N, LLUVIA.	3.61	60.17	CLESA
CLESA-ACAJ(4-73)	30/05	0.925	30/05	0.9257	1m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO RELE 59N, LLUVIA.	16.68	556	CLESA
ANDA-NEJA(2-84)	31/05	0.412	31/05	0.4215	14m	51, 67N	FALLA EN LÍNEA / PRUEBA A LAS 09:56 DISPAREJADO INDICO 59N.	13.71	228.5	CLESA
CLESA-ATEO(4-83)	31/05	0.69	31/05	0.691	2m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N.	13.4	223.33	CLESA
CLESA-AHUA(4-83)	31/05	0.694	31/05	0.6944	1m	51	FALLA EN LÍNEA / LLUVIA EN LA ZONA.	9.16	152.67	CAESS
CLESA-AHUA(4-83)	31/05	0.698	31/05	0.6986	1m	51	FALLA EN LÍNEA / LLUVIA EN LA ZONA.	12.24	204	CAESS
DELSUR-SRAF(4-83)	31/05	0.699	31/05	0.7021	5m	51	FALLA EN LÍNEA / PRUEBA NEG. 16:48 H. CON CERRAR RESEÑALADO DE LOS TRAMOS.	12.24	204	CAESS
CAESS-CGRA(4-83)	31/05	0.735	31/05	0.7354	1m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N.	12.24	204	CAESS
EEO-SMIG(4-82)	31/05	0.806	31/05	0.809	5m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N. EEO INFORMAR EN LA ZONA.	12.24	204	CAESS
CAESS-CGRA(4-83)	31/05	0.835	31/05	0.8361	1m	51	FALLA EN LÍNEA / INDICO 59N.	12.24	204	CAESS



UT

Otras Estadísticas

CUADRO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS
ENERO - DICIEMBRE 2008

PLANTAS/UNIDAD	PROGRAMADO	DURACION	REPROGRAMADO	DURACION	EJECUTADO	DURACION	MOTIVO
BUAJOTO							
UNIDAD 1	19-Abr-06	16 DIAS					Mantenimiento menor a efecto de
	25-Jul-06	10 DIAS	7-Aug-08	20 DIAS			Prontaje de Transformador. Mantenimiento menor a efecto de
CERRON GRANDE							
UNIDAD 1	24-Jul-06	10 DIAS	17-Jul-08	10 DIAS			Revisión año de garantía
UNIDAD 2	24-Jul-06	30 DIAS	4-Jul-08	18 DIAS			Revisión año de garantía
6 DE NOVIEMBRE							
UNIDAD 1	25-Feb-06	16 DIAS	17-Jun-08	16 DIAS			Mantenimiento menor y Multiple de Transformador
UNIDAD 2	7-Feb-06	16 DIAS	17-Jun-08	16 DIAS	9-Feb-08	16 DIAS	Mantenimiento menor
UNIDAD 3	8-Mar-06	17 DIAS	25-Feb-08	18 DIAS	25-Feb-08	14 DIAS	Mantenimiento menor
UNIDAD 4	29-Jun-06	19 DIAS			29-Jun-08	18 DIAS	Mantenimiento menor
UNIDAD 5	25-May-06	16 DIAS	2-Jul-08	16 DIAS			Mantenimiento menor
15 DE SEPTIEMBRE							
UNIDAD 1	5-Dic-04	472 DIAS	5-Dic-04	39-May-08	642 DIAS		Reposición del generador por motivo
UNIDAD 2	1-Abr-06	16 DIAS	27-Jul-08	16 DIAS			Mantenimiento menor
UNIDAD 3	3-Abr-06	229 DIAS					Pago por obra
ATISACHAÑAR							
UNIDAD 1	3-Jul-06	40 DIAS					Mantenimiento mayor, revisión anual
UNIDAD 2							
UNIDAD 3							
BEILIN							
UNIDAD 1	4-Sep-06	21 DIAS					Mantenimiento mayor, revisión anual
UNIDAD 2							
ACQUJITLA							
UNIDAD 1	23-Dic-06	21 DIAS			23-Dic-08	21-Jun-08	34 DIAS
MOTOR 1	28-Dic-06	23 DIAS			28-Dic-08	23-Jun-08	29 DIAS
MOTOR 4	27-Mar-06	20 DIAS			26-Mar-08	18-Apr-08	24 DIAS
UNIDAD 5	1-Jun-08	21 DIAS					Reposición del Sistema de Combustión y Control sistema de
MOTOR 1	26-Jun-06	21 DIAS					Mantenimiento de 35,000 hrs
MOTOR 2	1-Aug-06	25 DIAS					Mantenimiento de 35,000 hrs
MOTOR 3	2-Oct-06	23 DIAS					Mantenimiento de 35,000 hrs
SOTAPANGO							
MOTOR 1							
MOTOR 2							
MOTOR 3							
REJARA POWER							
MOTORES							El 75% de los servicios del año, función en mantenimiento
CECSA							
MOTORES	12-Jun-06	90 DIAS					Mantenimiento en los motores



Km. 12 1/2 carretera al Puerto de La Libertad, Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.
Tel. (503) 247-7300 / 210-3050
Fax. (503) 247-7301 / 210-3051

Correo: mercado@ut.com.sv / mail@ut.com.sv

www.ut.com.sv