



Unidad de Transacciones, S.A.

Informe Estadístico Agosto 2015

Administrador del Mercado Mayorista
de Electricidad de El Salvador
Km. 12 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad
Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad
Tel.: (503) 2521-7300 Fax: (503) 2521-7301
www.ut.com.sv





| | Pág. |
|---|------|
| Indice | 2 |
| Referencias | 3 |
| Resumen | 4 |
| Inyecciones | 5 |
| Comportamiento de la demanda de energía | 5 |
| ♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 12 meses) | 5 |
| ♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 6 meses) | 5 |
| ♦ Tasa de variación anual (promedio móvil 3 meses) | 5 |
| Inyecciones por recurso | 6 |
| Inyección nacional por participante de mercado | 6 |
| Contratos de inyección | 6 |
| Retiros | 7 |
| Contratos Bilaterales por Participante de Mercado | 7 |
| Contratos de Libre Concurrencia por Participante de mercado | 7 |
| Mercado Regulador del Sistema por participante de mercado | 7 |
| Comercio Internacional | 8 |
| ♦ Importaciones por participante de mercado | 8 |
| ♦ Exportaciones por participante de mercado | 8 |
| Evolución de los precios | 9 |
| ♦ Precios Promedios Mensuales | 9 |
| ♦ Precios Horarios | 10 |
| ♦ Precios Promedios Diarios y Acumulados | 23 |
| ♦ Composición del Precio Promedio Mensual | 24 |
| Otras Estadísticas | 25 |
| ♦ Energía No Servida, Pérdidas e Interrupciones | 25 |
| ♦ Sistema de Transmisión | 26 |
| ♦ Demanda Máxima de Potencia | 30 |
| ♦ Reserva Rodante y Reserva Fría en Demanda Máxima | 31 |
| ♦ Precios de los Combustibles puestos en planta (US\$/bbl) | 32 |
| ♦ Niveles (msnm) | 33 |
| ♦ Interrupciones del Servicio | 34 |
| ♦ Programa Anual de Mantenimientos Mayores (PAMM) | 38 |



Referencias

- Variación Mensual: Relación entre el mes actual y el mes anterior.
- Variación Anual: Relación entre el mes actual y el mismo mes del año anterior.
- Acumulado Anual: Relación del promedio acumulado del año y el mismo período del año anterior.
- Variación de 3 meses: Relación entre el promedio móvil de 3 meses del período actual y el mismo período del año anterior.
- Variación de 12 meses: Relación entre el promedio móvil de 12 meses del período actual y el mismo período del año anterior.

Resumen

| Energía Transada | GWh | % |
|-------------------------|------------|----------|
| Hidroeléctrica | 43.88 | 7.64% |
| Geotérmica | 123.06 | 21.42% |
| Térmica | 285.86 | 49.75% |
| Importaciones | 98.94 | 17.22% |
| Desvíos | 22.87 | 3.98% |

| Total inyecciones MME | 574.61 | 100.0% |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| (-) Exportaciones | 0.19 | |
| Desvíos | 22.06 | |
| Pérdidas de transmisión ^{1/} | 10.19 | 1.8% |
| | 542.18 | |

| Demanda MME | GWh | % |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Mercado de Contratos | 345.25 | 63.7% |
| Mercado Regulador del Sistema | 196.92 | 36.3% |
| Total Demanda en el MME | 542.18 | 100.0% |

| Energía de Paso^{1/} | Retiro | Inyección |
|---|---------------|------------------|
| ^{1/} A partir del 01 de junio 2013 con la entrada del RMER, ya no son declaradas las energía de paso. | 0.0 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.0 |

| Precios MRS | \$/MWh |
|--------------------------------------|------------------|
| Promedio mensual^{2/} | \$ 125.11 |

| Demanda Máxima de Potencia | MW | Fecha/hora |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Máxima | 1063 | 25-ago-15 14:30 |
| Mínima | 502 | 06-ago-15 6:00 |

1/ Como porcentaje de la inyección.

2/ Nota: a partir del 1 de Agosto de 2011 el precio de la energía ha sido calculado con base a lo establecido en el Reglamento de Operación Basado en Costos de Producción (ROBCP)

Inyecciones

| Rubros | Agosto 2015 | | Var. % | Acumulado Anual ^{2/} | | Últimos 3 meses ^{2/} | | Últimos 12 meses ^{2/} | |
|--|--------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | GWh | Var. % ^{2/} | Anual ^{2/} | GWh | Var. % | GWh | Var. % | GWh | Var. % |
| Generación nacional transada | 452.8 | -2.5 | -7.2 | 3,726.8 | -7.8 | 459.0 | -4.6 | 456.4 | -6.2 |
| Intercambios Internacionales (+/-) ^{1/} | 99.6 | -4.3 | 248.5 | 569.1 | 379.5 | 92.9 | 108.4 | 69.3 | 143.7 |
| Pérdidas de transmisión | 10.19 | -3.5 | 16.5 | 75.9 | 1.5 | 10.3 | 12.1 | 9.4 | -0.9 |
| Demanda Mercado Mayorista | 542.2 | -3.9 | 5.5 | 3,124.3 | 2.9 | 535.1 | 4.5 | 512.9 | 2.0 |

^{1/} Signo (+) : Saldo comercial neto a favor de importaciones


Signo (-) : Saldo comercial neto a favor de exportaciones

Incluye desvíos


^{2/} Para el detalle de los períodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.

Comportamiento de la demanda de energía en el Mercado Mayorista de Electricidad

Tasa de variación anual
Promedio móvil doce meses
Enero 2000
Agosto 2015

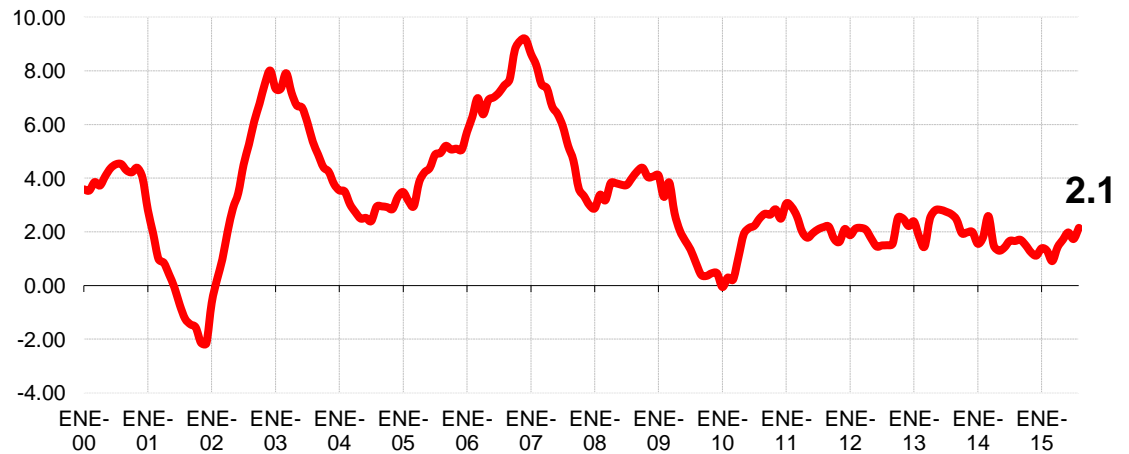

Tasa de variación anual
Promedio móvil tres y seis meses
Enero 2000
Agosto 2015

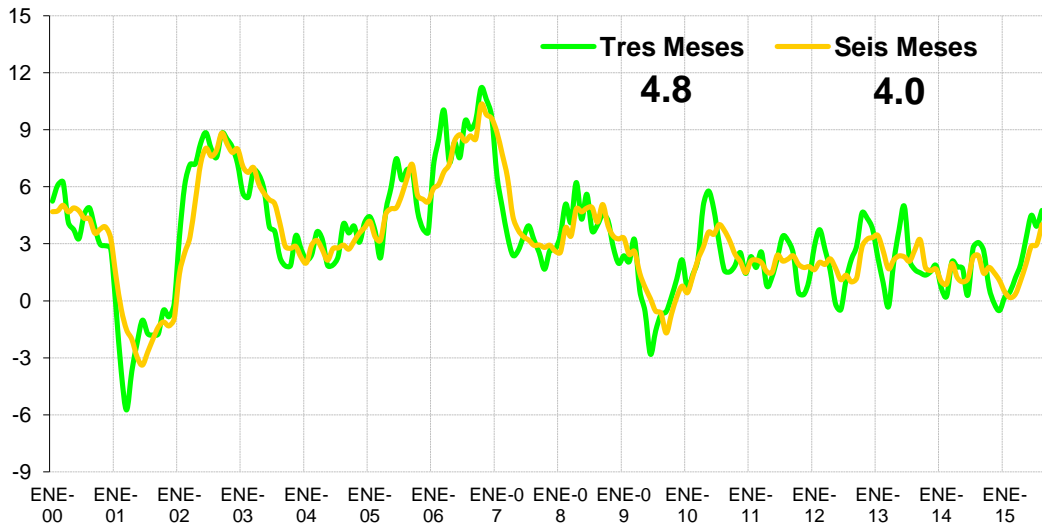

Inyecciones Por Recurso Inyectado

| Participante de mercado | Agosto 2015 | | Var. % | Acumulado Anual ^{2/} | | Últimos 3 meses ^{2/} | | Últimos 12 meses ^{2/} | |
|-------------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | GWh | Var. % ^{2/} | Anual ^{2/} | GWh | Var. % | GWh | Var. % | GWh | Var. % |
| Hidroeléctrica | 43.9 | -24.2 | -49.3 | 744.3 | -21.0 | 66.3 | -43.2 | 126.2 | -12.2 |
| Geotérmica | 123.1 | -1.9 | -3.2 | 961.7 | -2.8 | 120.4 | -2.3 | 118.0 | -3.4 |
| Térmica | 285.9 | 1.7 | 4.3 | 2,020.7 | -4.2 | 272.2 | 12.9 | 212.2 | -3.8 |
| Iny. Nacional | 452.8 | | | | | | | | |
| Importaciones | 98.9 | -4.1 | 233.7 | 606.2 | 95.7 | 93.1 | 86.9 | 73.8 | 63.3 |
| Total inyectado | 551.7 | | | 4,333.0 | | | | | |

^{1/} Incluye pérdidas por transmisión

^{2/} Para el detalle de los períodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.

Inyección Nacional por Participante de Mercado

| Participante de mercado | Agosto 2015 | | Var. % | Acumulado Anual ^{2/} | | Últimos 3 meses ^{2/} | | Últimos 12 meses ^{2/} | |
|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------|
| | GWh | Var. % ^{2/} | Anual ^{2/} | GWh | Var. % | GWh | Var. % | GWh | Var. % |
| CEL | 43.9 | -24.2% | -49.3% | 744.3 | -21.0% | 66.3 | -43.2% | 126.2 | -12.2% |
| LAGEO | 123.1 | -1.9% | -3.2% | 961.7 | -2.8% | 120.4 | -2.3% | 118.0 | -3.4% |
| NEJAPA POWER | 58.4 | 0.9% | -7.5% | 353.9 | -0.4% | 52.7 | 6.9% | 31.3 | -0.6% |
| DUKE ENERGY | 99.2 | 2.1% | 22.1% | 564.9 | -13.0% | 91.8 | 23.1% | 60.1 | -12.6% |
| INE | 57.6 | 5.2% | 0.2% | 366.1 | -14.2% | 52.1 | 2.3% | 41.7 | -10.2% |
| TERMOPUERTO ^{3/} | 41.4 | -9.2% | -4.4% | 339.2 | 3.0% | 43.6 | 9.9% | 40.3 | 0.6% |
| TEXTUFIL | 21.4 | 12% | -9% | 75.0 | -50.5% | 17.2 | -10.5% | 7.9 | -45.0% |
| BOREALIS ^{1/} | 1.9 | -27% | 4.6% | 6.7 | 50.4% | 1.9 | 70.7% | 0.6 | 58.1% |
| GECSA ^{1/} | 5.4 | 37% | 139% | 10.8 | 68.5% | 3.4 | 148.0% | 0.9 | 71.4% |
| HILCASA ^{1/} | 0.62 | 450% | -54% | 0.7 | -82.2% | 0.2 | -73.5% | 0.1 | -77.7% |
| CASSA | | | | 102.0 | -1.6% | 3.9 | -3.3% | 10.8 | 7.1% |
| ING. EL ANGEL | | | | 62.1 | 0.8% | | | 6.6 | 7.8% |
| ING. LA CABAÑA ^{1/} | | | | 10.1 | -26.2% | | | 1.2 | -21.8% |
| CHAPARRAST. | | | | 129.2 | * | 5.4 | * | 10.8 | 1654.1% |
| HOLCIM | | | | | | | | 0.0 | |
| Total | 452.8 | | | 3,726.8 | | 459.0 | | 456.4 | |

^{1/} Inyecciones provenientes de la red de distribución

^{2/} Para el detalle de los períodos ver el apartado de Referencias de la Pág. 3.

^{3/} A partir del 01/06/2013 inicia operaciones comerciales

*/ Variaciones mayores de 2000% no se detallan

Tipo de Mercado (GWh)

| Mercado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| MC | 415.7 | 393.1 | 445.9 | 424.1 | 446.4 | 447.0 | 467.1 | 345.3 | | | | | 3,384.5 |
| MRS | 88.4 | 79.4 | 96.5 | 106.5 | 101.6 | 79.8 | 89.6 | 196.9 | | | | | 838.7 |
| Total | 504.1 | 472.5 | 542.4 | 530.5 | 548.0 | 526.8 | 556.7 | 542.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,223.2 |

MC: Mercado de Contratos

MRS: Mercado Regulador del Sistema

Contratos Totales de Inyección (GWh)

| Participante de mercado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| BOREALIS | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | | | | | 45.0 |
| CASSA | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| CEL | 133.2 | 125.4 | 138.3 | 131.0 | 135.5 | 130.3 | 138.0 | 28.7 | | | | | 960.3 |
| CENERGICA | | | | | | | | 14.0 | | | | | |
| DELSUR | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | | | | | 27.2 |
| DUKE | 73.3 | 69.8 | 76.9 | 72.2 | 74.9 | 71.9 | 76.6 | 64.6 | | | | | 580.2 |
| EXCELERGY | | | | 3.5 | 8.0 | 10.3 | 8.1 | 10.3 | | | | | 40.1 |
| GECSA | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | | | | | 39.3 |
| HILCASA | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| IEL ANGEL | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| INE | 42.6 | 40.5 | 44.7 | 42.2 | 43.5 | 41.8 | 44.5 | 41.7 | | | | | 341.4 |
| LAGEO | 22.5 | 21.1 | 36.4 | 38.8 | 43.4 | 47.5 | 49.7 | 47.7 | | | | | 307.1 |
| MERELEC | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | 5.7 |
| NEPO | 66.5 | 63.3 | 69.7 | 65.8 | 68.0 | 65.3 | 69.5 | 65.1 | | | | | 533.2 |
| TEXT | 17.1 | 16.3 | 17.9 | 17.3 | 17.5 | 16.8 | 17.9 | 16.7 | | | | | 137.5 |
| TPTO | 25.2 | 24.0 | 26.4 | 24.9 | 25.7 | 24.7 | 26.3 | 24.6 | | | | | 201.9 |
| ORIGEM | | | | | | 8.4 | 5.9 | 3.1 | | | | | 17.4 |
| POLIWATT | 16.7 | 15.9 | 17.5 | 16.4 | 17.0 | 16.3 | 17.4 | 16.3 | | | | | 133.4 |
| CX1/ | | | | -0.4 | | | | | | | | | -0.4 |
| Total | 415.7 | 393.1 | 445.9 | 424.1 | 446.4 | 445.7 | 467.1 | 345.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,369.2 |

^{1/} CX: Contratos de Exportación

Retiros

Mercado de Contratos de Retiro (Bilaterales) por Participante de Mercado (GWh)

| Participante de Mercado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| ABRUZZO | | | | | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | 1.0 |
| ANDA | 28.2 | 25.5 | 28.2 | 27.3 | 28.2 | 27.3 | 28.2 | 28.2 | | | | | 221.1 |
| B&D | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | | | | | 6.3 |
| CAESS | 5.7 | 5.2 | 20.1 | 27.0 | 32.3 | 41.9 | 30.2 | 27.4 | | | | | 189.8 |
| CEL | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| CEL-COM | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | 3.1 |
| CENERGICA | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| CLESA | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 8.5 | 15.8 | | | | | 30.7 |
| DELSUR | 7.5 | 6.3 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | | | | | 52.2 |
| DEUSEM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | 1.9 |
| EDECSA | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | 0.0 |
| EDESAL-DIS | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | | 1.4 |
| EDESAL-COM | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| EEO | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 3.9 | 3.8 | | | | | 14.0 |
| EXCELERGY | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| HANES | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 5.2 | 5.2 | | | | | 51.3 |
| IEL ANGEL | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| LAGEO | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| NEPO | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| CX1/ | | | | -0.4 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | -0.4 |
| Total bilaterales | 52.0 | 47.0 | 64.6 | 64.7 | 74.9 | 90.3 | 87.1 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 572.5 |

^{1/} CX: Contratos de Exportación

Mercado de Contratos de Retiro (Libre Concurrencia) por Participante de Mercado (GWh)

| Participante de Mercado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| B&D | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | | | | | 13.5 |
| CAESS | 147.8 | 141.5 | 154.2 | 149.7 | 152.3 | 146.8 | 157.0 | 104.5 | | | | | 1,153.8 |
| CLESA | 57.8 | 54.7 | 60.8 | 58.8 | 58.2 | 55.7 | 59.2 | 40.3 | | | | | 445.6 |
| DELSUR | 106.4 | 100.9 | 111.4 | 99.4 | 106.5 | 102.1 | 107.5 | 71.1 | | | | | 805.3 |
| DEUSEM | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 8.0 | 8.6 | 8.2 | 8.7 | 5.9 | | | | | 63.5 |
| EDESAL | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 3.2 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 3.4 | | | | | 33.0 |
| EEO | 37.5 | 35.2 | 40.2 | 38.2 | 40.0 | 37.9 | 40.9 | 27.0 | | | | | 297.0 |
| Totales | 363.7 | 346.0 | 381.4 | 359.1 | 371.5 | 356.7 | 380.0 | 253.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,811.6 |

Mercado Regulador del Sistema por Participante de Mercado (GWh)

| Participante de Mercado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| ABRUZZO-COM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0.0 |
| ABRUZZO-DIS | | | | | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | | | | | -0.5 |
| ALAS DORADAS | | | | | | | | 3.5 | | | | | |
| ANDA | -4.2 | -2.4 | -2.1 | -3.6 | -4.9 | -5.8 | -4.6 | -4.9 | | | | | -32.5 |
| B&D | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | | | | | 1.4 |
| BOREALIS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0.2 |
| CAESS | 28.4 | 24.2 | 23.9 | 17.5 | 16.7 | 6.1 | 17.0 | 64.3 | | | | | 198.3 |
| CASSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | | | | | 1.0 |
| CEL | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | | | | | 3.0 |
| CEL-COM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 |
| CENER | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| CENERGICA | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| COMERCIA | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| CHAP | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | | | | | 2.2 |
| CLESA | 21.8 | 19.6 | 24.3 | 24.1 | 26.8 | 24.6 | 17.7 | 25.5 | | | | | 184.4 |
| DELSUR | 17.9 | 16.0 | 21.2 | 36.5 | 33.3 | 27.2 | 29.2 | 61.7 | | | | | 243.0 |
| DEUSEM | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 6.9 | | | | | 33.8 |
| DUKE | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | 2.3 |
| DUKE (COM) | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| EDECSA | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| EDESAL-DIS | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | | | | | 24.1 |
| EDESAL-COM | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | 4.5 |
| EEO | 12.1 | 10.8 | 14.6 | 16.8 | 15.6 | 13.1 | 12.4 | 26.3 | | | | | 121.6 |
| EXCELERGY | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | | | | | 20.6 |
| GECSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0.2 |
| HANES | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.5 | 1.6 | 1.3 | | | | | -1.3 |
| HILCASA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0.1 |
| HOLCIM | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | | | | | 14.7 |
| IEL ANGEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | | | | | 1.2 |
| INE | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0.4 |
| LAGEO | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | | | | | 6.9 |
| MERELEC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0.0 |
| NEPO | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | | | | | 2.5 |
| ORIGEM | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| RIO SOTO | | | | | | | 0.1 | 0.1 | | | | | 0.2 |
| TEXT | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | | | | | 2.8 |
| TPTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | 0.0 |
| Totales | 88.4 | 79.4 | 96.5 | 106.5 | 101.6 | 79.8 | 89.6 | 196.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 835.2 |


Comercio Internacional

Importaciones por Participante de Mercado (GWh)

| Participante de mercado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| ALAS DORADAS | 4.0 | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 3.4 | | | | | 20.2 |
| BOREALIS | 2.2 | 4.8 | 0.5 | 0.1 | 3.3 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | | | | | 25.5 |
| CEL COM | | | | | | 0.0 | 0.7 | | | | | | 0.7 |
| CENER | 0.0 | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| CLESA | | | | | | | 0.1 | 3.0 | | | | | 3.1 |
| COMERCIA | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | | | | | 8.9 |
| DEL ESTE | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | | | | | | 1.8 |
| DELSUR | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 4.5 | 2.1 | | | | | 15.3 |
| DUKE (COM) | 16.0 | 7.3 | 6.8 | 1.7 | 0.0 | 3.2 | 0.5 | 6.3 | | | | | 41.8 |
| EDECSA | 4.2 | 4.5 | 1.1 | 1.9 | 4.4 | 8.9 | 8.8 | 6.9 | | | | | 40.7 |
| CENERGICA | 7.3 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 6.6 | 8.5 | | | | | 30.5 |
| ELECTRONOVA | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | | | | | 12.5 |
| ENERSICA | 3.4 | 4.7 | | 7.1 | 1.9 | 1.1 | 5.1 | 1.8 | | | | | 25.1 |
| EXCELERGY | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 6.4 | 9.3 | 12.7 | 14.8 | 11.8 | | | | | 61.6 |
| GENERA | 0.8 | 0.5 | | | | | | 0.0 | | | | | 1.4 |
| INE-COM | | | | | | | 0.2 | 0.3 | | | | | 0.5 |
| LAGEO | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| LYNX | 0.3 | 0.4 | | | | | | | | | | | 0.7 |
| MERELEC | 17.8 | 16.3 | 5.1 | 1.0 | 8.6 | 12.9 | 14.4 | 10.1 | | | | | 86.2 |
| ORIGEM | 5.6 | 4.3 | 7.0 | 4.3 | 6.2 | 7.5 | 9.4 | 7.9 | | | | | 52.2 |
| POLIWATT | 11.5 | 14.5 | 13.9 | 5.6 | 8.0 | 5.5 | 10.2 | 15.6 | | | | | 84.7 |
| SAN DIEGO | 8.4 | 3.8 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 3.3 | 6.8 | 3.6 | | | | | 28.1 |
| AESCLESA | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| EEO | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| TEXTUFIL | 9.9 | 5.6 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | | | | | 51.8 |
| LAGEO (COM) | | | | | | | 1.7 | 0.5 | | | | | 2.2 |
| INFOTEKNE | | | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | | | | | 4.4 |
| TERMOPUERTO | 0.8 | 0.8 | | | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | | | | | 6.5 |
| Total | 104.4 | 85.4 | 45.9 | 35.7 | 55.5 | 77.2 | 103.2 | 98.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 606.2 |

Exportaciones por Participante de Mercado (GWh)

| Participante de mercado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| BOREALIS | | | 2.1 | 3.2 | 1.4 | 0.1 | | | | | | | 6.8 |
| CEL Com | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| DEL ESTE | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | 0.0 |
| DELSUR | | | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | | 0.0 | | | | | 2.5 |
| DUKE (COM) | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| EDECSA | | | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | | | | | | | 1.6 |
| CENERGICA | | | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0.0 | | | | | | | 6.9 |
| EXCELERGY | | | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | | | | | | | 1.6 |
| LYNX | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | 0.0 |
| MERELEC | 0.0 | | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 0.0 | | 0.1 | | | | | 6.9 |
| NEPO | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| COMERCIA | | | | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | | | | | 0.7 |
| ORIGEM | | | | 0.8 | 0.3 | 0.0 | | | | | | | 1.2 |
| ENERSICA | | | | 0.4 | 0.4 | 0.0 | | | | | | | 0.8 |
| CLESA | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| POLIWATT | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| ELECTRONOVA | | | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | 3.7 |
| EEO | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| INE-COM | | | | | | | | | | | | | 0.0 |
| INFOTEKNE | | | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | | | | | | | 1.8 |
| SAN DIEGO | | | | 0.7 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | 0.7 |
| TERMOPUERTO | | | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | | | | | | | 1.3 |
| TEXTUFIL | | | | | 0.6 | 0.0 | | | | | | | 0.6 |
| Total | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18.1 | 10.4 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.1 |

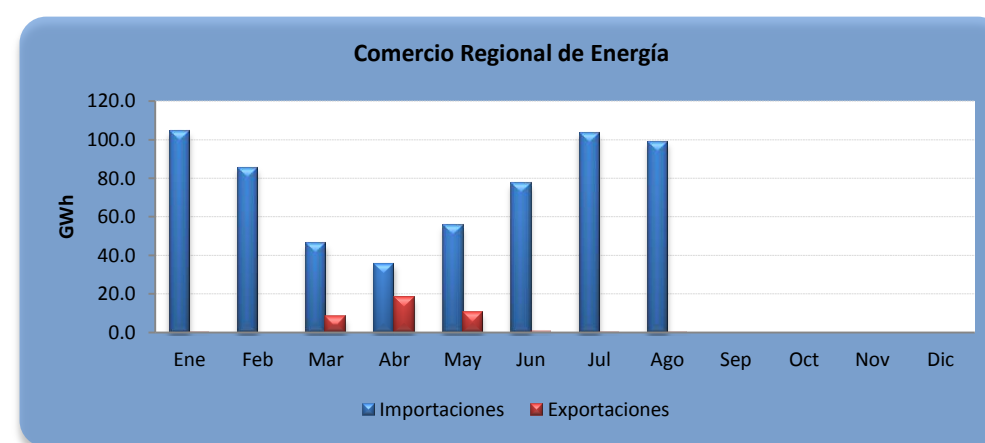


A partir del 01 de junio 2013 por la entrada en vigencia del RMER ya no puede obtener el comercio por frontera

Evolución de los precios

| Mes | Promedio | | Variaciones % | | | Prom. anual |
|-----|----------------|----------------|---------------|--------|--------|-------------|
| | 2014 \$/MWh | 2015 \$/MWh | Mes | Anual | Acum. | |
| Ene | 163.80 | 119.24 | -6.20 | -27.20 | -6.20 | 160.95 |
| Feb | 172.16 | 104.20 | -12.61 | -39.47 | -18.03 | 155.29 |
| Mar | 177.51 | 100.97 | -3.10 | -43.12 | -20.57 | 148.91 |
| Abr | 181.30 | 112.75 | 11.66 | -37.81 | -11.31 | 143.20 |
| May | 178.38 | 115.46 | 2.41 | -35.27 | -9.18 | 137.95 |
| Jun | 172.41 | 118.87 | 2.95 | -31.05 | -6.49 | 133.49 |
| Jul | 185.51 | 131.73 | 10.82 | -28.99 | 3.62 | 129.01 |
| Ago | 189.77 | 125.11 | -5.03 | -34.07 | -1.59 | 123.62 |
| Sep | 152.11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oct | 136.46 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 139.46 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 127.13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Mensual: Relación mes inmediato anterior
 Anual: Relación igual mes año anterior
 Acumulada: Relación respecto a diciembre año anterior
 Promedio anual: Relación últimos doce meses

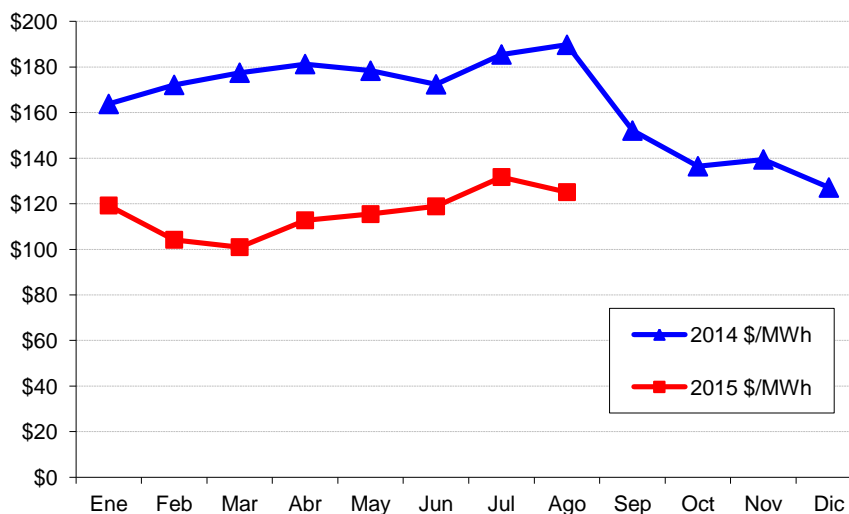

Precios de la energía (\$/MWh)

| FECHA | HORA | CMO-POS | SIGET | UT | CUST | Monto Remanente | FLEMG | PTRANSMS | REACTIVOS | ACVOLTAJE | COMP_EFI | RFC | CCT | CSIS | PR_MRS |
|------------|------|------------|----------|---------|----------|-----------------|-------|----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 01/08/2015 | 0 | \$ 105.010 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.431 | \$(0.167) | \$ - | \$ 1.743 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.080 | \$ - | \$ 2.000 | \$ 12.431 | \$ 117.441 |
| 01/08/2015 | 1 | \$ 105.010 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.477 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 1.757 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.100 | \$ - | \$ 2.079 | \$ 12.799 | \$ 117.809 |
| 01/08/2015 | 2 | \$ 98.100 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.482 | \$(0.021) | \$ - | \$ 1.857 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 2.135 | \$ 12.833 | \$ 110.933 |
| 01/08/2015 | 3 | \$ 95.230 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.485 | \$ 0.004 | \$ - | \$ 1.805 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.022 | \$ - | \$ 2.164 | \$ 12.829 | \$ 108.059 |
| 01/08/2015 | 4 | \$ 95.230 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.500 | \$ 0.052 | \$ - | \$ 1.793 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.036 | \$ - | \$ 2.135 | \$ 12.866 | \$ 108.096 |
| 01/08/2015 | 5 | \$ 95.230 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.464 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 1.858 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.004 | \$ - | \$ 2.104 | \$ 12.815 | \$ 108.045 |
| 01/08/2015 | 6 | \$ 97.150 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.450 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 2.004 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.123 | \$ - | \$ 2.030 | \$ 12.965 | \$ 110.115 |
| 01/08/2015 | 7 | \$ 105.010 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.500 | \$ 0.011 | \$ - | \$ 2.167 | \$ 0.029 | \$ 0.009 | \$ 0.080 | \$ - | \$ 1.792 | \$ 12.927 | \$ 117.937 |
| 01/08/2015 | 8 | \$ 105.010 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.517 | \$ 0.100 | \$ - | \$ 1.880 | \$ 0.063 | \$ 0.009 | \$ 0.187 | \$ - | \$ 1.639 | \$ 12.734 | \$ 117.744 |
| 01/08/2015 | 9 | \$ 105.010 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.052 | \$ - | \$ 1.883 | \$ 0.055 | \$ 0.008 | \$ 0.224 | \$ - | \$ 1.518 | \$ 12.552 | \$ 117.562 |
| 01/08/2015 | 10 | \$ 105.010 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.451 | \$ 0.079 | \$ - | \$ 1.813 | \$ 0.051 | \$ 0.008 | \$ 0.218 | \$ - | \$ 1.468 | \$ 12.423 | \$ 117.433 |
| 01/08/2015 | 11 | \$ 105.010 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.465 | \$ 0.059 | \$ - | \$ 1.686 | \$ 0.049 | \$ 0.008 | \$ 0.169 | \$ - | \$ 1.443 | \$ 12.216 | \$ 117.226 |
| 01/08/2015 | 12 | \$ 105.010 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.469 | \$ 0.031 | \$ - | \$ 1.744 | \$ 0.053 | \$ 0.008 | \$ 0.235 | \$ - | \$ 1.491 | \$ 12.367 | \$ 117.377 |
| 01/08/2015 | 13 | \$ 105.010 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.452 | \$ 0.033 | \$ - | \$ 1.753 | \$ 0.054 | \$ 0.008 | \$ 0.197 | \$ - | \$ 1.513 | \$ 12.345 | \$ 117.355 |
| 01/08/2015 | 14 | \$ 105.010 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.493 | \$ 0.113 | \$ - | \$ 1.732 | \$ 0.054 | \$ 0.008 | \$ 0.172 | \$ - | \$ 1.526 | \$ 12.436 | \$ 117.446 |
| 01/08/2015 | 15 | \$ 105.010 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.495 | \$ 0.090 | \$ - | \$ 1.804 | \$ 0.056 | \$ 0.008 | \$ 0.246 | \$ - | \$ 1.565 | \$ 12.602 | \$ 117.612 |
| 01/08/2015 | 16 | \$ 105.010 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.062 | \$ - | \$ 1.674 | \$ 0.057 | \$ 0.008 | \$ 0.216 | \$ - | \$ 1.611 | \$ 12.447 | \$ 117.457 |
| 01/08/2015 | 17 | \$ 105.010 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.521 | \$ 0.119 | \$ - | \$ 1.594 | \$ 0.062 | \$ 0.009 | \$ 0.148 | \$ - | \$ 1.672 | \$ 12.465 | \$ 117.475 |
| 01/08/2015 | 18 | \$ 105.010 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.464 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 2.071 | \$ 0.006 | \$ 0.008 | \$ 0.214 | \$ - | \$ 1.547 | \$ 12.661 | \$ 117.671 |
| 01/08/2015 | 19 | \$ 105.010 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.477 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.690 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.177 | \$ - | \$ 1.448 | \$ 12.149 | \$ 117.159 |
| 01/08/2015 | 20 | \$ 105.010 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.442 | \$(0.206) | \$ - | \$ 1.441 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.219 | \$ - | \$ 1.566 | \$ 11.805 | \$ 116.815 |
| 01/08/2015 | 21 | \$ 105.010 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.505 | \$ 0.007 | \$ - | \$ 1.827 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.189 | \$ - | \$ 1.730 | \$ 12.605 | \$ 117.615 |
| 01/08/2015 | 22 | \$ 105.010 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.509 | \$ 0.031 | \$ - | \$ 1.934 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.029 | \$ - | \$ 1.930 | \$ 12.783 | \$ 117.793 |
| 01/08/2015 | 23 | \$ 95.230 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.487 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 1.875 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.050 | \$ - | \$ 2.089 | \$ 12.888 | \$ 108.118 |
| 02/08/2015 | 0 | \$ 95.230 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.485 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.874 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.058 | \$ - | \$ 2.193 | \$ 12.971 | \$ 108.201 |
| 02/08/2015 | 1 | \$ 94.500 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.490 | \$ 0.040 | \$ - | \$ 1.874 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.085 | \$ - | \$ 2.267 | \$ 13.106 | \$ 107.606 |
| 02/08/2015 | 2 | \$ 94.170 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.513 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 2.018 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.072 | \$ - | \$ 2.338 | \$ 13.320 | \$ 107.490 |
| 02/08/2015 | 3 | \$ 83.820 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.496 | \$ 0.078 | \$ - | \$ 1.814 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 2.361 | \$ 13.114 | \$ 96.934 |
| 02/08/2015 | 4 | \$ 83.820 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$ 0.078 | \$ - | \$ 1.668 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.089 | \$ - | \$ 2.339 | \$ 13.008 | \$ 96.828 |
| 02/08/2015 | 5 | \$ 83.820 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.520 | \$ 0.029 | \$ - | \$ 1.771 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.134 | \$ - | \$ 2.342 | \$ 13.148 | \$ 96.968 |
| 02/08/2015 | 6 | \$ 83.820 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.492 | \$ 0.086 | \$ - | \$ 1.973 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.134 | \$ - | \$ 2.330 | \$ 13.364 | \$ 97.184 |
| 02/08/2015 | 7 | \$ 94.500 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.519 | \$ 0.046 | \$ - | \$ 2.270 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.108 | \$ - | \$ 2.137 | \$ 13.430 | \$ 107.930 |
| 02/08/2015 | 8 | \$ 95.230 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ 0.048 | \$ - | \$ 1.979 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.059 | \$ - | \$ 1.981 | \$ 12.904 | \$ 108.134 |
| 02/08/2015 | 9 | \$ 105.010 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.490 | \$(0.011) | \$ - | \$ 2.264 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.022 | \$ - | \$ 1.889 | \$ 13.001 | \$ 118.011 |
| 02/08/2015 | 10 | \$ 105.010 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.466 | \$(0.019) | \$ - | \$ 2.019 | \$ 0.016 | \$ 0.009 | \$ 0.069 | \$ - | \$ 1.796 | \$ 12.691 | \$ 117.701 |
| 02/08/2015 | 11 | \$ 105.010 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.487 | \$(0.007) | \$ - | \$ 2.008 | \$ 0.027 | \$ 0.009 | \$ 0.105 | \$ - | \$ 1.757 | \$ 12.723 | \$ 117.733 |
| 02/08/2015 | 12 | \$ 105.010 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.473 | \$(0.023) | \$ - | \$ 2.008 | \$ 0.028 | \$ 0.009 | \$ 0.109 | \$ - | \$ 1.746 | \$ 12.685 | \$ 117.695 |
| 02/08/2015 | 13 | \$ 105.010 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.456 | \$(0.012) | \$ - | \$ 2.018 | \$ 0.028 | \$ 0.009 | \$ 0.081 | \$ - | \$ 1.744 | \$ 12.659 | \$ 117.669 |
| 02/08/2015 | 14 | \$ 105.010 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.441 | \$ 0.007 | \$ - | \$ 1.874 | \$ 0.028 | \$ 0.009 | \$ 0.126 | \$ - | \$ 1.741 | \$ 12.560 | \$ 117.570 |
| 02/08/2015 | 15 | \$ 105.010 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.478 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 1.776 | \$ 0.010 | \$ 0.009 | \$ 0.089 | \$ - | \$ 1.777 | \$ 12.513 | \$ 117.523 |
| 02/08/2015 | 16 | \$ 105.010 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.459 | \$(0.007) | \$ - | \$ 1.755 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.139 | \$ - | \$ 1.834 | \$ 12.524 | \$ 117.534 |
| 02/08/2015 | 17 | \$ 105.010 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.454 | \$(0.008) | \$ - | \$ 1.709 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.143 | \$ - | \$ 1.833 | \$ 12.475 | \$ 117.485 |
| 02/08/2015 | 18 | \$ 105.010 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.616 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.235 | \$ - | \$ 1.649 | \$ 12.343 | \$ 117.353 |
| 02/08/2015 | 19 | \$ 105.010 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.029 | \$ - | \$ 1.555 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.190 | \$ - | \$ 1.534 | \$ 12.129 | \$ 117.139 |
| 02/08/2015 | 20 | \$ 105.010 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.484 | \$ 0.036 | \$ - | \$ 1.551 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.196 | \$ - | \$ 1.597 | \$ 12.209 | \$ 117.219 |
| 02/08/2015 | 21 | \$ 105.010 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.477 | \$ 0.004 | \$ - | \$ 1.684 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.213 | \$ - | \$ 1.761 | \$ 12.485 | \$ 117.495 |
| 02/08/2015 | 22 | \$ 105.010 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.480 | \$ 0.031 | \$ - | \$ 1.777 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.107 | \$ - | \$ 1.984 | \$ 12.726 | \$ 117.736 |
| 02/08/2015 | 23 | \$ 97.150 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.464 | \$ 0.020 | \$ - | \$ 1.741 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.174 | \$ - | \$ 2.139 | \$ 12.885 | \$ 110.035 |
| 03/08/2015 | 0 | \$ 92.860 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 1.797 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.017 | \$ - | \$ 2.251 | \$ 12.929 | \$ 105.789 |
| 03/08/2015 | 1 | \$ 92.580 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ 0.033 | \$ - | \$ 1.754 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.061 | \$ - | \$ 2.315 | \$ 13.000 | \$ 105.580 |
| 03/08/2015 | 2 | \$ 80.300 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ 0.056 | \$ - | \$ 1.753 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.110 | \$ - | \$ 2.362 | \$ 13.118 | \$ 93.418 |
| 03/08/2015 | 3 | \$ 80.300 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.480 | \$ 0.062 | \$ - | \$ 1.731 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.061 | \$ - | \$ 2.377 | \$ 13.060 | \$ 93.360 |
| 03/08/2015 | 4 | \$ 80.300 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.512 | \$ 0.053 | \$ - | \$ 1.679 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.052 | \$ - | \$ 2.330 | \$ 12.978 | \$ 93.278 |
| 03/08/2015 | 5 | \$ 80.300 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.507 | \$ 0.053 | \$ - | \$ 1.779 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.183 | \$ - | \$ 2.262 | \$ 13.134 | \$ 93.434 |
| 03/08/2015 | 6 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.480 | \$ 0.118 | \$ - | \$ 2.082 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.158 | \$ - | \$ 2.155 | \$ 13.341 | \$ 107.501 |
| 03/08/2015 | 7 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.105 | \$ - | \$ 1.868 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.067 | \$ - | \$ 1.865 | \$ 12.733 | \$ 106.893 |
| 03/08/2015 | 8 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.059 | \$ - | \$ 1.887 | \$ 0.059 | \$ 0.008 | \$ 0.073 | \$ - | \$ 1.625 | \$ 12.525 | \$ 111.105 |
| 03/08/2015 | 9 | \$ 98.580 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.513 | \$ 0.052 | \$ - | \$ 2.136 | \$ 0.075 | \$ 0.008 | \$ 0.057 | \$ - | \$ 1.515 | \$ 12.695 | \$ 111.275 |

Precios de la energía (\$/MWh)

| FECHA | HORA | CMO-POS | SIGET | UT | CUST | Monto Remanente | FLEMG | PTRANSIS | REACTIVOS | ACVOLTAJE | COMP_EFI | RFC | CCT | CSIS | PR_MRS |
|------------|------|-----------|----------|---------|----------|-----------------|-------|----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 03/08/2015 | 10 | \$ 98.580 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.528 | \$ (0.082) | \$ - | \$ 1.795 | \$ 0.134 | \$ 0.008 | \$ 0.033 | \$ - | \$ 1.456 | \$ 12.211 | \$ 110.791 |
| 03/08/2015 | 11 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.467 | \$ 0.071 | \$ - | \$ 1.727 | \$ 0.153 | \$ 0.007 | \$ 0.067 | \$ - | \$ 1.430 | \$ 12.258 | \$ 110.838 |
| 03/08/2015 | 12 | \$ 98.580 | \$ 0.555 | \$ 0.78 | \$ 7.430 | \$ 0.140 | \$ - | \$ 1.472 | \$ 0.157 | \$ 0.008 | \$ 0.031 | \$ - | \$ 1.449 | \$ 12.020 | \$ 110.600 |
| 03/08/2015 | 13 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.467 | \$ 0.080 | \$ - | \$ 1.750 | \$ 0.153 | \$ 0.007 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 1.409 | \$ 12.233 | \$ 110.813 |
| 03/08/2015 | 14 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.480 | \$ 0.031 | \$ - | \$ 1.590 | \$ 0.149 | \$ 0.007 | \$ 0.061 | \$ - | \$ 1.398 | \$ 12.054 | \$ 110.634 |
| 03/08/2015 | 15 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.466 | \$ 0.050 | \$ - | \$ 1.593 | \$ 0.149 | \$ 0.007 | \$ 0.060 | \$ - | \$ 1.421 | \$ 12.081 | \$ 110.661 |
| 03/08/2015 | 16 | \$ 98.580 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.446 | \$ 0.012 | \$ - | \$ 1.362 | \$ 0.131 | \$ 0.008 | \$ 0.032 | \$ - | \$ 1.493 | \$ 11.819 | \$ 110.399 |
| 03/08/2015 | 17 | \$ 98.580 | \$ 0.555 | \$ 0.78 | \$ 7.430 | \$ 0.042 | \$ - | \$ 1.217 | \$ 0.046 | \$ 0.008 | \$ 0.034 | \$ - | \$ 1.579 | \$ 11.690 | \$ 110.270 |
| 03/08/2015 | 18 | \$ 98.580 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$ 0.043 | \$ - | \$ 2.057 | \$ 0.036 | \$ 0.008 | \$ 0.091 | \$ - | \$ 1.475 | \$ 12.532 | \$ 111.112 |
| 03/08/2015 | 19 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.035 | \$ - | \$ 1.648 | \$ 0.035 | \$ 0.007 | \$ 0.031 | \$ - | \$ 1.381 | \$ 11.950 | \$ 110.530 |
| 03/08/2015 | 20 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.464 | \$ 0.025 | \$ - | \$ 1.496 | \$ 0.019 | \$ 0.008 | \$ 0.033 | \$ - | \$ 1.447 | \$ 11.827 | \$ 110.407 |
| 03/08/2015 | 21 | \$ 98.580 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.433 | \$ (0.008) | \$ - | \$ 1.320 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.150 | \$ - | \$ 1.596 | \$ 11.833 | \$ 110.413 |
| 03/08/2015 | 22 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.462 | \$ 0.058 | \$ - | \$ 1.713 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.114 | \$ - | \$ 1.810 | \$ 12.501 | \$ 106.661 |
| 03/08/2015 | 23 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.468 | \$ 0.059 | \$ - | \$ 1.791 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.133 | \$ - | \$ 1.958 | \$ 12.755 | \$ 106.915 |
| 04/08/2015 | 0 | \$ 94.160 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.442 | \$ (0.137) | \$ - | \$ 1.748 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.097 | \$ - | \$ 2.075 | \$ 12.570 | \$ 106.730 |
| 04/08/2015 | 1 | \$ 92.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.473 | \$ (0.086) | \$ - | \$ 1.923 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.040 | \$ - | \$ 2.155 | \$ 12.852 | \$ 105.432 |
| 04/08/2015 | 2 | \$ 92.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.483 | \$ (0.022) | \$ - | \$ 1.794 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.022 | \$ - | \$ 2.206 | \$ 12.831 | \$ 105.411 |
| 04/08/2015 | 3 | \$ 92.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.478 | \$ (0.016) | \$ - | \$ 1.740 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.039 | \$ - | \$ 2.234 | \$ 12.824 | \$ 105.404 |
| 04/08/2015 | 4 | \$ 90.030 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.494 | \$ (0.034) | \$ - | \$ 1.899 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.033 | \$ - | \$ 2.206 | \$ 12.947 | \$ 102.977 |
| 04/08/2015 | 5 | \$ 92.860 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.505 | \$ 0.051 | \$ - | \$ 1.853 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.062 | \$ - | \$ 2.175 | \$ 12.996 | \$ 105.856 |
| 04/08/2015 | 6 | \$ 92.860 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.814 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 2.135 | \$ 12.801 | \$ 105.661 |
| 04/08/2015 | 7 | \$ 94.160 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.505 | \$ 0.007 | \$ - | \$ 2.075 | \$ 0.004 | \$ 0.010 | \$ 0.109 | \$ - | \$ 1.902 | \$ 12.951 | \$ 107.111 |
| 04/08/2015 | 8 | \$ 94.160 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.505 | \$ 0.035 | \$ - | \$ 1.990 | \$ 0.026 | \$ 0.009 | \$ 0.170 | \$ - | \$ 1.672 | \$ 12.747 | \$ 106.907 |
| 04/08/2015 | 9 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.474 | \$ 0.032 | \$ - | \$ 1.868 | \$ 0.023 | \$ 0.008 | \$ 0.184 | \$ - | \$ 1.563 | \$ 12.489 | \$ 106.649 |
| 04/08/2015 | 10 | \$ 98.580 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.773 | \$ 0.050 | \$ 0.008 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 1.497 | \$ 12.205 | \$ 110.785 |
| 04/08/2015 | 11 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.478 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.723 | \$ 0.049 | \$ 0.008 | \$ 0.048 | \$ - | \$ 1.467 | \$ 12.126 | \$ 110.706 |
| 04/08/2015 | 12 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.473 | \$ 0.012 | \$ - | \$ 1.593 | \$ 0.051 | \$ 0.008 | \$ 0.032 | \$ - | \$ 1.486 | \$ 11.991 | \$ 110.571 |
| 04/08/2015 | 13 | \$ 98.580 | \$ 0.555 | \$ 0.78 | \$ 7.420 | \$ (0.011) | \$ - | \$ 1.612 | \$ 0.051 | \$ 0.008 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 1.457 | \$ 11.934 | \$ 110.514 |
| 04/08/2015 | 14 | \$ 98.580 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.534 | \$ 0.075 | \$ - | \$ 1.679 | \$ 0.048 | \$ 0.008 | \$ 0.042 | \$ - | \$ 1.441 | \$ 12.167 | \$ 110.747 |
| 04/08/2015 | 15 | \$ 98.580 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.503 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 1.792 | \$ 0.049 | \$ 0.008 | \$ 0.037 | \$ - | \$ 1.467 | \$ 12.221 | \$ 110.801 |
| 04/08/2015 | 16 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$ 0.028 | \$ - | \$ 1.421 | \$ 0.049 | \$ 0.008 | \$ 0.039 | \$ - | \$ 1.528 | \$ 11.872 | \$ 110.452 |
| 04/08/2015 | 17 | \$ 98.580 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ 0.070 | \$ - | \$ 1.523 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.035 | \$ - | \$ 1.622 | \$ 12.083 | \$ 110.663 |
| 04/08/2015 | 18 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.479 | \$ 0.022 | \$ - | \$ 1.781 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.055 | \$ - | \$ 1.515 | \$ 12.197 | \$ 110.777 |
| 04/08/2015 | 19 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.461 | \$ (0.005) | \$ - | \$ 1.617 | \$ - | \$ 0.007 | \$ 0.031 | \$ - | \$ 1.372 | \$ 11.818 | \$ 110.398 |
| 04/08/2015 | 20 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.022 | \$ - | \$ 1.481 | \$ - | \$ 0.007 | \$ 0.032 | \$ - | \$ 1.435 | \$ 11.790 | \$ 110.370 |
| 04/08/2015 | 21 | \$ 98.580 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.437 | \$ (0.020) | \$ - | \$ 1.291 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.036 | \$ - | \$ 1.571 | \$ 11.657 | \$ 110.237 |
| 04/08/2015 | 22 | \$ 98.580 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.456 | \$ (0.023) | \$ - | \$ 1.520 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.134 | \$ - | \$ 1.773 | \$ 12.204 | \$ 110.784 |
| 04/08/2015 | 23 | \$ 94.160 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$ 0.022 | \$ - | \$ 1.539 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.105 | \$ - | \$ 1.959 | \$ 12.459 | \$ 106.619 |
| 05/08/2015 | 0 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.460 | \$ (0.030) | \$ - | \$ 1.673 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.090 | \$ - | \$ 2.096 | \$ 12.635 | \$ 106.795 |
| 05/08/2015 | 1 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ (0.031) | \$ - | \$ 1.812 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.079 | \$ - | \$ 2.183 | \$ 12.867 | \$ 107.027 |
| 05/08/2015 | 2 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ (0.035) | \$ - | \$ 1.898 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.018 | \$ - | \$ 2.242 | \$ 12.946 | \$ 107.106 |
| 05/08/2015 | 3 | \$ 92.860 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.482 | \$ (0.013) | \$ - | \$ 1.787 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 2.272 | \$ 12.904 | \$ 105.764 |
| 05/08/2015 | 4 | \$ 94.160 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ (0.004) | \$ - | \$ 1.876 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.073 | \$ - | \$ 2.247 | \$ 13.030 | \$ 107.190 |
| 05/08/2015 | 5 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.473 | \$ (0.027) | \$ - | \$ 1.801 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.045 | \$ - | \$ 2.242 | \$ 12.882 | \$ 107.042 |
| 05/08/2015 | 6 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.471 | \$ 0.005 | \$ - | \$ 1.741 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.074 | \$ - | \$ 2.220 | \$ 12.858 | \$ 107.018 |
| 05/08/2015 | 7 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.460 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 1.854 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.140 | \$ - | \$ 1.990 | \$ 12.819 | \$ 106.979 |
| 05/08/2015 | 8 | \$ 98.580 | \$ 0.564 | \$ 0.78 | \$ 7.541 | \$ 0.059 | \$ - | \$ 2.079 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.041 | \$ - | \$ 1.794 | \$ 12.865 | \$ 111.445 |
| 05/08/2015 | 9 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.033 | \$ - | \$ 1.591 | \$ 0.034 | \$ 0.009 | \$ 0.071 | \$ - | \$ 1.682 | \$ 12.233 | \$ 110.813 |
| 05/08/2015 | 10 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.471 | \$ 0.045 | \$ - | \$ 1.708 | \$ 0.045 | \$ 0.008 | \$ 0.035 | \$ - | \$ 1.625 | \$ 12.273 | \$ 110.853 |
| 05/08/2015 | 11 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.473 | \$ 0.010 | \$ - | \$ 1.663 | \$ 0.054 | \$ 0.008 | \$ 0.070 | \$ - | \$ 1.597 | \$ 12.211 | \$ 110.791 |
| 05/08/2015 | 12 | \$ 98.580 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.496 | \$ 0.063 | \$ - | \$ 1.581 | \$ 0.057 | \$ 0.008 | \$ 0.070 | \$ - | \$ 1.605 | \$ 12.217 | \$ 110.797 |
| 05/08/2015 | 13 | \$ 98.580 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.439 | \$ (0.016) | \$ - | \$ 1.511 | \$ 0.055 | \$ 0.008 | \$ 0.034 | \$ - | \$ 1.571 | \$ 11.936 | \$ 110.516 |
| 05/08/2015 | 14 | \$ 98.580 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.494 | \$ 0.054 | \$ - | \$ 1.593 | \$ 0.053 | \$ 0.008 | \$ 0.068 | \$ - | \$ 1.565 | \$ 12.174 | \$ 110.754 |
| 05/08/2015 | 15 | \$ 98.580 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.487 | \$ 0.033 | \$ - | \$ 1.633 | \$ 0.033 | \$ 0.008 | \$ 0.060 | \$ - | \$ 1.590 | \$ 12.182 | \$ 110.762 |
| 05/08/2015 | 16 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.469 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.499 | \$ 0.032 | \$ 0.009 | \$ 0.036 | \$ - | \$ 1.659 | \$ 12.053 | \$ 110.633 |
| 05/08/2015 | 17 | \$ 98.580 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.498 | \$ 0.054 | \$ - | \$ 1.554 | \$ 0.018 | \$ 0.009 | \$ 0.065 | \$ - | \$ 1.732 | \$ 12.267 | \$ 110.847 |
| 05/08/2015 | 18 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.470 | \$ (0.005) | \$ - | \$ 1.755 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.068 | \$ - | \$ 1.599 | \$ 12.231 | \$ 110.811 |
| 05/08/2015 | 19 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.360 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 1.450 | \$ 11.696 | \$ 110.276 |

Precios de la energía (\$/MWh)

| FECHA | HORA | CMO-POS | SIGET | UT | CUST | Monto Remanente | FLEMG | PTRANSMIS | REACTIVOS | ACVOLTAJE | COMP_EFI | RFC | CCT | CSIS | PR_MRS |
|------------|------|------------|----------|---------|----------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 05/08/2015 | 20 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.478 | \$ 0.028 | \$ - | \$ 1.431 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.068 | \$ - | \$ 1.517 | \$ 11.866 | \$ 110.446 |
| 05/08/2015 | 21 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.472 | \$ 0.001 | \$ - | \$ 1.612 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 1.668 | \$ 12.136 | \$ 110.716 |
| 05/08/2015 | 22 | \$ 94.160 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.493 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.554 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.306 | \$ - | \$ 1.868 | \$ 12.582 | \$ 106.742 |
| 05/08/2015 | 23 | \$ 94.160 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.492 | \$ 0.036 | \$ - | \$ 1.687 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.140 | \$ - | \$ 2.045 | \$ 12.748 | \$ 106.908 |
| 06/08/2015 | 0 | \$ 94.160 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.495 | \$ 0.028 | \$ - | \$ 1.709 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.131 | \$ - | \$ 2.165 | \$ 12.877 | \$ 107.037 |
| 06/08/2015 | 1 | \$ 94.160 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$ 0.009 | \$ - | \$ 1.735 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.112 | \$ - | \$ 2.245 | \$ 12.935 | \$ 107.095 |
| 06/08/2015 | 2 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.464 | \$(0.023) | \$ - | \$ 1.600 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.094 | \$ - | \$ 2.303 | \$ 12.785 | \$ 106.945 |
| 06/08/2015 | 3 | \$ 92.860 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$(0.029) | \$ - | \$ 1.827 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 2.345 | \$ 13.005 | \$ 105.865 |
| 06/08/2015 | 4 | \$ 92.860 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.512 | \$ 0.089 | \$ - | \$ 1.749 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 2.330 | \$ 13.062 | \$ 105.922 |
| 06/08/2015 | 5 | \$ 92.860 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.528 | \$ 0.095 | \$ - | \$ 1.762 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.031 | \$ - | \$ 2.338 | \$ 13.107 | \$ 105.967 |
| 06/08/2015 | 6 | \$ 92.860 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.458 | \$ 0.001 | \$ - | \$ 1.718 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.122 | \$ - | \$ 2.370 | \$ 13.017 | \$ 105.877 |
| 06/08/2015 | 7 | \$ 94.160 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.492 | \$ 0.005 | \$ - | \$ 1.711 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.094 | \$ - | \$ 2.173 | \$ 12.824 | \$ 106.984 |
| 06/08/2015 | 8 | \$ 94.160 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$ 0.021 | \$ - | \$ 1.633 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.232 | \$ - | \$ 2.001 | \$ 12.722 | \$ 106.882 |
| 06/08/2015 | 9 | \$ 96.420 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.478 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.632 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.025 | \$ - | \$ 1.891 | \$ 12.388 | \$ 108.808 |
| 06/08/2015 | 10 | \$ 98.580 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.501 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 1.592 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.039 | \$ - | \$ 1.814 | \$ 12.324 | \$ 110.904 |
| 06/08/2015 | 11 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.469 | \$(0.012) | \$ - | \$ 1.700 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.058 | \$ - | \$ 1.786 | \$ 12.346 | \$ 110.926 |
| 06/08/2015 | 12 | \$ 98.580 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.452 | \$ 0.000 | \$ - | \$ 1.441 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 1.768 | \$ 12.044 | \$ 110.624 |
| 06/08/2015 | 13 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.467 | \$(0.003) | \$ - | \$ 1.573 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.077 | \$ - | \$ 1.757 | \$ 12.215 | \$ 110.795 |
| 06/08/2015 | 14 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$(0.004) | \$ - | \$ 1.733 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.076 | \$ - | \$ 1.756 | \$ 12.383 | \$ 110.963 |
| 06/08/2015 | 15 | \$ 98.580 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.454 | \$(0.012) | \$ - | \$ 1.475 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.056 | \$ - | \$ 1.785 | \$ 12.101 | \$ 110.681 |
| 06/08/2015 | 16 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.471 | \$ 0.019 | \$ - | \$ 1.419 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.146 | \$ - | \$ 1.824 | \$ 12.224 | \$ 110.804 |
| 06/08/2015 | 17 | \$ 95.500 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.466 | \$ 0.034 | \$ - | \$ 1.464 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.145 | \$ - | \$ 1.854 | \$ 12.309 | \$ 107.809 |
| 06/08/2015 | 18 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.458 | \$(0.019) | \$ - | \$ 1.802 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.058 | \$ - | \$ 1.670 | \$ 12.313 | \$ 110.893 |
| 06/08/2015 | 19 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.467 | \$ 0.033 | \$ - | \$ 1.472 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.034 | \$ - | \$ 1.473 | \$ 11.823 | \$ 110.403 |
| 06/08/2015 | 20 | \$ 98.580 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.450 | \$ 0.040 | \$ - | \$ 1.270 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.033 | \$ - | \$ 1.524 | \$ 11.660 | \$ 110.240 |
| 06/08/2015 | 21 | \$ 98.580 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.434 | \$ 0.006 | \$ - | \$ 1.378 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.067 | \$ - | \$ 1.669 | \$ 11.895 | \$ 110.475 |
| 06/08/2015 | 22 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.468 | \$ 0.020 | \$ - | \$ 1.453 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.025 | \$ - | \$ 1.887 | \$ 12.198 | \$ 110.778 |
| 06/08/2015 | 23 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.459 | \$(0.005) | \$ - | \$ 1.529 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.171 | \$ - | \$ 2.076 | \$ 12.576 | \$ 106.736 |
| 07/08/2015 | 0 | \$ 94.160 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 1.611 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.113 | \$ - | \$ 2.211 | \$ 12.802 | \$ 106.962 |
| 07/08/2015 | 1 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.479 | \$(0.018) | \$ - | \$ 1.745 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.096 | \$ - | \$ 2.285 | \$ 12.936 | \$ 107.096 |
| 07/08/2015 | 2 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.470 | \$(0.029) | \$ - | \$ 1.700 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.043 | \$ - | \$ 2.352 | \$ 12.884 | \$ 107.044 |
| 07/08/2015 | 3 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.466 | \$(0.321) | \$ - | \$ 1.824 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.113 | \$ - | \$ 2.376 | \$ 12.806 | \$ 106.966 |
| 07/08/2015 | 4 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.480 | \$(0.374) | \$ - | \$ 2.080 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.061 | \$ - | \$ 2.345 | \$ 12.941 | \$ 107.101 |
| 07/08/2015 | 5 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.483 | \$(0.345) | \$ - | \$ 2.078 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.102 | \$ - | \$ 2.262 | \$ 12.928 | \$ 107.088 |
| 07/08/2015 | 6 | \$ 94.160 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.487 | \$ 0.024 | \$ - | \$ 1.987 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.057 | \$ - | \$ 2.127 | \$ 13.030 | \$ 107.190 |
| 07/08/2015 | 7 | \$ 94.160 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.500 | \$(0.201) | \$ - | \$ 2.098 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.298 | \$ - | \$ 1.842 | \$ 12.885 | \$ 107.045 |
| 07/08/2015 | 8 | \$ 98.580 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.533 | \$ 0.150 | \$ - | \$ 2.165 | \$ 0.051 | \$ 0.008 | \$ 0.127 | \$ - | \$ 1.598 | \$ 12.972 | \$ 111.552 |
| 07/08/2015 | 9 | \$ 112.920 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.495 | \$(0.099) | \$ - | \$ 2.261 | \$ 0.098 | \$ 0.008 | \$ 0.559 | \$ - | \$ 1.491 | \$ 13.150 | \$ 126.070 |
| 07/08/2015 | 10 | \$ 112.920 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.495 | \$(0.055) | \$ - | \$ 2.183 | \$ 0.129 | \$ 0.007 | \$ 0.528 | \$ - | \$ 1.424 | \$ 13.049 | \$ 125.969 |
| 07/08/2015 | 11 | \$ 112.920 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.483 | \$(0.173) | \$ - | \$ 2.152 | \$ 0.155 | \$ 0.007 | \$ 0.513 | \$ - | \$ 1.384 | \$ 12.858 | \$ 125.778 |
| 07/08/2015 | 12 | \$ 112.920 | \$ 0.566 | \$ 0.78 | \$ 7.567 | \$ 0.426 | \$ - | \$ 1.995 | \$ 0.169 | \$ 0.007 | \$ 0.523 | \$ - | \$ 1.399 | \$ 13.430 | \$ 126.350 |
| 07/08/2015 | 13 | \$ 112.920 | \$ 0.577 | \$ 0.78 | \$ 7.715 | \$ 3.010 | \$ - | \$ 1.649 | \$ 0.150 | \$ 0.007 | \$ 0.560 | \$ - | \$ 1.370 | \$ 15.816 | \$ 128.736 |
| 07/08/2015 | 14 | \$ 112.920 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.501 | \$ 0.144 | \$ - | \$ 2.043 | \$ 0.146 | \$ 0.007 | \$ 0.509 | \$ - | \$ 1.356 | \$ 13.045 | \$ 125.965 |
| 07/08/2015 | 15 | \$ 112.920 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.450 | \$(0.170) | \$ - | \$ 1.650 | \$ 0.147 | \$ 0.007 | \$ 0.522 | \$ - | \$ 1.391 | \$ 12.332 | \$ 125.252 |
| 07/08/2015 | 16 | \$ 112.920 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.477 | \$ 0.037 | \$ - | \$ 1.794 | \$ 0.086 | \$ 0.008 | \$ 0.569 | \$ - | \$ 1.500 | \$ 12.807 | \$ 125.727 |
| 07/08/2015 | 17 | \$ 112.920 | \$ 0.555 | \$ 0.78 | \$ 7.422 | \$(0.065) | \$ - | \$ 1.572 | \$ 0.055 | \$ 0.008 | \$ 0.605 | \$ - | \$ 1.598 | \$ 12.528 | \$ 125.448 |
| 07/08/2015 | 18 | \$ 112.920 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$(0.005) | \$ - | \$ 2.095 | \$ 0.002 | \$ 0.008 | \$ 0.567 | \$ - | \$ 1.498 | \$ 12.977 | \$ 125.897 |
| 07/08/2015 | 19 | \$ 112.920 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.475 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 1.800 | \$ - | \$ 0.007 | \$ 0.521 | \$ - | \$ 1.380 | \$ 12.558 | \$ 125.478 |
| 07/08/2015 | 20 | \$ 112.920 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$ 0.004 | \$ - | \$ 1.726 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.557 | \$ - | \$ 1.443 | \$ 12.537 | \$ 125.457 |
| 07/08/2015 | 21 | \$ 112.920 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.450 | \$(0.000) | \$ - | \$ 1.595 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.592 | \$ - | \$ 1.606 | \$ 12.585 | \$ 125.505 |
| 07/08/2015 | 22 | \$ 112.920 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.501 | \$ 0.107 | \$ - | \$ 1.876 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.831 | \$ - | \$ 1.843 | \$ 13.506 | \$ 126.426 |
| 07/08/2015 | 23 | \$ 94.160 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.450 | \$ 0.044 | \$ - | \$ 1.719 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.157 | \$ - | \$ 1.993 | \$ 12.708 | \$ 106.868 |
| 08/08/2015 | 0 | \$ 94.160 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.530 | \$ 0.057 | \$ - | \$ 1.993 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.032 | \$ - | \$ 2.105 | \$ 13.068 | \$ 107.228 |
| 08/08/2015 | 1 | \$ 92.860 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.474 | \$(0.023) | \$ - | \$ 1.725 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.057 | \$ - | \$ 2.179 | \$ 12.760 | \$ 105.620 |
| 08/08/2015 | 2 | \$ 90.030 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.469 | \$(0.031) | \$ - | \$ 1.788 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 2.230 | \$ 12.841 | \$ 102.871 |
| 08/08/2015 | 3 | \$ 90.030 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.491 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 1.697 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.022 | \$ - | \$ 2.250 | \$ 12.836 | \$ 102.866 |
| 08/08/2015 | 4 | \$ 90.030 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.479 | \$(0.005) | \$ - | \$ 1.663 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.011 | \$ - | \$ 2.219 | \$ 12.716 | \$ 102.746 |
| 08/08/2015 | 5 | \$ 90.030 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.460 | \$(0.064) | \$ - | \$ 1.739 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 2.193 | \$ 12.711 | \$ 102.741 |

Precios de la energía (\$/MWh)

| FECHA | HORA | CMO-POS | SIGET | UT | CUST | Monto Remanente | FLEMG | PTRANSIS | REACTIVOS | ACVOLTAJE | COMP_EFI | RFC | CCT | CSIS | PR_MRS |
|------------|------|------------|----------|---------|----------|-----------------|-------|----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 08/08/2015 | 6 | \$ 94.160 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.507 | \$ 0.019 | \$ - | \$ 1.913 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.100 | \$ - | \$ 2.151 | \$ 13.040 | \$ 107.200 |
| 08/08/2015 | 7 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.028 | \$ - | \$ 1.742 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.184 | \$ - | \$ 1.909 | \$ 12.690 | \$ 106.850 |
| 08/08/2015 | 8 | \$ 98.580 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.442 | \$ (0.021) | \$ - | \$ 1.729 | \$ 0.009 | \$ 0.009 | \$ 0.061 | \$ - | \$ 1.687 | \$ 12.249 | \$ 110.829 |
| 08/08/2015 | 9 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.469 | \$ 0.043 | \$ - | \$ 1.624 | \$ 0.044 | \$ 0.008 | \$ 0.048 | \$ - | \$ 1.569 | \$ 12.141 | \$ 110.721 |
| 08/08/2015 | 10 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.002 | \$ - | \$ 1.583 | \$ 0.054 | \$ 0.008 | \$ 0.021 | \$ - | \$ 1.527 | \$ 12.012 | \$ 110.592 |
| 08/08/2015 | 11 | \$ 98.580 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.451 | \$ (0.022) | \$ - | \$ 1.610 | \$ 0.052 | \$ 0.008 | \$ 0.037 | \$ - | \$ 1.507 | \$ 11.978 | \$ 110.558 |
| 08/08/2015 | 12 | \$ 98.580 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.432 | \$ 0.022 | \$ - | \$ 1.499 | \$ 0.057 | \$ 0.008 | \$ 0.116 | \$ - | \$ 1.557 | \$ 12.024 | \$ 110.604 |
| 08/08/2015 | 13 | \$ 98.580 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.533 | \$ (0.057) | \$ - | \$ 1.777 | \$ 0.056 | \$ 0.008 | \$ 0.043 | \$ - | \$ 1.572 | \$ 12.274 | \$ 110.854 |
| 08/08/2015 | 14 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.457 | \$ 0.002 | \$ - | \$ 1.564 | \$ 0.056 | \$ 0.008 | \$ 0.018 | \$ - | \$ 1.579 | \$ 12.020 | \$ 110.600 |
| 08/08/2015 | 15 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.470 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.625 | \$ 0.056 | \$ 0.008 | \$ 0.204 | \$ - | \$ 1.612 | \$ 12.325 | \$ 106.485 |
| 08/08/2015 | 16 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.473 | \$ 0.077 | \$ - | \$ 1.428 | \$ 0.051 | \$ 0.009 | \$ 0.178 | \$ - | \$ 1.681 | \$ 12.232 | \$ 106.392 |
| 08/08/2015 | 17 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.479 | \$ 0.043 | \$ - | \$ 1.658 | \$ 0.037 | \$ 0.009 | \$ 0.063 | \$ - | \$ 1.738 | \$ 12.364 | \$ 106.524 |
| 08/08/2015 | 18 | \$ 96.420 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.452 | \$ 0.034 | \$ - | \$ 1.616 | \$ 0.037 | \$ 0.008 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 1.565 | \$ 12.074 | \$ 108.494 |
| 08/08/2015 | 19 | \$ 96.420 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.450 | \$ 0.002 | \$ - | \$ 1.494 | \$ 0.036 | \$ 0.007 | \$ 0.026 | \$ - | \$ 1.436 | \$ 11.786 | \$ 108.206 |
| 08/08/2015 | 20 | \$ 96.420 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$ (0.008) | \$ - | \$ 1.557 | \$ 0.037 | \$ 0.008 | \$ 0.011 | \$ - | \$ 1.512 | \$ 11.915 | \$ 108.335 |
| 08/08/2015 | 21 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.459 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.314 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.175 | \$ - | \$ 1.783 | \$ 12.094 | \$ 106.254 |
| 08/08/2015 | 22 | \$ 94.160 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.528 | \$ 0.076 | \$ - | \$ 1.777 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.113 | \$ - | \$ 1.973 | \$ 12.818 | \$ 106.978 |
| 08/08/2015 | 23 | \$ 92.860 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.505 | \$ (0.036) | \$ - | \$ 1.861 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.001 | \$ - | \$ 2.076 | \$ 12.757 | \$ 105.617 |
| 09/08/2015 | 0 | \$ 94.160 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.494 | \$ (0.021) | \$ - | \$ 1.820 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.049 | \$ - | \$ 2.168 | \$ 12.858 | \$ 107.018 |
| 09/08/2015 | 1 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.484 | \$ 0.034 | \$ - | \$ 1.710 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.077 | \$ - | \$ 2.239 | \$ 12.892 | \$ 107.052 |
| 09/08/2015 | 2 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.469 | \$ 0.032 | \$ - | \$ 1.655 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.009 | \$ - | \$ 2.292 | \$ 12.806 | \$ 106.966 |
| 09/08/2015 | 3 | \$ 92.860 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.471 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.688 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.057 | \$ - | \$ 2.331 | \$ 12.912 | \$ 105.772 |
| 09/08/2015 | 4 | \$ 92.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.029 | \$ - | \$ 1.732 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.060 | \$ - | \$ 2.331 | \$ 12.982 | \$ 105.562 |
| 09/08/2015 | 5 | \$ 90.030 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.449 | \$ 0.011 | \$ - | \$ 1.853 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.052 | \$ - | \$ 2.294 | \$ 13.004 | \$ 103.034 |
| 09/08/2015 | 6 | \$ 80.300 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.510 | \$ 0.032 | \$ - | \$ 1.664 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.106 | \$ - | \$ 2.325 | \$ 12.988 | \$ 93.288 |
| 09/08/2015 | 7 | \$ 90.030 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.519 | \$ 0.005 | \$ - | \$ 1.970 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.087 | \$ - | \$ 2.168 | \$ 13.100 | \$ 103.130 |
| 09/08/2015 | 8 | \$ 94.160 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.535 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 1.923 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.114 | \$ - | \$ 2.011 | \$ 12.998 | \$ 107.158 |
| 09/08/2015 | 9 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.471 | \$ (0.028) | \$ - | \$ 1.906 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.049 | \$ - | \$ 1.893 | \$ 12.636 | \$ 106.796 |
| 09/08/2015 | 10 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.470 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.707 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.166 | \$ - | \$ 1.811 | \$ 12.513 | \$ 106.673 |
| 09/08/2015 | 11 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.465 | \$ (0.000) | \$ - | \$ 1.723 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.183 | \$ - | \$ 1.787 | \$ 12.502 | \$ 106.662 |
| 09/08/2015 | 12 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.462 | \$ 0.033 | \$ - | \$ 1.747 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.178 | \$ - | \$ 1.776 | \$ 12.542 | \$ 106.702 |
| 09/08/2015 | 13 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.472 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.767 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.158 | \$ - | \$ 1.759 | \$ 12.518 | \$ 106.678 |
| 09/08/2015 | 14 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.475 | \$ 0.035 | \$ - | \$ 1.755 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.224 | \$ - | \$ 1.757 | \$ 12.592 | \$ 106.752 |
| 09/08/2015 | 15 | \$ 94.160 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.063 | \$ - | \$ 1.701 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.198 | \$ - | \$ 1.777 | \$ 12.561 | \$ 106.721 |
| 09/08/2015 | 16 | \$ 94.160 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.469 | \$ 0.050 | \$ - | \$ 1.638 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.208 | \$ - | \$ 1.816 | \$ 12.526 | \$ 106.686 |
| 09/08/2015 | 17 | \$ 94.160 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.534 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 1.667 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.248 | \$ - | \$ 1.825 | \$ 12.688 | \$ 106.848 |
| 09/08/2015 | 18 | \$ 98.580 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.473 | \$ (0.017) | \$ - | \$ 1.998 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.124 | \$ - | \$ 1.618 | \$ 12.541 | \$ 111.121 |
| 09/08/2015 | 19 | \$ 98.580 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$ 0.026 | \$ - | \$ 1.586 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.035 | \$ - | \$ 1.469 | \$ 11.948 | \$ 110.528 |
| 09/08/2015 | 20 | \$ 98.580 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$ 0.037 | \$ - | \$ 1.566 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.065 | \$ - | \$ 1.527 | \$ 12.002 | \$ 110.582 |
| 09/08/2015 | 21 | \$ 98.580 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.455 | \$ 0.043 | \$ - | \$ 1.658 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.107 | \$ - | \$ 1.702 | \$ 12.309 | \$ 110.889 |
| 09/08/2015 | 22 | \$ 94.160 | \$ 0.564 | \$ 0.78 | \$ 7.546 | \$ 0.052 | \$ - | \$ 2.170 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.142 | \$ - | \$ 1.936 | \$ 13.198 | \$ 107.358 |
| 09/08/2015 | 23 | \$ 92.860 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.497 | \$ 0.037 | \$ - | \$ 2.115 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.070 | \$ - | \$ 2.123 | \$ 13.191 | \$ 106.051 |
| 10/08/2015 | 0 | \$ 88.210 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.499 | \$ 0.043 | \$ - | \$ 2.109 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.001 | \$ - | \$ 2.251 | \$ 13.253 | \$ 101.463 |
| 10/08/2015 | 1 | \$ 88.210 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.503 | \$ 0.047 | \$ - | \$ 1.788 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.026 | \$ - | \$ 2.308 | \$ 13.023 | \$ 101.233 |
| 10/08/2015 | 2 | \$ 88.210 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.479 | \$ 0.048 | \$ - | \$ 1.755 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 2.352 | \$ 13.021 | \$ 101.231 |
| 10/08/2015 | 3 | \$ 76.220 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.489 | \$ 0.101 | \$ - | \$ 1.612 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.120 | \$ - | \$ 2.364 | \$ 13.036 | \$ 89.256 |
| 10/08/2015 | 4 | \$ 88.210 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.514 | \$ 0.047 | \$ - | \$ 1.999 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.052 | \$ - | \$ 2.284 | \$ 13.248 | \$ 101.458 |
| 10/08/2015 | 5 | \$ 93.560 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.478 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 2.123 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 2.104 | \$ 13.096 | \$ 106.656 |
| 10/08/2015 | 6 | \$ 93.560 | \$ 0.565 | \$ 0.78 | \$ 7.560 | \$ 0.044 | \$ - | \$ 2.200 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.052 | \$ - | \$ 1.926 | \$ 13.134 | \$ 106.694 |
| 10/08/2015 | 7 | \$ 114.650 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.437 | \$ (0.149) | \$ - | \$ 2.300 | \$ 0.022 | \$ 0.009 | \$ 1.126 | \$ - | \$ 1.672 | \$ 13.752 | \$ 128.402 |
| 10/08/2015 | 8 | \$ 114.650 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.515 | \$ 0.082 | \$ - | \$ 2.239 | \$ 0.145 | \$ 0.007 | \$ 0.638 | \$ - | \$ 1.432 | \$ 13.398 | \$ 128.048 |
| 10/08/2015 | 9 | \$ 114.650 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.492 | \$ 0.115 | \$ - | \$ 2.100 | \$ 0.154 | \$ 0.007 | \$ 0.608 | \$ - | \$ 1.342 | \$ 13.156 | \$ 127.806 |
| 10/08/2015 | 10 | \$ 114.650 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.523 | \$ 0.122 | \$ - | \$ 2.079 | \$ 0.175 | \$ 0.007 | \$ 0.588 | \$ - | \$ 1.301 | \$ 13.134 | \$ 127.784 |
| 10/08/2015 | 11 | \$ 114.650 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.502 | \$ 0.136 | \$ - | \$ 2.029 | \$ 0.205 | \$ 0.007 | \$ 0.589 | \$ - | \$ 1.284 | \$ 13.092 | \$ 127.742 |
| 10/08/2015 | 12 | \$ 114.650 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.460 | \$ 0.007 | \$ - | \$ 1.855 | \$ 0.225 | \$ 0.007 | \$ 0.831 | \$ - | \$ 1.328 | \$ 13.049 | \$ 127.699 |
| 10/08/2015 | 13 | \$ 114.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.473 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 2.076 | \$ 0.218 | \$ 0.007 | \$ 0.660 | \$ - | \$ 1.289 | \$ 13.075 | \$ 127.725 |
| 10/08/2015 | 14 | \$ 114.650 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.466 | \$ 0.034 | \$ - | \$ 2.004 | \$ 0.214 | \$ 0.007 | \$ 0.573 | \$ - | \$ 1.264 | \$ 12.898 | \$ 127.548 |
| 10/08/2015 | 15 | \$ 114.650 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.491 | \$ 0.088 | \$ - | \$ 2.085 | \$ 0.213 | \$ 0.007 | \$ 0.588 | \$ - | \$ 1.285 | \$ 13.094 | \$ 127.744 |

Precios de la energía (\$/MWh)

| FECHA | HORA | CMO-POS | SIGET | UT | CUST | Monto Remanente | FLEMG | PTRANSMIS | REACTIVOS | ACVOLTAJE | COMP_EFI | RFC | CCT | CSIS | PR_MRS |
|------------|------|------------|----------|---------|----------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 10/08/2015 | 16 | \$ 114.650 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.456 | \$ 0.118 | \$ - | \$ 1.630 | \$ 0.198 | \$ 0.007 | \$ 0.623 | \$ - | \$ 1.362 | \$ 12.729 | \$ 127.379 |
| 10/08/2015 | 17 | \$ 114.650 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.495 | \$ 0.129 | \$ - | \$ 1.679 | \$ 0.138 | \$ 0.008 | \$ 0.799 | \$ - | \$ 1.499 | \$ 13.086 | \$ 127.736 |
| 10/08/2015 | 18 | \$ 114.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.480 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 2.389 | \$ 0.096 | \$ 0.007 | \$ 0.645 | \$ - | \$ 1.437 | \$ 13.420 | \$ 128.070 |
| 10/08/2015 | 19 | \$ 114.650 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.469 | \$ 0.122 | \$ - | \$ 1.882 | \$ 0.068 | \$ 0.007 | \$ 0.599 | \$ - | \$ 1.327 | \$ 12.810 | \$ 127.460 |
| 10/08/2015 | 20 | \$ 114.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.474 | \$ 0.088 | \$ - | \$ 1.985 | \$ - | \$ 0.007 | \$ 0.642 | \$ - | \$ 1.404 | \$ 12.937 | \$ 127.587 |
| 10/08/2015 | 21 | \$ 114.650 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.436 | \$ (0.053) | \$ - | \$ 1.783 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.802 | \$ - | \$ 1.583 | \$ 12.892 | \$ 127.542 |
| 10/08/2015 | 22 | \$ 93.560 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.498 | \$ 0.009 | \$ - | \$ 1.745 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.141 | \$ - | \$ 1.820 | \$ 12.560 | \$ 106.120 |
| 10/08/2015 | 23 | \$ 93.560 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.505 | \$ 0.053 | \$ - | \$ 2.054 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.110 | \$ - | \$ 2.005 | \$ 13.075 | \$ 106.635 |
| 11/08/2015 | 0 | \$ 93.450 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.493 | \$ (0.017) | \$ - | \$ 2.063 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.008 | \$ - | \$ 2.119 | \$ 13.015 | \$ 106.465 |
| 11/08/2015 | 1 | \$ 93.450 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.497 | \$ 0.018 | \$ - | \$ 1.801 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.063 | \$ - | \$ 2.168 | \$ 12.896 | \$ 106.346 |
| 11/08/2015 | 2 | \$ 93.450 | \$ 0.554 | \$ 0.78 | \$ 7.405 | \$ (0.142) | \$ - | \$ 1.841 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.046 | \$ - | \$ 2.192 | \$ 12.685 | \$ 106.135 |
| 11/08/2015 | 3 | \$ 93.450 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.522 | \$ 0.056 | \$ - | \$ 1.792 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.043 | \$ - | \$ 2.187 | \$ 12.952 | \$ 106.402 |
| 11/08/2015 | 4 | \$ 93.560 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.951 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.060 | \$ - | \$ 2.134 | \$ 12.982 | \$ 106.542 |
| 11/08/2015 | 5 | \$ 93.560 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.498 | \$ 0.042 | \$ - | \$ 2.037 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.113 | \$ - | \$ 1.987 | \$ 13.027 | \$ 106.587 |
| 11/08/2015 | 6 | \$ 93.560 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.506 | \$ (0.023) | \$ - | \$ 1.965 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.154 | \$ - | \$ 1.852 | \$ 12.804 | \$ 106.364 |
| 11/08/2015 | 7 | \$ 114.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.474 | \$ (0.157) | \$ - | \$ 2.365 | \$ 0.020 | \$ 0.009 | \$ 1.041 | \$ - | \$ 1.648 | \$ 13.736 | \$ 128.386 |
| 11/08/2015 | 8 | \$ 114.650 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.529 | \$ 0.056 | \$ - | \$ 2.450 | \$ 0.143 | \$ 0.007 | \$ 0.664 | \$ - | \$ 1.434 | \$ 13.625 | \$ 128.275 |
| 11/08/2015 | 9 | \$ 114.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.480 | \$ (0.109) | \$ - | \$ 2.475 | \$ 0.197 | \$ 0.007 | \$ 0.598 | \$ - | \$ 1.335 | \$ 13.320 | \$ 127.970 |
| 11/08/2015 | 10 | \$ 114.650 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.484 | \$ 0.006 | \$ - | \$ 2.078 | \$ 0.218 | \$ 0.007 | \$ 0.570 | \$ - | \$ 1.270 | \$ 12.970 | \$ 127.620 |
| 11/08/2015 | 11 | \$ 114.650 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ (0.056) | \$ - | \$ 2.381 | \$ 0.231 | \$ 0.006 | \$ 0.556 | \$ - | \$ 1.243 | \$ 13.187 | \$ 127.837 |
| 11/08/2015 | 12 | \$ 114.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.484 | \$ 0.025 | \$ - | \$ 1.941 | \$ 0.255 | \$ 0.007 | \$ 0.582 | \$ - | \$ 1.278 | \$ 12.908 | \$ 127.558 |
| 11/08/2015 | 13 | \$ 114.650 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.503 | \$ (0.005) | \$ - | \$ 2.377 | \$ 0.246 | \$ 0.007 | \$ 0.575 | \$ - | \$ 1.274 | \$ 13.315 | \$ 127.965 |
| 11/08/2015 | 14 | \$ 114.650 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.496 | \$ 0.012 | \$ - | \$ 2.352 | \$ 0.246 | \$ 0.006 | \$ 0.739 | \$ - | \$ 1.231 | \$ 13.420 | \$ 128.070 |
| 11/08/2015 | 15 | \$ 114.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ (0.002) | \$ - | \$ 2.080 | \$ 0.252 | \$ 0.006 | \$ 0.568 | \$ - | \$ 1.248 | \$ 12.970 | \$ 127.620 |
| 11/08/2015 | 16 | \$ 114.650 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.462 | \$ 0.017 | \$ - | \$ 1.736 | \$ 0.206 | \$ 0.007 | \$ 0.609 | \$ - | \$ 1.348 | \$ 12.720 | \$ 127.370 |
| 11/08/2015 | 17 | \$ 114.650 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.469 | \$ 0.071 | \$ - | \$ 1.821 | \$ 0.132 | \$ 0.008 | \$ 0.674 | \$ - | \$ 1.485 | \$ 12.996 | \$ 127.646 |
| 11/08/2015 | 18 | \$ 114.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ (0.018) | \$ - | \$ 2.488 | \$ 0.084 | \$ 0.007 | \$ 0.643 | \$ - | \$ 1.401 | \$ 13.418 | \$ 128.068 |
| 11/08/2015 | 19 | \$ 114.650 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.491 | \$ 0.029 | \$ - | \$ 2.120 | \$ 0.084 | \$ 0.007 | \$ 0.605 | \$ - | \$ 1.330 | \$ 13.004 | \$ 127.654 |
| 11/08/2015 | 20 | \$ 114.650 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.455 | \$ 0.042 | \$ - | \$ 1.489 | \$ 0.047 | \$ 0.007 | \$ 0.637 | \$ - | \$ 1.401 | \$ 12.413 | \$ 127.063 |
| 11/08/2015 | 21 | \$ 114.650 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.441 | \$ (0.047) | \$ - | \$ 1.721 | \$ 0.038 | \$ 0.008 | \$ 0.804 | \$ - | \$ 1.555 | \$ 12.854 | \$ 127.504 |
| 11/08/2015 | 22 | \$ 93.560 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.513 | \$ 0.024 | \$ - | \$ 1.749 | \$ 0.042 | \$ 0.009 | \$ 0.144 | \$ - | \$ 1.759 | \$ 12.580 | \$ 106.140 |
| 11/08/2015 | 23 | \$ 93.560 | \$ 0.555 | \$ 0.78 | \$ 7.428 | \$ (0.054) | \$ - | \$ 1.889 | \$ 0.006 | \$ 0.010 | \$ 0.089 | \$ - | \$ 1.901 | \$ 12.601 | \$ 106.161 |
| 12/08/2015 | 0 | \$ 90.830 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.493 | \$ 0.010 | \$ - | \$ 1.946 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.164 | \$ - | \$ 2.005 | \$ 12.966 | \$ 103.796 |
| 12/08/2015 | 1 | \$ 90.610 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.506 | \$ (0.023) | \$ - | \$ 2.020 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.003 | \$ - | \$ 2.070 | \$ 12.925 | \$ 103.535 |
| 12/08/2015 | 2 | \$ 90.610 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.453 | \$ (0.086) | \$ - | \$ 1.856 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.068 | \$ - | \$ 2.102 | \$ 12.740 | \$ 103.350 |
| 12/08/2015 | 3 | \$ 76.220 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.496 | \$ 0.065 | \$ - | \$ 1.632 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 2.117 | \$ 12.673 | \$ 88.893 |
| 12/08/2015 | 4 | \$ 93.560 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.528 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 2.224 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.113 | \$ - | \$ 2.060 | \$ 13.289 | \$ 106.849 |
| 12/08/2015 | 5 | \$ 93.560 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.484 | \$ (0.024) | \$ - | \$ 1.873 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.136 | \$ - | \$ 1.914 | \$ 12.730 | \$ 106.290 |
| 12/08/2015 | 6 | \$ 93.560 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.507 | \$ (0.008) | \$ - | \$ 2.099 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.155 | \$ - | \$ 1.807 | \$ 12.909 | \$ 106.469 |
| 12/08/2015 | 7 | \$ 110.140 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.494 | \$ (0.035) | \$ - | \$ 2.343 | \$ 0.033 | \$ 0.008 | \$ 1.349 | \$ - | \$ 1.608 | \$ 14.138 | \$ 124.278 |
| 12/08/2015 | 8 | \$ 114.650 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.518 | \$ (0.038) | \$ - | \$ 2.575 | \$ 0.117 | \$ 0.007 | \$ 0.623 | \$ - | \$ 1.394 | \$ 13.536 | \$ 128.186 |
| 12/08/2015 | 9 | \$ 115.780 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.535 | \$ 0.017 | \$ - | \$ 2.689 | \$ 0.131 | \$ 0.007 | \$ 0.537 | \$ - | \$ 1.306 | \$ 13.563 | \$ 129.343 |
| 12/08/2015 | 10 | \$ 115.780 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.500 | \$ (0.006) | \$ - | \$ 2.351 | \$ 0.161 | \$ 0.007 | \$ 0.525 | \$ - | \$ 1.256 | \$ 13.133 | \$ 128.913 |
| 12/08/2015 | 11 | \$ 115.780 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.497 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 2.216 | \$ 0.176 | \$ 0.006 | \$ 0.521 | \$ - | \$ 1.235 | \$ 13.002 | \$ 128.782 |
| 12/08/2015 | 12 | \$ 115.780 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.490 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 2.078 | \$ 0.186 | \$ 0.007 | \$ 0.524 | \$ - | \$ 1.251 | \$ 12.888 | \$ 128.668 |
| 12/08/2015 | 13 | \$ 115.780 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.458 | \$ (0.115) | \$ - | \$ 2.384 | \$ 0.185 | \$ 0.006 | \$ 0.513 | \$ - | \$ 1.232 | \$ 12.998 | \$ 128.778 |
| 12/08/2015 | 14 | \$ 115.780 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.480 | \$ (0.023) | \$ - | \$ 2.259 | \$ 0.182 | \$ 0.006 | \$ 0.505 | \$ - | \$ 1.212 | \$ 12.958 | \$ 128.738 |
| 12/08/2015 | 15 | \$ 115.780 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.503 | \$ 0.075 | \$ - | \$ 1.991 | \$ 0.182 | \$ 0.006 | \$ 0.517 | \$ - | \$ 1.240 | \$ 12.853 | \$ 128.633 |
| 12/08/2015 | 16 | \$ 114.650 | \$ 0.554 | \$ 0.78 | \$ 7.417 | \$ (0.087) | \$ - | \$ 1.786 | \$ 0.175 | \$ 0.007 | \$ 0.512 | \$ - | \$ 1.341 | \$ 12.483 | \$ 127.133 |
| 12/08/2015 | 17 | \$ 114.650 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.526 | \$ 0.168 | \$ - | \$ 1.911 | \$ 0.122 | \$ 0.008 | \$ 0.414 | \$ - | \$ 1.461 | \$ 12.949 | \$ 127.599 |
| 12/08/2015 | 18 | \$ 114.650 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.451 | \$ (0.073) | \$ - | \$ 2.232 | \$ 0.059 | \$ 0.007 | \$ 0.241 | \$ - | \$ 1.392 | \$ 12.645 | \$ 127.295 |
| 12/08/2015 | 19 | \$ 114.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ (0.014) | \$ - | \$ 2.119 | \$ 0.058 | \$ 0.007 | \$ 0.247 | \$ - | \$ 1.330 | \$ 12.560 | \$ 127.210 |
| 12/08/2015 | 20 | \$ 114.650 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.485 | \$ 0.045 | \$ - | \$ 1.900 | \$ 0.025 | \$ 0.007 | \$ 0.248 | \$ - | \$ 1.397 | \$ 12.446 | \$ 127.096 |
| 12/08/2015 | 21 | \$ 114.650 | \$ 0.553 | \$ 0.78 | \$ 7.396 | \$ (0.194) | \$ - | \$ 1.511 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.330 | \$ - | \$ 1.541 | \$ 11.922 | \$ 126.572 |
| 12/08/2015 | 22 | \$ 93.560 | \$ 0.564 | \$ 0.78 | \$ 7.542 | \$ 0.077 | \$ - | \$ 1.935 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.094 | \$ - | \$ 1.761 | \$ 12.759 | \$ 106.319 |
| 12/08/2015 | 23 | \$ 93.560 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.475 | \$ (0.020) | \$ - | \$ 2.078 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.104 | \$ - | \$ 1.898 | \$ 12.881 | \$ 106.441 |
| 13/08/2015 | 0 | \$ 76.220 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.495 | \$ 0.065 | \$ - | \$ 1.517 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.312 | \$ - | \$ 2.010 | \$ 12.747 | \$ 88.967 |
| 13/08/2015 | 1 | \$ 76.220 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.471 | \$ (0.034) | \$ - | \$ 1.694 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.122 | \$ - | \$ 2.063 | \$ 12.662 | \$ 88.882 |

Precios de la energía (\$/MWh)

| FECHA | HORA | CMO-POS | SIGET | UT | CUST | Monto Remanente | FLEMG | PTRANSIS | REACTIVOS | ACVOLTAJE | COMP_EFI | RFC | CCT | CSIS | PR_MRS |
|------------|------|------------|----------|---------|----------|-----------------|-------|----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 13/08/2015 | 2 | \$ 76.220 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$(0.003) | \$ - | \$ 1.765 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.053 | \$ - | \$ 2.093 | \$ 12.743 | \$ 88.963 |
| 13/08/2015 | 3 | \$ 76.220 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.470 | \$(0.016) | \$ - | \$ 1.595 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.048 | \$ - | \$ 2.109 | \$ 12.554 | \$ 88.774 |
| 13/08/2015 | 4 | \$ 88.210 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.515 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.950 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.076 | \$ - | \$ 2.051 | \$ 12.954 | \$ 101.164 |
| 13/08/2015 | 5 | \$ 90.830 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.512 | \$(0.011) | \$ - | \$ 2.039 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.031 | \$ - | \$ 1.923 | \$ 12.843 | \$ 103.673 |
| 13/08/2015 | 6 | \$ 93.560 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.465 | \$(0.019) | \$ - | \$ 2.194 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.139 | \$ - | \$ 1.793 | \$ 12.917 | \$ 106.477 |
| 13/08/2015 | 7 | \$ 97.340 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.440 | \$(0.110) | \$ - | \$ 2.166 | \$ 0.059 | \$ 0.008 | \$ 0.138 | \$ - | \$ 1.590 | \$ 12.624 | \$ 109.964 |
| 13/08/2015 | 8 | \$ 115.780 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.532 | \$ 0.031 | \$ - | \$ 2.632 | \$ 0.150 | \$ 0.007 | \$ 0.697 | \$ - | \$ 1.385 | \$ 13.776 | \$ 129.556 |
| 13/08/2015 | 9 | \$ 115.780 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.509 | \$ 0.029 | \$ - | \$ 2.493 | \$ 0.189 | \$ 0.007 | \$ 0.546 | \$ - | \$ 1.292 | \$ 13.404 | \$ 129.184 |
| 13/08/2015 | 10 | \$ 115.780 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.454 | \$(0.114) | \$ - | \$ 2.269 | \$ 0.189 | \$ 0.007 | \$ 0.544 | \$ - | \$ 1.248 | \$ 12.932 | \$ 128.712 |
| 13/08/2015 | 11 | \$ 115.780 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.492 | \$(0.069) | \$ - | \$ 2.405 | \$ 0.182 | \$ 0.006 | \$ 0.518 | \$ - | \$ 1.218 | \$ 13.090 | \$ 128.870 |
| 13/08/2015 | 12 | \$ 115.780 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.471 | \$(0.055) | \$ - | \$ 2.059 | \$ 0.186 | \$ 0.006 | \$ 0.523 | \$ - | \$ 1.237 | \$ 12.764 | \$ 128.544 |
| 13/08/2015 | 13 | \$ 115.780 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.477 | \$(0.040) | \$ - | \$ 2.125 | \$ 0.184 | \$ 0.006 | \$ 0.514 | \$ - | \$ 1.222 | \$ 12.825 | \$ 128.605 |
| 13/08/2015 | 14 | \$ 115.780 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.501 | \$(0.041) | \$ - | \$ 2.466 | \$ 0.177 | \$ 0.006 | \$ 0.514 | \$ - | \$ 1.207 | \$ 13.169 | \$ 128.949 |
| 13/08/2015 | 15 | \$ 115.780 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.496 | \$ 0.009 | \$ - | \$ 2.289 | \$ 0.177 | \$ 0.006 | \$ 0.516 | \$ - | \$ 1.228 | \$ 13.060 | \$ 128.840 |
| 13/08/2015 | 16 | \$ 115.780 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.459 | \$ 0.058 | \$ - | \$ 1.531 | \$ 0.156 | \$ 0.007 | \$ 0.552 | \$ - | \$ 1.313 | \$ 12.411 | \$ 128.191 |
| 13/08/2015 | 17 | \$ 114.650 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.514 | \$ 0.164 | \$ - | \$ 1.920 | \$ 0.125 | \$ 0.008 | \$ 0.862 | \$ - | \$ 1.458 | \$ 13.389 | \$ 128.039 |
| 13/08/2015 | 18 | \$ 115.780 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.465 | \$(0.023) | \$ - | \$ 2.242 | \$ 0.059 | \$ 0.007 | \$ 0.579 | \$ - | \$ 1.399 | \$ 13.064 | \$ 128.844 |
| 13/08/2015 | 19 | \$ 115.780 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.464 | \$(0.019) | \$ - | \$ 2.016 | \$ 0.041 | \$ 0.007 | \$ 0.569 | \$ - | \$ 1.353 | \$ 12.767 | \$ 128.547 |
| 13/08/2015 | 20 | \$ 115.780 | \$ 0.555 | \$ 0.78 | \$ 7.428 | \$(0.027) | \$ - | \$ 1.684 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.599 | \$ - | \$ 1.459 | \$ 12.483 | \$ 128.263 |
| 13/08/2015 | 21 | \$ 114.650 | \$ 0.555 | \$ 0.78 | \$ 7.422 | \$(0.057) | \$ - | \$ 1.819 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.951 | \$ - | \$ 1.592 | \$ 13.069 | \$ 127.719 |
| 13/08/2015 | 22 | \$ 93.560 | \$ 0.566 | \$ 0.78 | \$ 7.565 | \$ 0.151 | \$ - | \$ 1.982 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.073 | \$ - | \$ 1.784 | \$ 12.908 | \$ 106.468 |
| 13/08/2015 | 23 | \$ 93.450 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.519 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 2.128 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.050 | \$ - | \$ 1.930 | \$ 13.007 | \$ 106.457 |
| 14/08/2015 | 0 | \$ 93.560 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.457 | \$(0.047) | \$ - | \$ 1.682 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.089 | \$ - | \$ 2.011 | \$ 12.538 | \$ 106.098 |
| 14/08/2015 | 1 | \$ 93.560 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.487 | \$ 0.026 | \$ - | \$ 1.700 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.094 | \$ - | \$ 2.083 | \$ 12.738 | \$ 106.298 |
| 14/08/2015 | 2 | \$ 90.830 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.472 | \$(0.076) | \$ - | \$ 1.774 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.054 | \$ - | \$ 2.111 | \$ 12.683 | \$ 103.513 |
| 14/08/2015 | 3 | \$ 90.830 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.487 | \$(0.003) | \$ - | \$ 1.867 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.039 | \$ - | \$ 2.122 | \$ 12.860 | \$ 103.690 |
| 14/08/2015 | 4 | \$ 90.830 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$(0.019) | \$ - | \$ 1.855 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.105 | \$ - | \$ 2.079 | \$ 12.843 | \$ 103.673 |
| 14/08/2015 | 5 | \$ 93.560 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.508 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 1.893 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.113 | \$ - | \$ 1.950 | \$ 12.839 | \$ 106.399 |
| 14/08/2015 | 6 | \$ 93.560 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.495 | \$(0.031) | \$ - | \$ 2.007 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.188 | \$ - | \$ 1.839 | \$ 12.845 | \$ 106.405 |
| 14/08/2015 | 7 | \$ 97.340 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.498 | \$ 0.010 | \$ - | \$ 1.942 | \$ 0.045 | \$ 0.008 | \$ 0.960 | \$ - | \$ 1.620 | \$ 13.421 | \$ 110.761 |
| 14/08/2015 | 8 | \$ 114.650 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.494 | \$(0.015) | \$ - | \$ 2.552 | \$ 0.101 | \$ 0.007 | \$ 0.802 | \$ - | \$ 1.410 | \$ 13.690 | \$ 128.340 |
| 14/08/2015 | 9 | \$ 114.650 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.502 | \$ 0.005 | \$ - | \$ 2.385 | \$ 0.109 | \$ 0.007 | \$ 0.627 | \$ - | \$ 1.317 | \$ 13.290 | \$ 127.940 |
| 14/08/2015 | 10 | \$ 115.780 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.464 | \$(0.053) | \$ - | \$ 2.115 | \$ 0.146 | \$ 0.007 | \$ 0.521 | \$ - | \$ 1.262 | \$ 12.798 | \$ 128.578 |
| 14/08/2015 | 11 | \$ 115.780 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.495 | \$ 0.023 | \$ - | \$ 2.022 | \$ 0.168 | \$ 0.006 | \$ 0.524 | \$ - | \$ 1.233 | \$ 12.809 | \$ 128.589 |
| 14/08/2015 | 12 | \$ 115.780 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.460 | \$(0.028) | \$ - | \$ 1.838 | \$ 0.175 | \$ 0.007 | \$ 0.529 | \$ - | \$ 1.256 | \$ 12.571 | \$ 128.351 |
| 14/08/2015 | 13 | \$ 115.780 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.487 | \$(0.012) | \$ - | \$ 2.394 | \$ 0.169 | \$ 0.006 | \$ 0.526 | \$ - | \$ 1.218 | \$ 13.126 | \$ 128.906 |
| 14/08/2015 | 14 | \$ 115.780 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.499 | \$ 0.010 | \$ - | \$ 2.344 | \$ 0.164 | \$ 0.006 | \$ 0.506 | \$ - | \$ 1.197 | \$ 13.065 | \$ 128.845 |
| 14/08/2015 | 15 | \$ 115.780 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.487 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 1.950 | \$ 0.167 | \$ 0.006 | \$ 0.526 | \$ - | \$ 1.237 | \$ 12.775 | \$ 128.555 |
| 14/08/2015 | 16 | \$ 115.780 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.444 | \$(0.048) | \$ - | \$ 1.754 | \$ 0.131 | \$ 0.007 | \$ 0.555 | \$ - | \$ 1.332 | \$ 12.510 | \$ 128.290 |
| 14/08/2015 | 17 | \$ 115.780 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.524 | \$ 0.152 | \$ - | \$ 2.438 | \$ 0.069 | \$ 0.008 | \$ 0.867 | \$ - | \$ 1.456 | \$ 13.854 | \$ 129.634 |
| 14/08/2015 | 18 | \$ 114.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.471 | \$(0.014) | \$ - | \$ 2.457 | \$ 0.037 | \$ 0.007 | \$ 0.626 | \$ - | \$ 1.421 | \$ 13.342 | \$ 127.992 |
| 14/08/2015 | 19 | \$ 114.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.005 | \$ - | \$ 1.921 | \$ 0.035 | \$ 0.007 | \$ 0.625 | \$ - | \$ 1.361 | \$ 12.772 | \$ 127.422 |
| 14/08/2015 | 20 | \$ 114.650 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.468 | \$ 0.019 | \$ - | \$ 1.773 | \$ 0.016 | \$ 0.007 | \$ 0.667 | \$ - | \$ 1.439 | \$ 12.725 | \$ 127.375 |
| 14/08/2015 | 21 | \$ 114.650 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.448 | \$(0.115) | \$ - | \$ 1.885 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 1.097 | \$ - | \$ 1.588 | \$ 13.246 | \$ 127.896 |
| 14/08/2015 | 22 | \$ 93.560 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.498 | \$ 0.065 | \$ - | \$ 1.836 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.130 | \$ - | \$ 1.789 | \$ 12.667 | \$ 106.227 |
| 14/08/2015 | 23 | \$ 93.560 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.519 | \$ 0.083 | \$ - | \$ 2.049 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.048 | \$ - | \$ 1.938 | \$ 12.987 | \$ 106.547 |
| 15/08/2015 | 0 | \$ 93.560 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.441 | \$(0.007) | \$ - | \$ 1.684 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.112 | \$ - | \$ 2.033 | \$ 12.609 | \$ 106.169 |
| 15/08/2015 | 1 | \$ 93.560 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$(0.009) | \$ - | \$ 1.891 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.059 | \$ - | \$ 2.116 | \$ 12.892 | \$ 106.452 |
| 15/08/2015 | 2 | \$ 90.830 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.479 | \$ 0.005 | \$ - | \$ 1.806 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.010 | \$ - | \$ 2.135 | \$ 12.783 | \$ 103.613 |
| 15/08/2015 | 3 | \$ 88.210 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.483 | \$ 0.055 | \$ - | \$ 1.809 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.046 | \$ - | \$ 2.149 | \$ 12.891 | \$ 101.101 |
| 15/08/2015 | 4 | \$ 90.610 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.493 | \$ 0.000 | \$ - | \$ 2.015 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.091 | \$ - | \$ 2.117 | \$ 13.066 | \$ 103.676 |
| 15/08/2015 | 5 | \$ 90.610 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.468 | \$ 0.020 | \$ - | \$ 1.777 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.003 | \$ - | \$ 2.060 | \$ 12.675 | \$ 103.285 |
| 15/08/2015 | 6 | \$ 93.450 | \$ 0.564 | \$ 0.78 | \$ 7.539 | \$ 0.046 | \$ - | \$ 2.102 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.148 | \$ - | \$ 1.993 | \$ 13.181 | \$ 106.631 |
| 15/08/2015 | 7 | \$ 93.560 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.480 | \$ 0.024 | \$ - | \$ 2.006 | \$ 0.022 | \$ 0.009 | \$ 0.094 | \$ - | \$ 1.776 | \$ 12.749 | \$ 106.309 |
| 15/08/2015 | 8 | \$ 97.340 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.534 | \$ 0.052 | \$ - | \$ 1.947 | \$ 0.083 | \$ 0.008 | \$ 0.020 | \$ - | \$ 1.588 | \$ 12.573 | \$ 109.913 |
| 15/08/2015 | 9 | \$ 97.340 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.482 | \$(0.025) | \$ - | \$ 1.916 | \$ 0.105 | \$ 0.008 | \$ 0.044 | \$ - | \$ 1.521 | \$ 12.389 | \$ 109.729 |
| 15/08/2015 | 10 | \$ 97.340 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.491 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.908 | \$ 0.095 | \$ 0.008 | \$ 0.044 | \$ - | \$ 1.449 | \$ 12.348 | \$ 109.688 |
| 15/08/2015 | 11 | \$ 97.340 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$(0.001) | \$ - | \$ 1.765 | \$ 0.093 | \$ 0.007 | \$ 0.044 | \$ - | \$ 1.435 | \$ 12.169 | \$ 109.509 |

Precios de la energía (\$/MWh)

| FECHA | HORA | CMO-POS | SIGET | UT | CUST | Monto Remanente | FLEMG | PTRANSIS | REACTIVOS | ACVOLTAJE | COMP_EFI | RFC | CCT | CSIS | PR_MRS |
|------------|------|------------|----------|---------|----------|-----------------|-------|----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 15/08/2015 | 12 | \$ 97.340 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.455 | \$(0.008) | \$ - | \$ 1.561 | \$ 0.101 | \$ 0.008 | \$ 0.017 | \$ - | \$ 1.505 | \$ 11.974 | \$ 109.314 |
| 15/08/2015 | 13 | \$ 97.340 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.436 | \$ 0.007 | \$ - | \$ 1.359 | \$ 0.063 | \$ 0.008 | \$ 0.105 | \$ - | \$ 1.532 | \$ 11.843 | \$ 109.183 |
| 15/08/2015 | 14 | \$ 97.340 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.043 | \$ - | \$ 1.594 | \$ 0.052 | \$ 0.008 | \$ 0.042 | \$ - | \$ 1.556 | \$ 12.113 | \$ 109.453 |
| 15/08/2015 | 15 | \$ 97.340 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.501 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 1.641 | \$ 0.053 | \$ 0.008 | \$ 0.034 | \$ - | \$ 1.590 | \$ 12.230 | \$ 109.570 |
| 15/08/2015 | 16 | \$ 97.340 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.462 | \$ 0.031 | \$ - | \$ 1.544 | \$ 0.016 | \$ 0.009 | \$ 0.054 | \$ - | \$ 1.654 | \$ 12.104 | \$ 109.444 |
| 15/08/2015 | 17 | \$ 93.560 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.532 | \$ 0.060 | \$ - | \$ 1.816 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.133 | \$ - | \$ 1.700 | \$ 12.591 | \$ 106.151 |
| 15/08/2015 | 18 | \$ 97.340 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.467 | \$ 0.037 | \$ - | \$ 1.879 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.063 | \$ - | \$ 1.527 | \$ 12.316 | \$ 109.656 |
| 15/08/2015 | 19 | \$ 97.340 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.465 | \$ 0.039 | \$ - | \$ 1.582 | \$ - | \$ 0.007 | \$ 0.049 | \$ - | \$ 1.416 | \$ 11.895 | \$ 109.235 |
| 15/08/2015 | 20 | \$ 97.340 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.475 | \$(0.009) | \$ - | \$ 1.603 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 1.485 | \$ 11.963 | \$ 109.303 |
| 15/08/2015 | 21 | \$ 97.340 | \$ 0.554 | \$ 0.78 | \$ 7.413 | \$ 0.039 | \$ - | \$ 1.301 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.035 | \$ - | \$ 1.623 | \$ 11.750 | \$ 109.090 |
| 15/08/2015 | 22 | \$ 93.560 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.496 | \$ 0.094 | \$ - | \$ 1.615 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.098 | \$ - | \$ 1.809 | \$ 12.459 | \$ 106.019 |
| 15/08/2015 | 23 | \$ 93.560 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.485 | \$ 0.035 | \$ - | \$ 1.633 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.072 | \$ - | \$ 1.960 | \$ 12.532 | \$ 106.092 |
| 16/08/2015 | 0 | \$ 93.560 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$ 0.050 | \$ - | \$ 1.602 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.124 | \$ - | \$ 2.071 | \$ 12.657 | \$ 106.217 |
| 16/08/2015 | 1 | \$ 93.560 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.470 | \$ 0.075 | \$ - | \$ 1.604 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.104 | \$ - | \$ 2.130 | \$ 12.731 | \$ 106.291 |
| 16/08/2015 | 2 | \$ 93.450 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.449 | \$ 0.044 | \$ - | \$ 1.677 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 2.186 | \$ 12.715 | \$ 106.165 |
| 16/08/2015 | 3 | \$ 90.830 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.455 | \$ 0.089 | \$ - | \$ 1.640 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.021 | \$ - | \$ 2.224 | \$ 12.776 | \$ 103.606 |
| 16/08/2015 | 4 | \$ 90.830 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$ 0.109 | \$ - | \$ 1.600 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.008 | \$ - | \$ 2.227 | \$ 12.754 | \$ 103.584 |
| 16/08/2015 | 5 | \$ 90.830 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.459 | \$ 0.049 | \$ - | \$ 1.730 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.031 | \$ - | \$ 2.219 | \$ 12.834 | \$ 103.664 |
| 16/08/2015 | 6 | \$ 90.830 | \$ 0.554 | \$ 0.78 | \$ 7.406 | \$ 0.075 | \$ - | \$ 1.621 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.023 | \$ - | \$ 2.232 | \$ 12.700 | \$ 103.530 |
| 16/08/2015 | 7 | \$ 115.780 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.502 | \$ 0.072 | \$ - | \$ 2.329 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.006 | \$ - | \$ 2.058 | \$ 13.317 | \$ 129.097 |
| 16/08/2015 | 8 | \$ 115.780 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$(0.085) | \$ - | \$ 2.460 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 1.921 | \$ 13.158 | \$ 128.938 |
| 16/08/2015 | 9 | \$ 115.780 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.471 | \$ 0.021 | \$ - | \$ 2.093 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.023 | \$ - | \$ 1.831 | \$ 12.785 | \$ 128.565 |
| 16/08/2015 | 10 | \$ 115.780 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.498 | \$ 0.050 | \$ - | \$ 2.089 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.023 | \$ - | \$ 1.767 | \$ 12.775 | \$ 128.555 |
| 16/08/2015 | 11 | \$ 115.780 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.491 | \$(0.017) | \$ - | \$ 2.316 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.022 | \$ - | \$ 1.743 | \$ 12.902 | \$ 128.682 |
| 16/08/2015 | 12 | \$ 115.780 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.484 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 2.161 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.021 | \$ - | \$ 1.731 | \$ 12.760 | \$ 128.540 |
| 16/08/2015 | 13 | \$ 97.340 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.462 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.825 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.037 | \$ - | \$ 1.728 | \$ 12.410 | \$ 109.750 |
| 16/08/2015 | 14 | \$ 115.780 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.461 | \$(0.121) | \$ - | \$ 2.299 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.004 | \$ - | \$ 1.731 | \$ 12.719 | \$ 128.499 |
| 16/08/2015 | 15 | \$ 115.780 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.501 | \$ 0.017 | \$ - | \$ 2.323 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.028 | \$ - | \$ 1.761 | \$ 12.978 | \$ 128.758 |
| 16/08/2015 | 16 | \$ 115.780 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.447 | \$(0.068) | \$ - | \$ 2.003 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.019 | \$ - | \$ 1.794 | \$ 12.539 | \$ 128.319 |
| 16/08/2015 | 17 | \$ 93.560 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.510 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 2.110 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.054 | \$ - | \$ 1.816 | \$ 12.865 | \$ 106.425 |
| 16/08/2015 | 18 | \$ 115.780 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$(0.098) | \$ - | \$ 2.292 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.020 | \$ - | \$ 1.586 | \$ 12.606 | \$ 128.386 |
| 16/08/2015 | 19 | \$ 115.780 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.483 | \$ 0.090 | \$ - | \$ 1.779 | \$ - | \$ 0.007 | \$ 0.024 | \$ - | \$ 1.436 | \$ 12.157 | \$ 127.937 |
| 16/08/2015 | 20 | \$ 97.340 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.474 | \$ 0.036 | \$ - | \$ 1.451 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.055 | \$ - | \$ 1.485 | \$ 11.845 | \$ 109.185 |
| 16/08/2015 | 21 | \$ 97.340 | \$ 0.554 | \$ 0.78 | \$ 7.407 | \$ 0.004 | \$ - | \$ 1.643 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.043 | \$ - | \$ 1.669 | \$ 12.106 | \$ 109.446 |
| 16/08/2015 | 22 | \$ 93.560 | \$ 0.564 | \$ 0.78 | \$ 7.550 | \$ 0.190 | \$ - | \$ 1.835 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.026 | \$ - | \$ 1.896 | \$ 12.849 | \$ 106.409 |
| 16/08/2015 | 23 | \$ 93.560 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.461 | \$ 0.068 | \$ - | \$ 1.800 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.174 | \$ - | \$ 2.050 | \$ 12.899 | \$ 106.459 |
| 17/08/2015 | 0 | \$ 93.680 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.465 | \$ 0.042 | \$ - | \$ 1.759 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.098 | \$ - | \$ 2.169 | \$ 12.881 | \$ 106.561 |
| 17/08/2015 | 1 | \$ 93.680 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.454 | \$(0.045) | \$ - | \$ 1.796 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.115 | \$ - | \$ 2.237 | \$ 12.904 | \$ 106.584 |
| 17/08/2015 | 2 | \$ 92.990 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.496 | \$ 0.039 | \$ - | \$ 1.779 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.070 | \$ - | \$ 2.269 | \$ 13.003 | \$ 105.993 |
| 17/08/2015 | 3 | \$ 93.680 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.456 | \$(0.047) | \$ - | \$ 1.937 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.098 | \$ - | \$ 2.274 | \$ 13.065 | \$ 106.745 |
| 17/08/2015 | 4 | \$ 92.990 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.493 | \$ 0.021 | \$ - | \$ 2.011 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.051 | \$ - | \$ 2.197 | \$ 13.123 | \$ 106.113 |
| 17/08/2015 | 5 | \$ 93.680 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.516 | \$ 0.061 | \$ - | \$ 2.202 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.100 | \$ - | \$ 2.047 | \$ 13.277 | \$ 106.957 |
| 17/08/2015 | 6 | \$ 93.680 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.455 | \$ 0.029 | \$ - | \$ 2.095 | \$ 0.036 | \$ 0.010 | \$ 0.172 | \$ - | \$ 1.876 | \$ 13.008 | \$ 106.688 |
| 17/08/2015 | 7 | \$ 113.690 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$(0.000) | \$ - | \$ 2.338 | \$ 0.155 | \$ 0.008 | \$ 0.557 | \$ - | \$ 1.613 | \$ 13.496 | \$ 127.186 |
| 17/08/2015 | 8 | \$ 113.690 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.510 | \$ 0.037 | \$ - | \$ 2.283 | \$ 0.191 | \$ 0.007 | \$ 0.356 | \$ - | \$ 1.372 | \$ 13.096 | \$ 126.786 |
| 17/08/2015 | 9 | \$ 113.690 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.493 | \$ 0.026 | \$ - | \$ 2.313 | \$ 0.234 | \$ 0.007 | \$ 0.328 | \$ - | \$ 1.272 | \$ 13.010 | \$ 126.700 |
| 17/08/2015 | 10 | \$ 113.690 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.470 | \$(0.032) | \$ - | \$ 2.177 | \$ 0.225 | \$ 0.006 | \$ 0.314 | \$ - | \$ 1.218 | \$ 12.715 | \$ 126.405 |
| 17/08/2015 | 11 | \$ 113.690 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.493 | \$(0.043) | \$ - | \$ 2.246 | \$ 0.230 | \$ 0.006 | \$ 0.305 | \$ - | \$ 1.195 | \$ 12.769 | \$ 126.459 |
| 17/08/2015 | 12 | \$ 113.690 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.468 | \$(0.018) | \$ - | \$ 1.945 | \$ 0.243 | \$ 0.006 | \$ 0.314 | \$ - | \$ 1.225 | \$ 12.518 | \$ 126.208 |
| 17/08/2015 | 13 | \$ 113.690 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.483 | \$(0.024) | \$ - | \$ 2.255 | \$ 0.230 | \$ 0.006 | \$ 0.306 | \$ - | \$ 1.187 | \$ 12.780 | \$ 126.470 |
| 17/08/2015 | 14 | \$ 113.690 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.467 | \$(0.039) | \$ - | \$ 2.309 | \$ 0.222 | \$ 0.006 | \$ 0.295 | \$ - | \$ 1.164 | \$ 12.759 | \$ 126.449 |
| 17/08/2015 | 15 | \$ 113.690 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.054 | \$ - | \$ 1.932 | \$ 0.223 | \$ 0.006 | \$ 0.305 | \$ - | \$ 1.180 | \$ 12.517 | \$ 126.207 |
| 17/08/2015 | 16 | \$ 113.690 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.470 | \$ 0.020 | \$ - | \$ 1.907 | \$ 0.187 | \$ 0.007 | \$ 0.324 | \$ - | \$ 1.266 | \$ 12.516 | \$ 126.206 |
| 17/08/2015 | 17 | \$ 113.690 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.514 | \$ 0.054 | \$ - | \$ 2.044 | \$ 0.075 | \$ 0.007 | \$ 0.358 | \$ - | \$ 1.412 | \$ 12.805 | \$ 126.495 |
| 17/08/2015 | 18 | \$ 170.460 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.500 | \$(0.117) | \$ - | \$ 3.651 | \$ 0.032 | \$ 0.007 | \$ 0.005 | \$ - | \$ 1.355 | \$ 13.772 | \$ 184.232 |
| 17/08/2015 | 19 | \$ 170.460 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.489 | \$(0.002) | \$ - | \$ 3.076 | \$ 0.032 | \$ 0.007 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.274 | \$ 13.227 | \$ 183.687 |
| 17/08/2015 | 20 | \$ 170.460 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.497 | \$ 0.163 | \$ - | \$ 2.794 | \$ 0.005 | \$ 0.007 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.350 | \$ 13.171 | \$ 183.631 |
| 17/08/2015 | 21 | \$ 113.690 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.434 | \$(0.017) | \$ - | \$ 1.577 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.380 | \$ - | \$ 1.504 | \$ 12.220 | \$ 125.910 |

Precios de la energía (\$/MWh)

| FECHA | HORA | CMO-POS | SIGET | UT | CUST | Monto Remanente | FLEMG | PTRANSIS | REACTIVOS | ACVOLTAJE | COMP_EFI | RFC | CCT | CSIS | PR_MRS |
|------------|------|------------|----------|---------|----------|-----------------|-------|----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 17/08/2015 | 22 | \$ 93.680 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.524 | \$ 0.081 | \$ - | \$ 1.765 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 1.001 | \$ - | \$ 1.681 | \$ 13.401 | \$ 107.081 |
| 17/08/2015 | 23 | \$ 93.680 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.536 | \$ 0.098 | \$ - | \$ 2.016 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.154 | \$ - | \$ 1.823 | \$ 12.977 | \$ 106.657 |
| 18/08/2015 | 0 | \$ 93.680 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ 0.049 | \$ - | \$ 1.861 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.137 | \$ - | \$ 1.942 | \$ 12.825 | \$ 106.505 |
| 18/08/2015 | 1 | \$ 93.680 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.507 | \$ 0.069 | \$ - | \$ 1.870 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.118 | \$ - | \$ 1.993 | \$ 12.905 | \$ 106.585 |
| 18/08/2015 | 2 | \$ 93.680 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.510 | \$ 0.029 | \$ - | \$ 1.968 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.107 | \$ - | \$ 2.025 | \$ 12.988 | \$ 106.668 |
| 18/08/2015 | 3 | \$ 93.680 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.470 | \$ 0.036 | \$ - | \$ 1.667 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.062 | \$ - | \$ 2.039 | \$ 12.622 | \$ 106.302 |
| 18/08/2015 | 4 | \$ 93.680 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.502 | \$ 0.051 | \$ - | \$ 1.929 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.111 | \$ - | \$ 1.995 | \$ 12.937 | \$ 106.617 |
| 18/08/2015 | 5 | \$ 93.680 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.462 | \$ 0.011 | \$ - | \$ 1.907 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.138 | \$ - | \$ 1.889 | \$ 12.752 | \$ 106.432 |
| 18/08/2015 | 6 | \$ 93.680 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.459 | \$ (0.002) | \$ - | \$ 1.937 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.125 | \$ - | \$ 1.771 | \$ 12.635 | \$ 106.315 |
| 18/08/2015 | 7 | \$ 113.690 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.462 | \$ (0.102) | \$ - | \$ 2.547 | \$ 0.088 | \$ 0.008 | \$ 0.703 | \$ - | \$ 1.559 | \$ 13.601 | \$ 127.291 |
| 18/08/2015 | 8 | \$ 170.460 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.533 | \$ 0.305 | \$ - | \$ 3.253 | \$ 0.206 | \$ 0.007 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 1.347 | \$ 14.030 | \$ 184.490 |
| 18/08/2015 | 9 | \$ 170.460 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.531 | \$ 0.299 | \$ - | \$ 3.264 | \$ 0.249 | \$ 0.007 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.252 | \$ 13.957 | \$ 184.417 |
| 18/08/2015 | 10 | \$ 170.460 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.537 | \$ 0.266 | \$ - | \$ 3.456 | \$ 0.244 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.209 | \$ 14.073 | \$ 184.533 |
| 18/08/2015 | 11 | \$ 170.460 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.521 | \$ 0.007 | \$ - | \$ 3.779 | \$ 0.241 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.191 | \$ 14.100 | \$ 184.560 |
| 18/08/2015 | 12 | \$ 170.460 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.500 | \$ (0.058) | \$ - | \$ 3.496 | \$ 0.253 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.214 | \$ 13.764 | \$ 184.224 |
| 18/08/2015 | 13 | \$ 170.460 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.479 | \$ (0.210) | \$ - | \$ 3.367 | \$ 0.245 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.189 | \$ 13.426 | \$ 183.886 |
| 18/08/2015 | 14 | \$ 170.460 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.499 | \$ (0.006) | \$ - | \$ 3.367 | \$ 0.238 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.169 | \$ 13.625 | \$ 184.085 |
| 18/08/2015 | 15 | \$ 170.460 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$ (0.093) | \$ - | \$ 3.274 | \$ 0.240 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.193 | \$ 13.457 | \$ 183.917 |
| 18/08/2015 | 16 | \$ 170.460 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.464 | \$ (0.117) | \$ - | \$ 2.877 | \$ 0.215 | \$ 0.007 | \$ 0.040 | \$ - | \$ 1.285 | \$ 13.105 | \$ 183.565 |
| 18/08/2015 | 17 | \$ 93.680 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.528 | \$ (0.016) | \$ - | \$ 1.863 | \$ 0.159 | \$ 0.007 | \$ 1.567 | \$ - | \$ 1.431 | \$ 13.879 | \$ 107.559 |
| 18/08/2015 | 18 | \$ 113.690 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.499 | \$ 0.001 | \$ - | \$ 2.799 | \$ 0.063 | \$ 0.007 | \$ 0.326 | \$ - | \$ 1.350 | \$ 13.383 | \$ 127.073 |
| 18/08/2015 | 19 | \$ 113.690 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.493 | \$ 0.002 | \$ - | \$ 2.313 | \$ 0.032 | \$ 0.007 | \$ 0.313 | \$ - | \$ 1.259 | \$ 12.756 | \$ 126.446 |
| 18/08/2015 | 20 | \$ 113.690 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.482 | \$ 0.020 | \$ - | \$ 1.929 | \$ 0.000 | \$ 0.007 | \$ 0.338 | \$ - | \$ 1.322 | \$ 12.436 | \$ 126.126 |
| 18/08/2015 | 21 | \$ 113.690 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.436 | \$ (0.030) | \$ - | \$ 1.729 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.421 | \$ - | \$ 1.466 | \$ 12.365 | \$ 126.055 |
| 18/08/2015 | 22 | \$ 93.680 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ (0.029) | \$ - | \$ 2.036 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.146 | \$ - | \$ 1.648 | \$ 12.634 | \$ 106.314 |
| 18/08/2015 | 23 | \$ 93.680 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.522 | \$ 0.056 | \$ - | \$ 2.002 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.176 | \$ - | \$ 1.798 | \$ 12.902 | \$ 106.582 |
| 19/08/2015 | 0 | \$ 93.680 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.459 | \$ 0.045 | \$ - | \$ 1.627 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.127 | \$ - | \$ 1.901 | \$ 12.503 | \$ 106.183 |
| 19/08/2015 | 1 | \$ 93.680 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.496 | \$ 0.055 | \$ - | \$ 1.710 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.142 | \$ - | \$ 1.972 | \$ 12.723 | \$ 106.403 |
| 19/08/2015 | 2 | \$ 93.680 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.459 | \$ 0.063 | \$ - | \$ 1.442 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.198 | \$ - | \$ 1.997 | \$ 12.504 | \$ 106.184 |
| 19/08/2015 | 3 | \$ 93.680 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.466 | \$ 0.041 | \$ - | \$ 1.727 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.240 | \$ - | \$ 2.024 | \$ 12.845 | \$ 106.525 |
| 19/08/2015 | 4 | \$ 93.680 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.040 | \$ - | \$ 1.796 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.131 | \$ - | \$ 1.981 | \$ 12.770 | \$ 106.450 |
| 19/08/2015 | 5 | \$ 93.680 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.501 | \$ 0.067 | \$ - | \$ 1.866 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.157 | \$ - | \$ 1.871 | \$ 12.810 | \$ 106.490 |
| 19/08/2015 | 6 | \$ 93.680 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.513 | \$ 0.079 | \$ - | \$ 1.989 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.155 | \$ - | \$ 1.757 | \$ 12.841 | \$ 106.521 |
| 19/08/2015 | 7 | \$ 113.690 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ (0.030) | \$ - | \$ 2.287 | \$ 0.118 | \$ 0.008 | \$ 0.705 | \$ - | \$ 1.539 | \$ 13.453 | \$ 127.143 |
| 19/08/2015 | 8 | \$ 113.690 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.496 | \$ (0.021) | \$ - | \$ 2.247 | \$ 0.170 | \$ 0.007 | \$ 0.348 | \$ - | \$ 1.323 | \$ 12.908 | \$ 126.598 |
| 19/08/2015 | 9 | \$ 170.460 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.474 | \$ (0.141) | \$ - | \$ 3.113 | \$ 0.191 | \$ 0.006 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.236 | \$ 13.230 | \$ 183.690 |
| 19/08/2015 | 10 | \$ 170.460 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.497 | \$ (0.121) | \$ - | \$ 3.559 | \$ 0.208 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.194 | \$ 13.695 | \$ 184.155 |
| 19/08/2015 | 11 | \$ 170.460 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.502 | \$ (0.113) | \$ - | \$ 3.543 | \$ 0.224 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.172 | \$ 13.687 | \$ 184.147 |
| 19/08/2015 | 12 | \$ 170.460 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.470 | \$ (0.341) | \$ - | \$ 3.475 | \$ 0.238 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.211 | \$ 13.409 | \$ 183.869 |
| 19/08/2015 | 13 | \$ 170.460 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.494 | \$ (0.195) | \$ - | \$ 3.635 | \$ 0.232 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.187 | \$ 13.711 | \$ 184.171 |
| 19/08/2015 | 14 | \$ 170.460 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.502 | \$ (0.122) | \$ - | \$ 3.666 | \$ 0.219 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.162 | \$ 13.785 | \$ 184.245 |
| 19/08/2015 | 15 | \$ 170.460 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.469 | \$ (0.267) | \$ - | \$ 3.254 | \$ 0.182 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.192 | \$ 13.187 | \$ 183.647 |
| 19/08/2015 | 16 | \$ 170.460 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.444 | \$ (0.218) | \$ - | \$ 2.552 | \$ 0.177 | \$ 0.007 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.280 | \$ 12.591 | \$ 183.051 |
| 19/08/2015 | 17 | \$ 108.930 | \$ 0.564 | \$ 0.78 | \$ 7.538 | \$ 0.106 | \$ - | \$ 1.743 | \$ 0.152 | \$ 0.007 | \$ 0.900 | \$ - | \$ 1.421 | \$ 13.209 | \$ 122.139 |
| 19/08/2015 | 18 | \$ 170.460 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.449 | \$ (0.533) | \$ - | \$ 3.471 | \$ 0.060 | \$ 0.007 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.353 | \$ 13.158 | \$ 183.618 |
| 19/08/2015 | 19 | \$ 170.460 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.474 | \$ (0.073) | \$ - | \$ 2.898 | \$ 0.035 | \$ 0.007 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.273 | \$ 12.964 | \$ 183.424 |
| 19/08/2015 | 20 | \$ 170.460 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.472 | \$ (0.118) | \$ - | \$ 3.008 | \$ 0.011 | \$ 0.007 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.337 | \$ 13.070 | \$ 183.530 |
| 19/08/2015 | 21 | \$ 170.460 | \$ 0.555 | \$ 0.78 | \$ 7.423 | \$ (0.430) | \$ - | \$ 2.464 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.046 | \$ - | \$ 1.460 | \$ 12.303 | \$ 182.763 |
| 19/08/2015 | 22 | \$ 93.680 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.532 | \$ 0.028 | \$ - | \$ 1.925 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.288 | \$ - | \$ 1.664 | \$ 12.786 | \$ 106.466 |
| 19/08/2015 | 23 | \$ 93.680 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.491 | \$ 0.040 | \$ - | \$ 1.938 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.192 | \$ - | \$ 1.817 | \$ 12.824 | \$ 106.504 |
| 20/08/2015 | 0 | \$ 93.680 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.510 | \$ 0.063 | \$ - | \$ 1.947 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.167 | \$ - | \$ 1.911 | \$ 12.947 | \$ 106.627 |
| 20/08/2015 | 1 | \$ 93.680 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.018 | \$ - | \$ 1.859 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.097 | \$ - | \$ 1.966 | \$ 12.764 | \$ 106.444 |
| 20/08/2015 | 2 | \$ 93.680 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.499 | \$ 0.048 | \$ - | \$ 1.990 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.095 | \$ - | \$ 2.015 | \$ 12.995 | \$ 106.675 |
| 20/08/2015 | 3 | \$ 93.680 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.482 | \$ 0.065 | \$ - | \$ 1.694 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.115 | \$ - | \$ 2.032 | \$ 12.736 | \$ 106.416 |
| 20/08/2015 | 4 | \$ 93.680 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.490 | \$ 0.051 | \$ - | \$ 1.885 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.100 | \$ - | \$ 1.989 | \$ 12.864 | \$ 106.544 |
| 20/08/2015 | 5 | \$ 93.680 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.485 | \$ 0.059 | \$ - | \$ 1.758 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.100 | \$ - | \$ 1.881 | \$ 12.630 | \$ 106.310 |
| 20/08/2015 | 6 | \$ 93.680 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.483 | \$ (0.032) | \$ - | \$ 2.095 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.115 | \$ - | \$ 1.783 | \$ 12.790 | \$ 106.470 |
| 20/08/2015 | 7 | \$ 108.930 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.459 | \$ (0.061) | \$ - | \$ 2.375 | \$ 0.055 | \$ 0.008 | \$ 0.996 | \$ - | \$ 1.544 | \$ 13.710 | \$ 122.640 |

Precios de la energía (\$/MWh)

| FECHA | HORA | CMO-POS | SIGET | UT | CUST | Monto Remanente | FLEMG | PTRANSIS | REACTIVOS | ACVOLTAJE | COMP_EFI | RFC | CCT | CSIS | PR_MRS |
|------------|------|------------|----------|---------|----------|-----------------|-------|----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 20/08/2015 | 8 | \$ 113.690 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.515 | \$ 0.005 | \$ - | \$ 2.507 | \$ 0.191 | \$ 0.007 | \$ 0.330 | \$ - | \$ 1.329 | \$ 13.223 | \$ 126.913 |
| 20/08/2015 | 9 | \$ 170.460 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.501 | \$ (0.039) | \$ - | \$ 3.508 | \$ 0.211 | \$ 0.006 | \$ 0.005 | \$ - | \$ 1.242 | \$ 13.773 | \$ 184.233 |
| 20/08/2015 | 10 | \$ 170.460 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.509 | \$ (0.133) | \$ - | \$ 3.873 | \$ 0.219 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.206 | \$ 14.033 | \$ 184.493 |
| 20/08/2015 | 11 | \$ 170.460 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.468 | \$ (0.254) | \$ - | \$ 3.233 | \$ 0.230 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.181 | \$ 13.214 | \$ 183.674 |
| 20/08/2015 | 12 | \$ 170.460 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.499 | \$ (0.075) | \$ - | \$ 3.401 | \$ 0.242 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.214 | \$ 13.639 | \$ 184.099 |
| 20/08/2015 | 13 | \$ 170.460 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.467 | \$ (0.139) | \$ - | \$ 3.016 | \$ 0.234 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.185 | \$ 13.119 | \$ 183.579 |
| 20/08/2015 | 14 | \$ 170.460 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.474 | \$ (0.017) | \$ - | \$ 2.971 | \$ 0.220 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.163 | \$ 13.167 | \$ 183.627 |
| 20/08/2015 | 15 | \$ 170.460 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.515 | \$ 0.132 | \$ - | \$ 3.501 | \$ 0.223 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.194 | \$ 13.925 | \$ 184.385 |
| 20/08/2015 | 16 | \$ 170.460 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.478 | \$ (0.124) | \$ - | \$ 3.253 | \$ 0.174 | \$ 0.007 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.284 | \$ 13.424 | \$ 183.884 |
| 20/08/2015 | 17 | \$ 113.690 | \$ 0.570 | \$ 0.78 | \$ 7.619 | \$ 0.364 | \$ - | \$ 1.983 | \$ 0.116 | \$ 0.007 | \$ 0.524 | \$ - | \$ 1.408 | \$ 13.368 | \$ 127.058 |
| 20/08/2015 | 18 | \$ 170.460 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.497 | \$ (0.305) | \$ - | \$ 4.016 | \$ 0.036 | \$ 0.007 | \$ 0.039 | \$ - | \$ 1.338 | \$ 13.966 | \$ 184.426 |
| 20/08/2015 | 19 | \$ 170.460 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.496 | \$ (0.008) | \$ - | \$ 3.293 | \$ 0.017 | \$ 0.007 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.263 | \$ 13.421 | \$ 183.881 |
| 20/08/2015 | 20 | \$ 170.460 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.469 | \$ (0.108) | \$ - | \$ 2.925 | \$ - | \$ 0.007 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.339 | \$ 12.984 | \$ 183.444 |
| 20/08/2015 | 21 | \$ 170.460 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.479 | \$ (0.129) | \$ - | \$ 3.042 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.036 | \$ - | \$ 1.570 | \$ 13.342 | \$ 183.802 |
| 20/08/2015 | 22 | \$ 93.680 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.502 | \$ 0.071 | \$ - | \$ 1.881 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.182 | \$ - | \$ 1.782 | \$ 12.765 | \$ 106.445 |
| 20/08/2015 | 23 | \$ 93.680 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.511 | \$ 0.042 | \$ - | \$ 2.083 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.050 | \$ - | \$ 1.909 | \$ 12.944 | \$ 106.624 |
| 21/08/2015 | 0 | \$ 89.200 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.534 | \$ 0.129 | \$ - | \$ 2.244 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.130 | \$ - | \$ 2.027 | \$ 13.414 | \$ 102.614 |
| 21/08/2015 | 1 | \$ 84.150 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.514 | \$ 0.115 | \$ - | \$ 1.863 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 2.066 | \$ 12.922 | \$ 97.072 |
| 21/08/2015 | 2 | \$ 84.150 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.490 | \$ 0.106 | \$ - | \$ 1.895 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.053 | \$ - | \$ 2.075 | \$ 12.967 | \$ 97.117 |
| 21/08/2015 | 3 | \$ 84.150 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.504 | \$ 0.151 | \$ - | \$ 1.818 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.029 | \$ - | \$ 2.078 | \$ 12.929 | \$ 97.079 |
| 21/08/2015 | 4 | \$ 92.990 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.128 | \$ - | \$ 1.830 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.158 | \$ - | \$ 2.034 | \$ 12.978 | \$ 105.968 |
| 21/08/2015 | 5 | \$ 93.680 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.113 | \$ - | \$ 2.008 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.100 | \$ - | \$ 1.907 | \$ 12.956 | \$ 106.636 |
| 21/08/2015 | 6 | \$ 93.680 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.537 | \$ 0.112 | \$ - | \$ 2.127 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.081 | \$ - | \$ 1.801 | \$ 13.010 | \$ 106.690 |
| 21/08/2015 | 7 | \$ 108.930 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.472 | \$ 0.026 | \$ - | \$ 2.155 | \$ 0.086 | \$ 0.008 | \$ 1.108 | \$ - | \$ 1.573 | \$ 13.765 | \$ 122.695 |
| 21/08/2015 | 8 | \$ 170.460 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.505 | \$ (0.271) | \$ - | \$ 3.785 | \$ 0.154 | \$ 0.007 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.362 | \$ 13.897 | \$ 184.357 |
| 21/08/2015 | 9 | \$ 170.460 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.493 | \$ (0.069) | \$ - | \$ 3.442 | \$ 0.173 | \$ 0.007 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.285 | \$ 13.684 | \$ 184.144 |
| 21/08/2015 | 10 | \$ 170.460 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.507 | \$ 0.007 | \$ - | \$ 3.506 | \$ 0.212 | \$ 0.006 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.233 | \$ 13.826 | \$ 184.286 |
| 21/08/2015 | 11 | \$ 170.460 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.520 | \$ 0.147 | \$ - | \$ 3.424 | \$ 0.228 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.217 | \$ 13.896 | \$ 184.356 |
| 21/08/2015 | 12 | \$ 170.460 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.494 | \$ 0.042 | \$ - | \$ 3.138 | \$ 0.261 | \$ 0.006 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.239 | \$ 13.533 | \$ 183.993 |
| 21/08/2015 | 13 | \$ 170.460 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.472 | \$ (0.078) | \$ - | \$ 3.137 | \$ 0.254 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.212 | \$ 13.354 | \$ 183.814 |
| 21/08/2015 | 14 | \$ 170.460 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.492 | \$ (0.175) | \$ - | \$ 3.727 | \$ 0.245 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.177 | \$ 13.824 | \$ 184.284 |
| 21/08/2015 | 15 | \$ 170.460 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.499 | \$ 0.020 | \$ - | \$ 3.517 | \$ 0.240 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.210 | \$ 13.845 | \$ 184.305 |
| 21/08/2015 | 16 | \$ 170.460 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.000 | \$ - | \$ 2.906 | \$ 0.202 | \$ 0.007 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 1.305 | \$ 13.271 | \$ 183.731 |
| 21/08/2015 | 17 | \$ 108.930 | \$ 0.567 | \$ 0.78 | \$ 7.587 | \$ 0.088 | \$ - | \$ 1.983 | \$ 0.162 | \$ 0.007 | \$ 0.719 | \$ - | \$ 1.436 | \$ 13.329 | \$ 122.259 |
| 21/08/2015 | 18 | \$ 113.690 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.491 | \$ (0.043) | \$ - | \$ 2.466 | \$ 0.084 | \$ 0.007 | \$ 0.506 | \$ - | \$ 1.364 | \$ 13.213 | \$ 126.903 |
| 21/08/2015 | 19 | \$ 113.690 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.475 | \$ 0.026 | \$ - | \$ 2.028 | \$ 0.081 | \$ 0.007 | \$ 0.322 | \$ - | \$ 1.282 | \$ 12.558 | \$ 126.248 |
| 21/08/2015 | 20 | \$ 113.690 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.480 | \$ 0.050 | \$ - | \$ 1.800 | \$ 0.036 | \$ 0.007 | \$ 0.336 | \$ - | \$ 1.327 | \$ 12.373 | \$ 126.063 |
| 21/08/2015 | 21 | \$ 113.690 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.450 | \$ (0.024) | \$ - | \$ 1.845 | \$ 0.036 | \$ 0.008 | \$ 0.470 | \$ - | \$ 1.445 | \$ 12.564 | \$ 126.254 |
| 21/08/2015 | 22 | \$ 93.680 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.473 | \$ 0.106 | \$ - | \$ 1.727 | \$ 0.041 | \$ 0.008 | \$ 0.143 | \$ - | \$ 1.624 | \$ 12.458 | \$ 106.138 |
| 21/08/2015 | 23 | \$ 93.680 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.515 | \$ 0.169 | \$ - | \$ 1.897 | \$ 0.031 | \$ 0.009 | \$ 0.141 | \$ - | \$ 1.765 | \$ 12.867 | \$ 106.547 |
| 22/08/2015 | 0 | \$ 93.680 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.487 | \$ 0.091 | \$ - | \$ 1.750 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.158 | \$ - | \$ 1.883 | \$ 12.717 | \$ 106.397 |
| 22/08/2015 | 1 | \$ 93.680 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.483 | \$ 0.075 | \$ - | \$ 1.625 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.127 | \$ - | \$ 1.934 | \$ 12.592 | \$ 106.272 |
| 22/08/2015 | 2 | \$ 93.680 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.466 | \$ 0.017 | \$ - | \$ 1.730 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.100 | \$ - | \$ 1.964 | \$ 12.624 | \$ 106.304 |
| 22/08/2015 | 3 | \$ 93.680 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.451 | \$ 0.025 | \$ - | \$ 1.688 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.060 | \$ - | \$ 1.997 | \$ 12.566 | \$ 106.246 |
| 22/08/2015 | 4 | \$ 93.680 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.508 | \$ 0.079 | \$ - | \$ 1.715 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.069 | \$ - | \$ 1.971 | \$ 12.691 | \$ 106.371 |
| 22/08/2015 | 5 | \$ 93.680 | \$ 0.555 | \$ 0.78 | \$ 7.424 | \$ 0.039 | \$ - | \$ 1.574 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.217 | \$ - | \$ 1.936 | \$ 12.532 | \$ 106.212 |
| 22/08/2015 | 6 | \$ 93.680 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.499 | \$ 0.028 | \$ - | \$ 1.872 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.134 | \$ - | \$ 1.892 | \$ 12.774 | \$ 106.454 |
| 22/08/2015 | 7 | \$ 93.680 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.469 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 1.482 | \$ 0.024 | \$ 0.009 | \$ 1.033 | \$ - | \$ 1.680 | \$ 13.070 | \$ 106.750 |
| 22/08/2015 | 8 | \$ 113.690 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.455 | \$ (0.079) | \$ - | \$ 2.071 | \$ 0.039 | \$ 0.008 | \$ 0.290 | \$ - | \$ 1.500 | \$ 12.618 | \$ 126.308 |
| 22/08/2015 | 9 | \$ 104.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.031 | \$ - | \$ 1.736 | \$ 0.050 | \$ 0.007 | \$ 0.518 | \$ - | \$ 1.410 | \$ 12.570 | \$ 117.220 |
| 22/08/2015 | 10 | \$ 104.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.480 | \$ (0.029) | \$ - | \$ 1.832 | \$ 0.084 | \$ 0.007 | \$ 0.492 | \$ - | \$ 1.386 | \$ 12.589 | \$ 117.239 |
| 22/08/2015 | 11 | \$ 104.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 1.915 | \$ 0.090 | \$ 0.007 | \$ 0.491 | \$ - | \$ 1.381 | \$ 12.733 | \$ 117.383 |
| 22/08/2015 | 12 | \$ 104.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ (0.014) | \$ - | \$ 1.712 | \$ 0.095 | \$ 0.008 | \$ 0.536 | \$ - | \$ 1.450 | \$ 12.599 | \$ 117.249 |
| 22/08/2015 | 13 | \$ 104.650 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$ (0.040) | \$ - | \$ 1.747 | \$ 0.096 | \$ 0.008 | \$ 0.542 | \$ - | \$ 1.474 | \$ 12.625 | \$ 117.275 |
| 22/08/2015 | 14 | \$ 104.650 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.467 | \$ 0.003 | \$ - | \$ 1.658 | \$ 0.052 | \$ 0.008 | \$ 0.530 | \$ - | \$ 1.489 | \$ 12.543 | \$ 117.193 |
| 22/08/2015 | 15 | \$ 104.650 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.468 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 1.840 | \$ 0.054 | \$ 0.008 | \$ 0.563 | \$ - | \$ 1.534 | \$ 12.829 | \$ 117.479 |
| 22/08/2015 | 16 | \$ 104.650 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.482 | \$ 0.076 | \$ - | \$ 1.611 | \$ 0.057 | \$ 0.008 | \$ 0.608 | \$ - | \$ 1.592 | \$ 12.771 | \$ 117.421 |
| 22/08/2015 | 17 | \$ 93.680 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.503 | \$ (0.011) | \$ - | \$ 1.713 | \$ 0.063 | \$ 0.008 | \$ 0.873 | \$ - | \$ 1.631 | \$ 13.119 | \$ 106.799 |

Precios de la energía (\$/MWh)

| FECHA | HORA | CMO-POS | SIGET | UT | CUST | Monto Remanente | FLEMG | PTRANSMIS | REACTIVOS | ACVOLTAJE | COMP_EFI | RFC | CCT | CSIS | PR_MRS |
|------------|------|------------|----------|---------|----------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 22/08/2015 | 18 | \$ 104.650 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.443 | \$(0.018) | \$ - | \$ 1.665 | \$ 0.005 | \$ 0.008 | \$ 0.526 | \$ - | \$ 1.459 | \$ 12.421 | \$ 117.071 |
| 22/08/2015 | 19 | \$ 104.650 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.465 | \$ 0.009 | \$ - | \$ 1.679 | \$ - | \$ 0.007 | \$ 0.488 | \$ - | \$ 1.376 | \$ 12.360 | \$ 117.010 |
| 22/08/2015 | 20 | \$ 104.650 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$ 0.001 | \$ - | \$ 1.724 | \$ - | \$ 0.007 | \$ 0.510 | \$ - | \$ 1.440 | \$ 12.481 | \$ 117.131 |
| 22/08/2015 | 21 | \$ 104.650 | \$ 0.555 | \$ 0.78 | \$ 7.424 | \$(0.043) | \$ - | \$ 1.582 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.594 | \$ - | \$ 1.573 | \$ 12.471 | \$ 117.121 |
| 22/08/2015 | 22 | \$ 93.680 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.505 | \$ 0.053 | \$ - | \$ 1.675 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.180 | \$ - | \$ 1.729 | \$ 12.489 | \$ 106.169 |
| 22/08/2015 | 23 | \$ 93.680 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.508 | \$ 0.077 | \$ - | \$ 1.727 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.129 | \$ - | \$ 1.881 | \$ 12.670 | \$ 106.350 |
| 23/08/2015 | 0 | \$ 92.990 | \$ 0.555 | \$ 0.78 | \$ 7.420 | \$(0.014) | \$ - | \$ 1.688 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.126 | \$ - | \$ 1.984 | \$ 12.546 | \$ 105.536 |
| 23/08/2015 | 1 | \$ 92.990 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.502 | \$ 0.028 | \$ - | \$ 1.642 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.024 | \$ - | \$ 2.051 | \$ 12.596 | \$ 105.586 |
| 23/08/2015 | 2 | \$ 92.690 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.493 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.725 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.052 | \$ - | \$ 2.094 | \$ 12.728 | \$ 105.418 |
| 23/08/2015 | 3 | \$ 89.200 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.502 | \$ 0.021 | \$ - | \$ 1.732 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.039 | \$ - | \$ 2.146 | \$ 12.790 | \$ 101.990 |
| 23/08/2015 | 4 | \$ 89.200 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.500 | \$ 0.052 | \$ - | \$ 1.780 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.035 | \$ - | \$ 2.134 | \$ 12.851 | \$ 102.051 |
| 23/08/2015 | 5 | \$ 84.150 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.483 | \$(0.014) | \$ - | \$ 1.800 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.044 | \$ - | \$ 2.124 | \$ 12.785 | \$ 96.935 |
| 23/08/2015 | 6 | \$ 89.200 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$ 0.052 | \$ - | \$ 1.704 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.107 | \$ - | \$ 2.138 | \$ 12.835 | \$ 102.035 |
| 23/08/2015 | 7 | \$ 93.680 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.452 | \$(0.031) | \$ - | \$ 1.612 | \$ 0.040 | \$ 0.010 | \$ 0.227 | \$ - | \$ 1.970 | \$ 12.616 | \$ 106.296 |
| 23/08/2015 | 8 | \$ 93.680 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.475 | \$ 0.002 | \$ - | \$ 1.825 | \$ 0.074 | \$ 0.010 | \$ 0.117 | \$ - | \$ 1.862 | \$ 12.702 | \$ 106.382 |
| 23/08/2015 | 9 | \$ 93.680 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.518 | \$ 0.025 | \$ - | \$ 2.112 | \$ 0.111 | \$ 0.009 | \$ 0.117 | \$ - | \$ 1.771 | \$ 13.003 | \$ 106.683 |
| 23/08/2015 | 10 | \$ 93.680 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.509 | \$(0.001) | \$ - | \$ 1.900 | \$ 0.123 | \$ 0.009 | \$ 0.258 | \$ - | \$ 1.708 | \$ 12.845 | \$ 106.525 |
| 23/08/2015 | 11 | \$ 93.680 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.479 | \$(0.042) | \$ - | \$ 1.753 | \$ 0.118 | \$ 0.009 | \$ 0.202 | \$ - | \$ 1.680 | \$ 12.536 | \$ 106.216 |
| 23/08/2015 | 12 | \$ 93.680 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.579 | \$ 0.122 | \$ 0.009 | \$ 0.192 | \$ - | \$ 1.673 | \$ 12.400 | \$ 106.080 |
| 23/08/2015 | 13 | \$ 93.680 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.489 | \$ 0.029 | \$ - | \$ 1.903 | \$ 0.117 | \$ 0.009 | \$ 0.165 | \$ - | \$ 1.661 | \$ 12.711 | \$ 106.391 |
| 23/08/2015 | 14 | \$ 93.680 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.489 | \$ 0.033 | \$ - | \$ 1.677 | \$ 0.055 | \$ 0.009 | \$ 0.177 | \$ - | \$ 1.656 | \$ 12.433 | \$ 106.113 |
| 23/08/2015 | 15 | \$ 93.680 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.482 | \$ 0.028 | \$ - | \$ 1.686 | \$ 0.036 | \$ 0.009 | \$ 0.187 | \$ - | \$ 1.676 | \$ 12.441 | \$ 106.121 |
| 23/08/2015 | 16 | \$ 93.680 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.448 | \$ 0.037 | \$ - | \$ 1.646 | \$ 0.025 | \$ 0.009 | \$ 0.101 | \$ - | \$ 1.712 | \$ 12.312 | \$ 105.992 |
| 23/08/2015 | 17 | \$ 92.690 | \$ 0.565 | \$ 0.78 | \$ 7.555 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 1.818 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.208 | \$ - | \$ 1.727 | \$ 12.686 | \$ 105.376 |
| 23/08/2015 | 18 | \$ 93.680 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.447 | \$ 0.008 | \$ - | \$ 1.574 | \$ 0.009 | \$ 0.008 | \$ 0.180 | \$ - | \$ 1.500 | \$ 12.059 | \$ 105.739 |
| 23/08/2015 | 19 | \$ 93.680 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.465 | \$ 0.051 | \$ - | \$ 1.630 | \$ 0.036 | \$ 0.007 | \$ 0.183 | \$ - | \$ 1.377 | \$ 12.084 | \$ 105.764 |
| 23/08/2015 | 20 | \$ 93.680 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.495 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 1.597 | \$ 0.038 | \$ 0.007 | \$ 0.176 | \$ - | \$ 1.424 | \$ 12.104 | \$ 105.784 |
| 23/08/2015 | 21 | \$ 93.680 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.432 | \$ 0.021 | \$ - | \$ 1.554 | \$ 0.034 | \$ 0.008 | \$ 0.200 | \$ - | \$ 1.571 | \$ 12.152 | \$ 105.832 |
| 23/08/2015 | 22 | \$ 93.680 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.520 | \$ 0.095 | \$ - | \$ 1.836 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.096 | \$ - | \$ 1.781 | \$ 12.677 | \$ 106.357 |
| 23/08/2015 | 23 | \$ 92.690 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.506 | \$ 0.055 | \$ - | \$ 1.921 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.091 | \$ - | \$ 1.946 | \$ 12.868 | \$ 105.558 |
| 24/08/2015 | 0 | \$ 82.100 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$ 0.076 | \$ - | \$ 1.855 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 2.059 | \$ 12.855 | \$ 94.955 |
| 24/08/2015 | 1 | \$ 82.100 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.493 | \$ 0.079 | \$ - | \$ 1.808 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.010 | \$ - | \$ 2.122 | \$ 12.860 | \$ 94.960 |
| 24/08/2015 | 2 | \$ 82.100 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.059 | \$ - | \$ 1.677 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.041 | \$ - | \$ 2.173 | \$ 12.775 | \$ 94.875 |
| 24/08/2015 | 3 | \$ 82.100 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.498 | \$ 0.093 | \$ - | \$ 1.793 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.038 | \$ - | \$ 2.191 | \$ 12.963 | \$ 95.063 |
| 24/08/2015 | 4 | \$ 84.980 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.506 | \$ 0.012 | \$ - | \$ 2.033 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.077 | \$ - | \$ 2.140 | \$ 13.118 | \$ 98.098 |
| 24/08/2015 | 5 | \$ 90.230 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.512 | \$ 0.034 | \$ - | \$ 2.184 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.117 | \$ - | \$ 2.003 | \$ 13.200 | \$ 103.430 |
| 24/08/2015 | 6 | \$ 93.920 | \$ 0.565 | \$ 0.78 | \$ 7.561 | \$ 0.122 | \$ - | \$ 2.097 | \$ 0.028 | \$ 0.010 | \$ 0.112 | \$ - | \$ 1.846 | \$ 13.119 | \$ 107.039 |
| 24/08/2015 | 7 | \$ 99.270 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.455 | \$(0.018) | \$ - | \$ 1.965 | \$ 0.080 | \$ 0.008 | \$ 0.631 | \$ - | \$ 1.591 | \$ 13.048 | \$ 112.318 |
| 24/08/2015 | 8 | \$ 162.950 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.501 | \$(0.077) | \$ - | \$ 3.456 | \$ 0.206 | \$ 0.007 | \$ 0.010 | \$ - | \$ 1.360 | \$ 13.800 | \$ 176.750 |
| 24/08/2015 | 9 | \$ 162.950 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ 0.002 | \$ - | \$ 3.124 | \$ 0.221 | \$ 0.007 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.267 | \$ 13.460 | \$ 176.410 |
| 24/08/2015 | 10 | \$ 162.950 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.485 | \$(0.003) | \$ - | \$ 3.071 | \$ 0.246 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.213 | \$ 13.370 | \$ 176.320 |
| 24/08/2015 | 11 | \$ 162.950 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.489 | \$(0.160) | \$ - | \$ 3.384 | \$ 0.267 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.191 | \$ 13.528 | \$ 176.478 |
| 24/08/2015 | 12 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.475 | \$(0.052) | \$ - | \$ 2.809 | \$ 0.279 | \$ 0.006 | \$ 0.037 | \$ - | \$ 1.242 | \$ 13.133 | \$ 176.083 |
| 24/08/2015 | 13 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$(0.242) | \$ - | \$ 3.431 | \$ 0.262 | \$ 0.006 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.185 | \$ 13.473 | \$ 176.423 |
| 24/08/2015 | 14 | \$ 162.950 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.484 | \$(0.063) | \$ - | \$ 3.215 | \$ 0.262 | \$ 0.006 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.154 | \$ 13.409 | \$ 176.359 |
| 24/08/2015 | 15 | \$ 162.950 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.491 | \$(0.061) | \$ - | \$ 3.200 | \$ 0.256 | \$ 0.006 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.173 | \$ 13.415 | \$ 176.365 |
| 24/08/2015 | 16 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.472 | \$(0.035) | \$ - | \$ 2.671 | \$ 0.240 | \$ 0.007 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.262 | \$ 12.967 | \$ 175.917 |
| 24/08/2015 | 17 | \$ 162.950 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.529 | \$ 0.278 | \$ - | \$ 3.155 | \$ 0.162 | \$ 0.007 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.404 | \$ 13.891 | \$ 176.841 |
| 24/08/2015 | 18 | \$ 162.950 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$(0.415) | \$ - | \$ 3.535 | \$ 0.107 | \$ 0.007 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.328 | \$ 13.375 | \$ 176.325 |
| 24/08/2015 | 19 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$(0.003) | \$ - | \$ 2.770 | \$ 0.094 | \$ 0.007 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.255 | \$ 12.956 | \$ 175.906 |
| 24/08/2015 | 20 | \$ 162.950 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.458 | \$(0.167) | \$ - | \$ 2.703 | \$ 0.052 | \$ 0.007 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.316 | \$ 12.720 | \$ 175.670 |
| 24/08/2015 | 21 | \$ 162.950 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.464 | \$(0.212) | \$ - | \$ 2.932 | \$ 0.036 | \$ 0.007 | \$ 0.036 | \$ - | \$ 1.440 | \$ 13.039 | \$ 175.989 |
| 24/08/2015 | 22 | \$ 93.920 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.526 | \$ 0.069 | \$ - | \$ 1.983 | \$ 0.001 | \$ 0.009 | \$ 0.094 | \$ - | \$ 1.639 | \$ 12.660 | \$ 106.580 |
| 24/08/2015 | 23 | \$ 93.920 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.504 | \$ 0.066 | \$ - | \$ 2.059 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.045 | \$ - | \$ 1.801 | \$ 12.824 | \$ 106.744 |
| 25/08/2015 | 0 | \$ 93.920 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.460 | \$ 0.010 | \$ - | \$ 1.894 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.060 | \$ - | \$ 1.906 | \$ 12.676 | \$ 106.596 |
| 25/08/2015 | 1 | \$ 93.920 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.504 | \$ 0.098 | \$ - | \$ 1.854 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.045 | \$ - | \$ 1.944 | \$ 12.793 | \$ 106.713 |
| 25/08/2015 | 2 | \$ 93.920 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$ 0.045 | \$ - | \$ 1.907 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.069 | \$ - | \$ 1.991 | \$ 12.822 | \$ 106.742 |
| 25/08/2015 | 3 | \$ 93.920 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.460 | \$ 0.091 | \$ - | \$ 1.717 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 2.002 | \$ 12.679 | \$ 106.599 |

Precios de la energía (\$/MWh)

| FECHA | HORA | CMO-POS | SIGET | UT | CUST | Monto Remanente | FLEMG | PTRANSMIS | REACTIVOS | ACVOLTAJE | COMP_EFI | RFC | CCT | CSIS | PR_MRS |
|------------|------|------------|----------|---------|----------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 25/08/2015 | 4 | \$ 93.920 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.472 | \$ 0.096 | \$ - | \$ 1.773 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 1.954 | \$ 12.705 | \$ 106.625 |
| 25/08/2015 | 5 | \$ 93.920 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.520 | \$ 0.082 | \$ - | \$ 1.896 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.099 | \$ - | \$ 1.855 | \$ 12.801 | \$ 106.721 |
| 25/08/2015 | 6 | \$ 93.920 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.534 | \$ 0.125 | \$ - | \$ 1.931 | \$ 0.004 | \$ 0.009 | \$ 0.135 | \$ - | \$ 1.770 | \$ 12.849 | \$ 106.769 |
| 25/08/2015 | 7 | \$ 109.620 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.507 | \$ 0.039 | \$ - | \$ 2.454 | \$ 0.104 | \$ 0.008 | \$ 0.419 | \$ - | \$ 1.542 | \$ 13.412 | \$ 123.032 |
| 25/08/2015 | 8 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.482 | \$ (0.099) | \$ - | \$ 3.163 | \$ 0.140 | \$ 0.007 | \$ 0.005 | \$ - | \$ 1.330 | \$ 13.364 | \$ 176.314 |
| 25/08/2015 | 9 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ (0.160) | \$ - | \$ 3.417 | \$ 0.168 | \$ 0.007 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.249 | \$ 13.507 | \$ 176.457 |
| 25/08/2015 | 10 | \$ 162.950 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.490 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 3.014 | \$ 0.170 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.207 | \$ 13.266 | \$ 176.216 |
| 25/08/2015 | 11 | \$ 162.950 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.487 | \$ 0.005 | \$ - | \$ 2.932 | \$ 0.176 | \$ 0.006 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.181 | \$ 13.137 | \$ 176.087 |
| 25/08/2015 | 12 | \$ 162.950 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.522 | \$ 0.078 | \$ - | \$ 3.577 | \$ 0.186 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.220 | \$ 13.943 | \$ 176.893 |
| 25/08/2015 | 13 | \$ 162.950 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.503 | \$ (0.136) | \$ - | \$ 3.613 | \$ 0.181 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.190 | \$ 13.710 | \$ 176.660 |
| 25/08/2015 | 14 | \$ 162.950 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.513 | \$ (0.025) | \$ - | \$ 3.661 | \$ 0.173 | \$ 0.006 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.164 | \$ 13.844 | \$ 176.794 |
| 25/08/2015 | 15 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.473 | \$ (0.080) | \$ - | \$ 2.918 | \$ 0.175 | \$ 0.006 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.188 | \$ 13.031 | \$ 175.981 |
| 25/08/2015 | 16 | \$ 162.950 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.456 | \$ (0.098) | \$ - | \$ 2.530 | \$ 0.157 | \$ 0.007 | \$ 0.033 | \$ - | \$ 1.271 | \$ 12.690 | \$ 175.640 |
| 25/08/2015 | 17 | \$ 103.330 | \$ 0.565 | \$ 0.78 | \$ 7.562 | \$ 0.115 | \$ - | \$ 1.882 | \$ 0.109 | \$ 0.007 | \$ 0.657 | \$ - | \$ 1.409 | \$ 13.086 | \$ 116.416 |
| 25/08/2015 | 18 | \$ 162.950 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.458 | \$ (0.299) | \$ - | \$ 3.463 | \$ 0.100 | \$ 0.007 | \$ 0.035 | \$ - | \$ 1.326 | \$ 13.425 | \$ 176.375 |
| 25/08/2015 | 19 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.472 | \$ (0.056) | \$ - | \$ 2.720 | \$ 0.091 | \$ 0.007 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.258 | \$ 12.842 | \$ 175.792 |
| 25/08/2015 | 20 | \$ 162.950 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.469 | \$ (0.109) | \$ - | \$ 2.808 | \$ - | \$ 0.007 | \$ 0.042 | \$ - | \$ 1.387 | \$ 12.941 | \$ 175.891 |
| 25/08/2015 | 21 | \$ 103.330 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ (0.047) | \$ - | \$ 2.322 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.490 | \$ - | \$ 1.617 | \$ 13.209 | \$ 116.539 |
| 25/08/2015 | 22 | \$ 93.920 | \$ 0.566 | \$ 0.78 | \$ 7.576 | \$ 0.137 | \$ - | \$ 2.134 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 1.796 | \$ 13.025 | \$ 106.945 |
| 25/08/2015 | 23 | \$ 90.230 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.528 | \$ 0.093 | \$ - | \$ 2.247 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.104 | \$ - | \$ 1.911 | \$ 13.233 | \$ 103.463 |
| 26/08/2015 | 0 | \$ 85.030 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.527 | \$ 0.091 | \$ - | \$ 1.992 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 1.997 | \$ 13.023 | \$ 98.053 |
| 26/08/2015 | 1 | \$ 85.030 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.480 | \$ 0.085 | \$ - | \$ 1.786 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 2.023 | \$ 12.735 | \$ 97.765 |
| 26/08/2015 | 2 | \$ 85.030 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.497 | \$ 0.080 | \$ - | \$ 1.917 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 2.060 | \$ 12.919 | \$ 97.949 |
| 26/08/2015 | 3 | \$ 85.030 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.501 | \$ 0.095 | \$ - | \$ 1.745 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.025 | \$ - | \$ 2.078 | \$ 12.793 | \$ 97.823 |
| 26/08/2015 | 4 | \$ 90.230 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.470 | \$ 0.093 | \$ - | \$ 1.922 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.063 | \$ - | \$ 2.016 | \$ 12.911 | \$ 103.141 |
| 26/08/2015 | 5 | \$ 93.920 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.496 | \$ (0.001) | \$ - | \$ 2.212 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.020 | \$ - | \$ 1.880 | \$ 12.954 | \$ 106.874 |
| 26/08/2015 | 6 | \$ 93.920 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.519 | \$ 0.056 | \$ - | \$ 1.740 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.110 | \$ - | \$ 1.772 | \$ 12.547 | \$ 106.467 |
| 26/08/2015 | 7 | \$ 109.620 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.507 | \$ 0.122 | \$ - | \$ 2.118 | \$ 0.104 | \$ 0.008 | \$ 0.588 | \$ - | \$ 1.572 | \$ 13.359 | \$ 122.979 |
| 26/08/2015 | 8 | \$ 162.950 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.514 | \$ 0.170 | \$ - | \$ 3.377 | \$ 0.187 | \$ 0.007 | \$ 0.020 | \$ - | \$ 1.374 | \$ 13.988 | \$ 176.938 |
| 26/08/2015 | 9 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.478 | \$ (0.062) | \$ - | \$ 3.003 | \$ 0.201 | \$ 0.007 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.287 | \$ 13.265 | \$ 176.215 |
| 26/08/2015 | 10 | \$ 162.950 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.513 | \$ 0.129 | \$ - | \$ 3.334 | \$ 0.187 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.245 | \$ 13.768 | \$ 176.718 |
| 26/08/2015 | 11 | \$ 162.950 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.496 | \$ 0.098 | \$ - | \$ 3.214 | \$ 0.183 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.224 | \$ 13.574 | \$ 176.524 |
| 26/08/2015 | 12 | \$ 162.950 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$ (0.011) | \$ - | \$ 2.569 | \$ 0.195 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.240 | \$ 12.812 | \$ 175.762 |
| 26/08/2015 | 13 | \$ 162.950 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.470 | \$ (0.066) | \$ - | \$ 2.998 | \$ 0.187 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.216 | \$ 13.160 | \$ 176.110 |
| 26/08/2015 | 14 | \$ 162.950 | \$ 0.576 | \$ 0.78 | \$ 7.710 | \$ 0.888 | \$ - | \$ 3.336 | \$ 0.179 | \$ 0.006 | \$ 0.005 | \$ - | \$ 1.197 | \$ 14.676 | \$ 177.626 |
| 26/08/2015 | 15 | \$ 162.950 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.498 | \$ 0.084 | \$ - | \$ 3.369 | \$ 0.182 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.215 | \$ 13.706 | \$ 176.656 |
| 26/08/2015 | 16 | \$ 162.950 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.462 | \$ 0.041 | \$ - | \$ 2.399 | \$ 0.191 | \$ 0.007 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.299 | \$ 12.749 | \$ 175.699 |
| 26/08/2015 | 17 | \$ 103.330 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.490 | \$ 0.043 | \$ - | \$ 1.625 | \$ 0.210 | \$ 0.007 | \$ 0.967 | \$ - | \$ 1.431 | \$ 13.111 | \$ 116.441 |
| 26/08/2015 | 18 | \$ 162.950 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.492 | \$ 0.002 | \$ - | \$ 3.026 | \$ 0.180 | \$ 0.007 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.336 | \$ 13.395 | \$ 176.345 |
| 26/08/2015 | 19 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ (0.051) | \$ - | \$ 2.941 | \$ 0.153 | \$ 0.007 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.264 | \$ 13.146 | \$ 176.096 |
| 26/08/2015 | 20 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.483 | \$ 0.023 | \$ - | \$ 2.781 | \$ 0.120 | \$ 0.007 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.327 | \$ 13.092 | \$ 176.042 |
| 26/08/2015 | 21 | \$ 162.950 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.457 | \$ (0.270) | \$ - | \$ 3.014 | \$ 0.059 | \$ 0.008 | \$ 0.044 | \$ - | \$ 1.462 | \$ 13.109 | \$ 176.059 |
| 26/08/2015 | 22 | \$ 93.920 | \$ 0.564 | \$ 0.78 | \$ 7.547 | \$ 0.041 | \$ - | \$ 1.612 | \$ 0.023 | \$ 0.009 | \$ 0.907 | \$ - | \$ 1.683 | \$ 13.163 | \$ 107.083 |
| 26/08/2015 | 23 | \$ 93.920 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.528 | \$ 0.111 | \$ - | \$ 2.430 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.050 | \$ - | \$ 1.868 | \$ 13.337 | \$ 107.257 |
| 27/08/2015 | 0 | \$ 93.920 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.470 | \$ 0.058 | \$ - | \$ 1.895 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.068 | \$ - | \$ 1.912 | \$ 12.750 | \$ 106.670 |
| 27/08/2015 | 1 | \$ 93.920 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$ 0.063 | \$ - | \$ 1.959 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.055 | \$ - | \$ 1.956 | \$ 12.866 | \$ 106.786 |
| 27/08/2015 | 2 | \$ 88.430 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.475 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 1.717 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.091 | \$ - | \$ 2.001 | \$ 12.696 | \$ 101.126 |
| 27/08/2015 | 3 | \$ 88.430 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.483 | \$ 0.076 | \$ - | \$ 1.817 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.076 | \$ - | \$ 2.013 | \$ 12.814 | \$ 101.244 |
| 27/08/2015 | 4 | \$ 93.920 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.475 | \$ 0.050 | \$ - | \$ 1.950 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.040 | \$ - | \$ 1.958 | \$ 12.819 | \$ 106.739 |
| 27/08/2015 | 5 | \$ 93.920 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.506 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 2.019 | \$ 0.021 | \$ 0.010 | \$ 0.103 | \$ - | \$ 1.842 | \$ 12.903 | \$ 106.823 |
| 27/08/2015 | 6 | \$ 93.920 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.513 | \$ 0.077 | \$ - | \$ 1.910 | \$ 0.032 | \$ 0.009 | \$ 0.151 | \$ - | \$ 1.737 | \$ 12.769 | \$ 106.689 |
| 27/08/2015 | 7 | \$ 103.330 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.504 | \$ 0.088 | \$ - | \$ 2.031 | \$ 0.094 | \$ 0.008 | \$ 0.935 | \$ - | \$ 1.554 | \$ 13.554 | \$ 116.884 |
| 27/08/2015 | 8 | \$ 162.950 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.487 | \$ (0.054) | \$ - | \$ 3.243 | \$ 0.175 | \$ 0.007 | \$ 0.011 | \$ - | \$ 1.336 | \$ 13.543 | \$ 176.493 |
| 27/08/2015 | 9 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.473 | \$ (0.109) | \$ - | \$ 3.105 | \$ 0.207 | \$ 0.007 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.255 | \$ 13.288 | \$ 176.238 |
| 27/08/2015 | 10 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.474 | \$ (0.112) | \$ - | \$ 3.034 | \$ 0.223 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.200 | \$ 13.176 | \$ 176.126 |
| 27/08/2015 | 11 | \$ 162.950 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.516 | \$ (0.010) | \$ - | \$ 3.656 | \$ 0.253 | \$ 0.006 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.182 | \$ 13.956 | \$ 176.906 |
| 27/08/2015 | 12 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.482 | \$ (0.217) | \$ - | \$ 3.420 | \$ 0.275 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.215 | \$ 13.531 | \$ 176.481 |
| 27/08/2015 | 13 | \$ 162.950 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.514 | \$ (0.035) | \$ - | \$ 3.611 | \$ 0.258 | \$ 0.006 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.183 | \$ 13.889 | \$ 176.839 |

Precios de la energía (\$/MWh)


| FECHA | HORA | CMO-POS | SIGET | UT | CUST | Monto Remanente | FLEMG | PTRANSIS | REACTIVOS | ACVOLTAJE | COMP_EFI | RFC | CCT | CSIS | PR_MRS |
|------------|------|------------|----------|---------|----------|-----------------|-------|----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 27/08/2015 | 14 | \$ 162.950 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.492 | \$(0.049) | \$ - | \$ 3.400 | \$ 0.254 | \$ 0.006 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 1.186 | \$ 13.640 | \$ 176.590 |
| 27/08/2015 | 15 | \$ 162.950 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.461 | \$ 0.006 | \$ - | \$ 2.562 | \$ 0.226 | \$ 0.007 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.257 | \$ 12.870 | \$ 175.820 |
| 27/08/2015 | 16 | \$ 103.330 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.466 | \$ 0.046 | \$ - | \$ 1.605 | \$ 0.160 | \$ 0.007 | \$ 0.697 | \$ - | \$ 1.332 | \$ 12.649 | \$ 115.979 |
| 27/08/2015 | 17 | \$ 103.330 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ 0.089 | \$ - | \$ 1.994 | \$ 0.112 | \$ 0.007 | \$ 0.661 | \$ - | \$ 1.403 | \$ 13.092 | \$ 116.422 |
| 27/08/2015 | 18 | \$ 109.620 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.499 | \$ 0.098 | \$ - | \$ 2.255 | \$ 0.083 | \$ 0.007 | \$ 0.242 | \$ - | \$ 1.344 | \$ 12.868 | \$ 122.488 |
| 27/08/2015 | 19 | \$ 109.620 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.485 | \$ 0.049 | \$ - | \$ 1.931 | \$ 0.046 | \$ 0.007 | \$ 0.240 | \$ - | \$ 1.309 | \$ 12.405 | \$ 122.025 |
| 27/08/2015 | 20 | \$ 109.620 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 1.914 | \$ 0.035 | \$ 0.007 | \$ 0.253 | \$ - | \$ 1.383 | \$ 12.470 | \$ 122.090 |
| 27/08/2015 | 21 | \$ 109.620 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.459 | \$(0.045) | \$ - | \$ 1.763 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.586 | \$ - | \$ 1.527 | \$ 12.632 | \$ 122.252 |
| 27/08/2015 | 22 | \$ 93.920 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$ 0.037 | \$ - | \$ 1.765 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.113 | \$ - | \$ 1.726 | \$ 12.474 | \$ 106.394 |
| 27/08/2015 | 23 | \$ 93.920 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.492 | \$ 0.006 | \$ - | \$ 2.012 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.053 | \$ - | \$ 1.868 | \$ 12.779 | \$ 106.699 |
| 28/08/2015 | 0 | \$ 93.920 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$(0.012) | \$ - | \$ 1.936 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.084 | \$ - | \$ 1.955 | \$ 12.771 | \$ 106.691 |
| 28/08/2015 | 1 | \$ 93.920 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.466 | \$(0.015) | \$ - | \$ 1.781 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.096 | \$ - | \$ 1.999 | \$ 12.674 | \$ 106.594 |
| 28/08/2015 | 2 | \$ 93.920 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.474 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 1.698 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.034 | \$ - | \$ 2.045 | \$ 12.625 | \$ 106.545 |
| 28/08/2015 | 3 | \$ 93.920 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.050 | \$ - | \$ 1.716 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.021 | \$ - | \$ 2.057 | \$ 12.667 | \$ 106.587 |
| 28/08/2015 | 4 | \$ 93.920 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.512 | \$ 0.066 | \$ - | \$ 1.890 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.128 | \$ - | \$ 2.002 | \$ 12.948 | \$ 106.868 |
| 28/08/2015 | 5 | \$ 93.920 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.493 | \$ 0.031 | \$ - | \$ 1.840 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.208 | \$ - | \$ 1.881 | \$ 12.801 | \$ 106.721 |
| 28/08/2015 | 6 | \$ 99.270 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.453 | \$(0.027) | \$ - | \$ 1.704 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.666 | \$ - | \$ 1.799 | \$ 12.940 | \$ 112.210 |
| 28/08/2015 | 7 | \$ 109.620 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.431 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 2.024 | \$ 0.083 | \$ 0.008 | \$ 0.283 | \$ - | \$ 1.587 | \$ 12.813 | \$ 122.433 |
| 28/08/2015 | 8 | \$ 103.330 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.507 | \$ 0.079 | \$ - | \$ 1.952 | \$ 0.156 | \$ 0.007 | \$ 0.681 | \$ - | \$ 1.375 | \$ 13.094 | \$ 116.424 |
| 28/08/2015 | 9 | \$ 103.330 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.478 | \$ 0.135 | \$ - | \$ 1.978 | \$ 0.168 | \$ 0.007 | \$ 0.606 | \$ - | \$ 1.283 | \$ 12.991 | \$ 116.321 |
| 28/08/2015 | 10 | \$ 103.330 | \$ 0.564 | \$ 0.78 | \$ 7.539 | \$(0.106) | \$ - | \$ 2.320 | \$ 0.193 | \$ 0.006 | \$ 0.579 | \$ - | \$ 1.223 | \$ 13.095 | \$ 116.425 |
| 28/08/2015 | 11 | \$ 103.330 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.505 | \$(0.001) | \$ - | \$ 2.322 | \$ 0.239 | \$ 0.006 | \$ 0.592 | \$ - | \$ 1.208 | \$ 13.209 | \$ 116.539 |
| 28/08/2015 | 12 | \$ 103.330 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.476 | \$ 0.071 | \$ - | \$ 1.972 | \$ 0.265 | \$ 0.006 | \$ 0.758 | \$ - | \$ 1.240 | \$ 13.126 | \$ 116.456 |
| 28/08/2015 | 13 | \$ 103.330 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.502 | \$ 0.067 | \$ - | \$ 2.172 | \$ 0.259 | \$ 0.006 | \$ 0.741 | \$ - | \$ 1.222 | \$ 13.308 | \$ 116.638 |
| 28/08/2015 | 14 | \$ 103.330 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.515 | \$ 0.084 | \$ - | \$ 2.299 | \$ 0.249 | \$ 0.006 | \$ 0.786 | \$ - | \$ 1.207 | \$ 13.485 | \$ 116.815 |
| 28/08/2015 | 15 | \$ 103.330 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.501 | \$ 0.096 | \$ - | \$ 2.044 | \$ 0.237 | \$ 0.006 | \$ 0.561 | \$ - | \$ 1.242 | \$ 13.027 | \$ 116.357 |
| 28/08/2015 | 16 | \$ 103.330 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.482 | \$ 0.029 | \$ - | \$ 1.882 | \$ 0.197 | \$ 0.007 | \$ 0.632 | \$ - | \$ 1.348 | \$ 12.914 | \$ 116.244 |
| 28/08/2015 | 17 | \$ 103.330 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.444 | \$ 0.011 | \$ - | \$ 1.665 | \$ 0.133 | \$ 0.008 | \$ 0.694 | \$ - | \$ 1.480 | \$ 12.769 | \$ 116.099 |
| 28/08/2015 | 18 | \$ 103.330 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.466 | \$ 0.064 | \$ - | \$ 1.769 | \$ 0.124 | \$ 0.007 | \$ 0.658 | \$ - | \$ 1.363 | \$ 12.788 | \$ 116.118 |
| 28/08/2015 | 19 | \$ 103.330 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.471 | \$ 0.119 | \$ - | \$ 1.762 | \$ 0.116 | \$ 0.007 | \$ 0.474 | \$ - | \$ 1.294 | \$ 12.578 | \$ 115.908 |
| 28/08/2015 | 20 | \$ 103.330 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.439 | \$ 0.012 | \$ - | \$ 1.458 | \$ 0.068 | \$ 0.007 | \$ 0.649 | \$ - | \$ 1.355 | \$ 12.322 | \$ 115.652 |
| 28/08/2015 | 21 | \$ 103.330 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.502 | \$ 0.002 | \$ - | \$ 1.924 | \$ 0.007 | \$ 0.008 | \$ 0.703 | \$ - | \$ 1.489 | \$ 12.973 | \$ 116.303 |
| 28/08/2015 | 22 | \$ 103.330 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.462 | \$ 0.003 | \$ - | \$ 1.800 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.911 | \$ - | \$ 1.676 | \$ 13.195 | \$ 116.525 |
| 28/08/2015 | 23 | \$ 93.920 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.468 | \$ 0.000 | \$ - | \$ 1.965 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.173 | \$ - | \$ 1.845 | \$ 12.797 | \$ 106.717 |
| 29/08/2015 | 0 | \$ 93.920 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.522 | \$ 0.044 | \$ - | \$ 2.106 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.086 | \$ - | \$ 1.937 | \$ 13.045 | \$ 106.965 |
| 29/08/2015 | 1 | \$ 93.920 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.486 | \$(0.005) | \$ - | \$ 1.794 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.098 | \$ - | \$ 1.973 | \$ 12.694 | \$ 106.614 |
| 29/08/2015 | 2 | \$ 93.920 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.485 | \$(0.007) | \$ - | \$ 1.743 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.101 | \$ - | \$ 2.024 | \$ 12.693 | \$ 106.613 |
| 29/08/2015 | 3 | \$ 93.920 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.445 | \$(0.029) | \$ - | \$ 1.804 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.072 | \$ - | \$ 2.049 | \$ 12.686 | \$ 106.606 |
| 29/08/2015 | 4 | \$ 93.920 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.455 | \$(0.021) | \$ - | \$ 1.772 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.082 | \$ - | \$ 2.011 | \$ 12.645 | \$ 106.565 |
| 29/08/2015 | 5 | \$ 93.920 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.451 | \$(0.034) | \$ - | \$ 1.947 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.077 | \$ - | \$ 1.970 | \$ 12.757 | \$ 106.677 |
| 29/08/2015 | 6 | \$ 93.920 | \$ 0.564 | \$ 0.78 | \$ 7.540 | \$(0.035) | \$ - | \$ 1.782 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.091 | \$ - | \$ 1.909 | \$ 12.638 | \$ 106.558 |
| 29/08/2015 | 7 | \$ 101.440 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.471 | \$ 0.002 | \$ - | \$ 2.108 | \$ 0.003 | \$ 0.009 | \$ 0.604 | \$ - | \$ 1.719 | \$ 13.252 | \$ 114.692 |
| 29/08/2015 | 8 | \$ 101.440 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.498 | \$(0.002) | \$ - | \$ 2.003 | \$ 0.038 | \$ 0.008 | \$ 0.501 | \$ - | \$ 1.530 | \$ 12.914 | \$ 114.354 |
| 29/08/2015 | 9 | \$ 101.440 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.480 | \$ 0.026 | \$ - | \$ 1.718 | \$ 0.083 | \$ 0.007 | \$ 0.475 | \$ - | \$ 1.438 | \$ 12.565 | \$ 114.005 |
| 29/08/2015 | 10 | \$ 101.440 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.494 | \$(0.000) | \$ - | \$ 1.871 | \$ 0.092 | \$ 0.007 | \$ 0.462 | \$ - | \$ 1.400 | \$ 12.664 | \$ 114.104 |
| 29/08/2015 | 11 | \$ 101.440 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.485 | \$ 0.026 | \$ - | \$ 1.821 | \$ 0.090 | \$ 0.007 | \$ 0.460 | \$ - | \$ 1.395 | \$ 12.620 | \$ 114.060 |
| 29/08/2015 | 12 | \$ 101.440 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.025 | \$ - | \$ 1.663 | \$ 0.091 | \$ 0.008 | \$ 0.492 | \$ - | \$ 1.468 | \$ 12.564 | \$ 114.004 |
| 29/08/2015 | 13 | \$ 101.440 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.448 | \$ 0.001 | \$ - | \$ 1.894 | \$ 0.074 | \$ 0.008 | \$ 0.523 | \$ - | \$ 1.478 | \$ 12.760 | \$ 114.200 |
| 29/08/2015 | 14 | \$ 101.440 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.482 | \$ 0.069 | \$ - | \$ 1.644 | \$ 0.076 | \$ 0.008 | \$ 0.505 | \$ - | \$ 1.496 | \$ 12.617 | \$ 114.057 |
| 29/08/2015 | 15 | \$ 101.440 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.443 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.539 | \$ 0.067 | \$ 0.008 | \$ 0.528 | \$ - | \$ 1.532 | \$ 12.466 | \$ 113.906 |
| 29/08/2015 | 16 | \$ 99.270 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.469 | \$ 0.045 | \$ - | \$ 1.740 | \$ 0.015 | \$ 0.008 | \$ 0.607 | \$ - | \$ 1.592 | \$ 12.812 | \$ 112.082 |
| 29/08/2015 | 17 | \$ 99.270 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.457 | \$ 0.009 | \$ - | \$ 1.728 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.640 | \$ - | \$ 1.630 | \$ 12.807 | \$ 112.077 |
| 29/08/2015 | 18 | \$ 101.440 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.490 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 2.011 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.501 | \$ - | \$ 1.448 | \$ 12.824 | \$ 114.264 |
| 29/08/2015 | 19 | \$ 101.440 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.482 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 1.756 | \$ - | \$ 0.007 | \$ 0.479 | \$ - | \$ 1.383 | \$ 12.470 | \$ 113.910 |
| 29/08/2015 | 20 | \$ 101.440 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.463 | \$(0.030) | \$ - | \$ 1.768 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.491 | \$ - | \$ 1.453 | \$ 12.489 | \$ 113.929 |
| 29/08/2015 | 21 | \$ 99.270 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.452 | \$(0.019) | \$ - | \$ 1.609 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.605 | \$ - | \$ 1.582 | \$ 12.572 | \$ 111.842 |
| 29/08/2015 | 22 | \$ 93.920 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.479 | \$ 0.025 | \$ - | \$ 1.803 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.197 | \$ - | \$ 1.759 | \$ 12.608 | \$ 106.528 |
| 29/08/2015 | 23 | \$ 93.920 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.488 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 1.945 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.073 | \$ - | \$ 1.929 | \$ 12.812 | \$ 106.732 |

Precios de la energía (\$/MWh)

| FECHA | HORA | CMO-POS | SIGET | UT | CUST | Monto Remanente | FLEMG | PTRANSIS | REACTIVOS | ACVOLTAJE | COMP_EFI | RFC | CCT | CSIS | PR_MRS |
|------------|------|------------|----------|---------|----------|-----------------|-------|----------|-----------|-----------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 30/08/2015 | 0 | \$ 88.430 | \$ 0.563 | \$ 0.78 | \$ 7.524 | \$ 0.047 | \$ - | \$ 1.844 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.028 | \$ - | \$ 2.067 | \$ 12.861 | \$ 101.291 |
| 30/08/2015 | 1 | \$ 88.430 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.479 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 1.611 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.036 | \$ - | \$ 2.154 | \$ 12.643 | \$ 101.073 |
| 30/08/2015 | 2 | \$ 88.430 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.475 | \$ 0.009 | \$ - | \$ 1.695 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.039 | \$ - | \$ 2.202 | \$ 12.768 | \$ 101.198 |
| 30/08/2015 | 3 | \$ 87.600 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.460 | \$ 0.049 | \$ - | \$ 1.745 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.063 | \$ - | \$ 2.214 | \$ 12.878 | \$ 100.478 |
| 30/08/2015 | 4 | \$ 85.030 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.473 | \$ 0.030 | \$ - | \$ 1.632 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.048 | \$ - | \$ 2.208 | \$ 12.739 | \$ 97.769 |
| 30/08/2015 | 5 | \$ 82.100 | \$ 0.555 | \$ 0.78 | \$ 7.428 | \$ 0.098 | \$ - | \$ 1.555 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.011 | \$ - | \$ 2.312 | \$ 12.749 | \$ 94.849 |
| 30/08/2015 | 6 | \$ 71.220 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.447 | \$ 0.126 | \$ - | \$ 1.584 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.013 | \$ - | \$ 2.329 | \$ 12.845 | \$ 84.065 |
| 30/08/2015 | 7 | \$ 82.100 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.512 | \$(0.001) | \$ - | \$ 1.810 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.171 | \$ - | \$ 2.155 | \$ 12.997 | \$ 95.097 |
| 30/08/2015 | 8 | \$ 93.920 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.477 | \$ 0.076 | \$ - | \$ 1.728 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.133 | \$ - | \$ 2.007 | \$ 12.767 | \$ 106.687 |
| 30/08/2015 | 9 | \$ 93.920 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.517 | \$ 0.012 | \$ - | \$ 2.034 | \$ 0.096 | \$ 0.010 | \$ 0.149 | \$ - | \$ 1.908 | \$ 13.066 | \$ 106.986 |
| 30/08/2015 | 10 | \$ 93.920 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.516 | \$(0.009) | \$ - | \$ 2.096 | \$ 0.097 | \$ 0.009 | \$ 0.141 | \$ - | \$ 1.820 | \$ 13.010 | \$ 106.930 |
| 30/08/2015 | 11 | \$ 93.920 | \$ 0.564 | \$ 0.78 | \$ 7.545 | \$ 0.034 | \$ - | \$ 2.067 | \$ 0.094 | \$ 0.009 | \$ 0.170 | \$ - | \$ 1.782 | \$ 13.045 | \$ 106.965 |
| 30/08/2015 | 12 | \$ 93.920 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.521 | \$(0.035) | \$ - | \$ 2.134 | \$ 0.095 | \$ 0.009 | \$ 0.195 | \$ - | \$ 1.761 | \$ 13.020 | \$ 106.940 |
| 30/08/2015 | 13 | \$ 93.920 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.473 | \$ 0.003 | \$ - | \$ 2.014 | \$ 0.090 | \$ 0.009 | \$ 0.193 | \$ - | \$ 1.729 | \$ 12.848 | \$ 106.768 |
| 30/08/2015 | 14 | \$ 93.920 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.475 | \$ 0.061 | \$ - | \$ 1.547 | \$ 0.086 | \$ 0.009 | \$ 0.212 | \$ - | \$ 1.708 | \$ 12.434 | \$ 106.354 |
| 30/08/2015 | 15 | \$ 93.920 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.459 | \$ 0.036 | \$ - | \$ 1.602 | \$ 0.088 | \$ 0.009 | \$ 0.219 | \$ - | \$ 1.726 | \$ 12.472 | \$ 106.392 |
| 30/08/2015 | 16 | \$ 93.920 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.443 | \$ 0.020 | \$ - | \$ 1.455 | \$ 0.061 | \$ 0.009 | \$ 0.179 | \$ - | \$ 1.752 | \$ 12.254 | \$ 106.174 |
| 30/08/2015 | 17 | \$ 93.920 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.480 | \$ 0.132 | \$ - | \$ 1.541 | \$ 0.038 | \$ 0.009 | \$ 0.205 | \$ - | \$ 1.763 | \$ 12.504 | \$ 106.424 |
| 30/08/2015 | 18 | \$ 101.940 | \$ 0.556 | \$ 0.78 | \$ 7.437 | \$ 0.041 | \$ - | \$ 1.829 | \$ 0.001 | \$ 0.008 | \$ 0.027 | \$ - | \$ 1.526 | \$ 12.202 | \$ 114.142 |
| 30/08/2015 | 19 | \$ 101.940 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.464 | \$ 0.021 | \$ - | \$ 1.661 | \$ - | \$ 0.008 | \$ 0.025 | \$ - | \$ 1.450 | \$ 11.964 | \$ 113.904 |
| 30/08/2015 | 20 | \$ 101.940 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.455 | \$ 0.000 | \$ - | \$ 1.613 | \$ - | \$ 0.008 | \$ - | \$ - | \$ 1.571 | \$ 11.982 | \$ 113.922 |
| 30/08/2015 | 21 | \$ 93.920 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.451 | \$(0.020) | \$ - | \$ 1.734 | \$ - | \$ 0.009 | \$ 0.206 | \$ - | \$ 1.759 | \$ 12.474 | \$ 106.394 |
| 30/08/2015 | 22 | \$ 93.920 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.466 | \$ 0.059 | \$ - | \$ 1.903 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.115 | \$ - | \$ 2.006 | \$ 12.895 | \$ 106.815 |
| 30/08/2015 | 23 | \$ 85.030 | \$ 0.565 | \$ 0.78 | \$ 7.552 | \$ 0.077 | \$ - | \$ 1.643 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.161 | \$ - | \$ 2.181 | \$ 12.968 | \$ 97.998 |
| 31/08/2015 | 0 | \$ 79.350 | \$ 0.552 | \$ 0.78 | \$ 7.387 | \$ 0.232 | \$ - | \$ 1.375 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.100 | \$ - | \$ 2.274 | \$ 12.709 | \$ 92.059 |
| 31/08/2015 | 1 | \$ 79.350 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.478 | \$ 0.059 | \$ - | \$ 1.475 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.107 | \$ - | \$ 2.340 | \$ 12.808 | \$ 92.158 |
| 31/08/2015 | 2 | \$ 79.350 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.464 | \$ 0.115 | \$ - | \$ 1.482 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.075 | \$ - | \$ 2.379 | \$ 12.863 | \$ 92.213 |
| 31/08/2015 | 3 | \$ 79.350 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.484 | \$(0.008) | \$ - | \$ 1.561 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.112 | \$ - | \$ 2.379 | \$ 12.877 | \$ 92.227 |
| 31/08/2015 | 4 | \$ 79.350 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.472 | \$ 0.121 | \$ - | \$ 1.554 | \$ - | \$ 0.012 | \$ 0.066 | \$ - | \$ 2.288 | \$ 12.849 | \$ 92.199 |
| 31/08/2015 | 5 | \$ 79.350 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.505 | \$(0.000) | \$ - | \$ 1.687 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.125 | \$ - | \$ 2.117 | \$ 12.783 | \$ 92.133 |
| 31/08/2015 | 6 | \$ 79.350 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.521 | \$ 0.085 | \$ - | \$ 1.639 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.132 | \$ - | \$ 1.948 | \$ 12.675 | \$ 92.025 |
| 31/08/2015 | 7 | \$ 162.950 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.485 | \$(0.048) | \$ - | \$ 3.217 | \$ 0.084 | \$ 0.009 | \$ 0.051 | \$ - | \$ 1.685 | \$ 13.819 | \$ 176.769 |
| 31/08/2015 | 8 | \$ 162.950 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.512 | \$ 0.053 | \$ - | \$ 3.445 | \$ 0.185 | \$ 0.007 | \$ 0.016 | \$ - | \$ 1.428 | \$ 13.986 | \$ 176.936 |
| 31/08/2015 | 9 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.003 | \$ - | \$ 2.989 | \$ 0.229 | \$ 0.007 | \$ 0.025 | \$ - | \$ 1.331 | \$ 13.402 | \$ 176.352 |
| 31/08/2015 | 10 | \$ 162.950 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.492 | \$(0.050) | \$ - | \$ 3.327 | \$ 0.216 | \$ 0.007 | \$ 0.001 | \$ - | \$ 1.280 | \$ 13.610 | \$ 176.560 |
| 31/08/2015 | 11 | \$ 162.950 | \$ 0.561 | \$ 0.78 | \$ 7.499 | \$(0.044) | \$ - | \$ 3.285 | \$ 0.223 | \$ 0.006 | \$ 0.003 | \$ - | \$ 1.242 | \$ 13.552 | \$ 176.502 |
| 31/08/2015 | 12 | \$ 162.950 | \$ 0.557 | \$ 0.78 | \$ 7.455 | \$(0.083) | \$ - | \$ 2.440 | \$ 0.231 | \$ 0.006 | \$ 0.003 | \$ - | \$ 1.253 | \$ 12.640 | \$ 175.590 |
| 31/08/2015 | 13 | \$ 162.950 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.464 | \$(0.173) | \$ - | \$ 2.867 | \$ 0.223 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.216 | \$ 12.952 | \$ 175.902 |
| 31/08/2015 | 14 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.483 | \$(0.038) | \$ - | \$ 3.029 | \$ 0.219 | \$ 0.006 | \$ 0.014 | \$ - | \$ 1.201 | \$ 13.251 | \$ 176.201 |
| 31/08/2015 | 15 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.482 | \$(0.049) | \$ - | \$ 3.200 | \$ 0.218 | \$ 0.006 | \$ 0.003 | \$ - | \$ 1.220 | \$ 13.417 | \$ 176.367 |
| 31/08/2015 | 16 | \$ 162.950 | \$ 0.558 | \$ 0.78 | \$ 7.470 | \$ 0.162 | \$ - | \$ 2.371 | \$ 0.182 | \$ 0.007 | \$ - | \$ - | \$ 1.312 | \$ 12.839 | \$ 175.789 |
| 31/08/2015 | 17 | \$ 93.170 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.511 | \$ 0.029 | \$ - | \$ 1.704 | \$ 0.174 | \$ 0.008 | \$ 0.647 | \$ - | \$ 1.456 | \$ 12.867 | \$ 106.037 |
| 31/08/2015 | 18 | \$ 162.950 | \$ 0.562 | \$ 0.78 | \$ 7.513 | \$ 0.123 | \$ - | \$ 3.535 | \$ 0.135 | \$ 0.007 | \$ 0.003 | \$ - | \$ 1.355 | \$ 14.011 | \$ 176.961 |
| 31/08/2015 | 19 | \$ 162.950 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.481 | \$ 0.100 | \$ - | \$ 2.794 | \$ 0.083 | \$ 0.007 | \$ - | \$ - | \$ 1.331 | \$ 13.133 | \$ 176.083 |
| 31/08/2015 | 20 | \$ 162.950 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.491 | \$ 0.015 | \$ - | \$ 3.089 | \$ 0.055 | \$ 0.007 | \$ - | \$ - | \$ 1.407 | \$ 13.401 | \$ 176.351 |
| 31/08/2015 | 21 | \$ 93.170 | \$ 0.555 | \$ 0.78 | \$ 7.418 | \$ 0.271 | \$ - | \$ 1.669 | \$ 0.025 | \$ 0.008 | \$ 0.938 | \$ - | \$ 1.576 | \$ 13.238 | \$ 106.408 |
| 31/08/2015 | 22 | \$ 79.350 | \$ 0.559 | \$ 0.78 | \$ 7.474 | \$ 0.192 | \$ - | \$ 1.527 | \$ - | \$ 0.010 | \$ 0.145 | \$ - | \$ 1.920 | \$ 12.604 | \$ 91.954 |
| 31/08/2015 | 23 | \$ 79.350 | \$ 0.560 | \$ 0.78 | \$ 7.494 | \$ 0.254 | \$ - | \$ 2.067 | \$ - | \$ 0.011 | \$ 0.045 | \$ - | \$ 2.094 | \$ 13.302 | \$ 92.652 |

Precios Promedios (\$/MWh)

| FECHA | Diario | Acumulado |
|-------------|-----------|-----------|
| 01/ago/2015 | \$ 115.73 | \$ 115.73 |
| 02/ago/2015 | \$ 112.67 | \$ 114.28 |
| 03/ago/2015 | \$ 107.75 | \$ 112.00 |
| 04/ago/2015 | \$ 108.80 | \$ 111.17 |
| 05/ago/2015 | \$ 109.38 | \$ 110.82 |
| 06/ago/2015 | \$ 109.01 | \$ 110.54 |
| 07/ago/2015 | \$ 119.91 | \$ 111.95 |
| 08/ago/2015 | \$ 107.66 | \$ 111.41 |
| 09/ago/2015 | \$ 106.80 | \$ 110.94 |
| 10/ago/2015 | \$ 120.74 | \$ 112.02 |
| 11/ago/2015 | \$ 121.62 | \$ 113.01 |
| 12/ago/2015 | \$ 120.89 | \$ 113.75 |
| 13/ago/2015 | \$ 119.08 | \$ 114.21 |
| 14/ago/2015 | \$ 121.05 | \$ 114.75 |
| 15/ago/2015 | \$ 107.75 | \$ 114.29 |
| 16/ago/2015 | \$ 117.23 | \$ 114.45 |
| 17/ago/2015 | \$ 129.11 | \$ 115.42 |
| 18/ago/2015 | \$ 145.71 | \$ 117.35 |
| 19/ago/2015 | \$ 153.82 | \$ 119.54 |
| 20/ago/2015 | \$ 154.18 | \$ 121.49 |
| 21/ago/2015 | \$ 145.06 | \$ 122.73 |
| 22/ago/2015 | \$ 113.31 | \$ 122.29 |
| 23/ago/2015 | \$ 105.26 | \$ 121.61 |
| 24/ago/2015 | \$ 152.63 | \$ 123.04 |
| 25/ago/2015 | \$ 149.06 | \$ 124.20 |
| 26/ago/2015 | \$ 150.37 | \$ 125.30 |
| 27/ago/2015 | \$ 138.31 | \$ 125.83 |
| 28/ago/2015 | \$ 114.29 | \$ 125.38 |
| 29/ago/2015 | \$ 111.49 | \$ 124.91 |
| 30/ago/2015 | \$ 104.76 | \$ 124.33 |
| 31/ago/2015 | \$ 147.28 | \$ 125.11 |

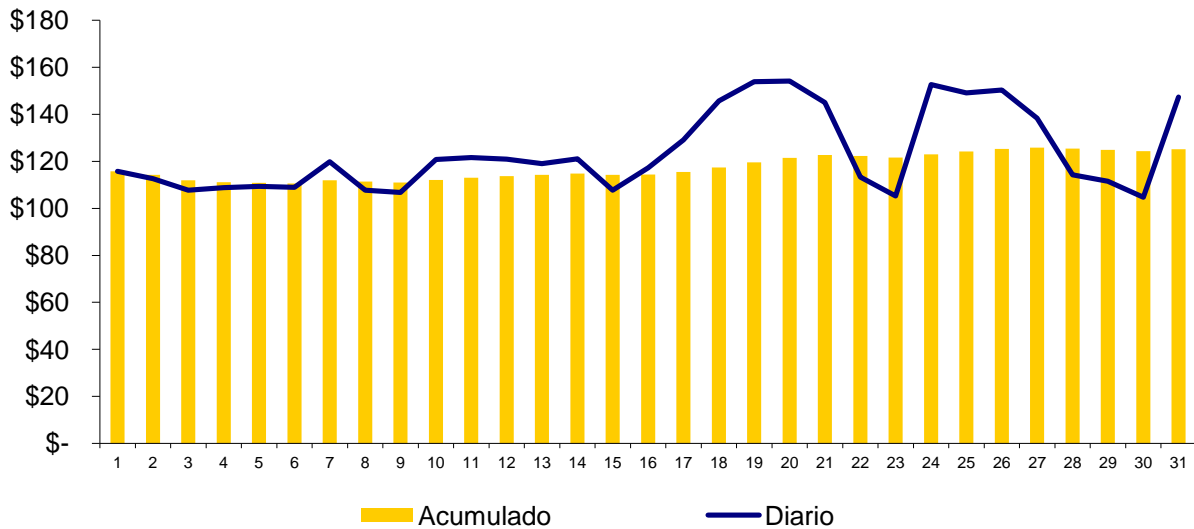


Composición del Precio Promedio (\$/MWh)

| Detalle | \$/MWh | % |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| Costo Marginal (CMO) | \$112.24 | 89.7% |
| Costos del Sistema (CSIS) | \$12.86 | 10.3% |
| Precio del MRS | \$125.10 | 100.0% |



| Cargos del Sistema (CSIS) | \$/MWh | % |
|---------------------------------|----------------|--------------|
| a) Siget | \$0.56 | 0.4% |
| b) Admón Mercado | \$0.78 | 0.6% |
| c) Cust | \$7.48 | 6.0% |
| d) Monto Remanente | \$0.01 | 0.0% |
| e) Flemg | \$0.00 | 0.0% |
| f) Ptransmisión | \$2.11 | 1.7% |
| g) ACVoltaje | \$0.01 | 0.0% |
| h) Reactivos | \$0.07 | 0.1% |
| i) Comp-Eficiencia | \$0.22 | 0.2% |
| j) Reserva Fría | \$0.00 | 0.0% |
| k) Cargo Complem. de Trans. | \$1.62 | 1.3% |
| Total Cargos del Sistema | \$12.86 | 10.3% |

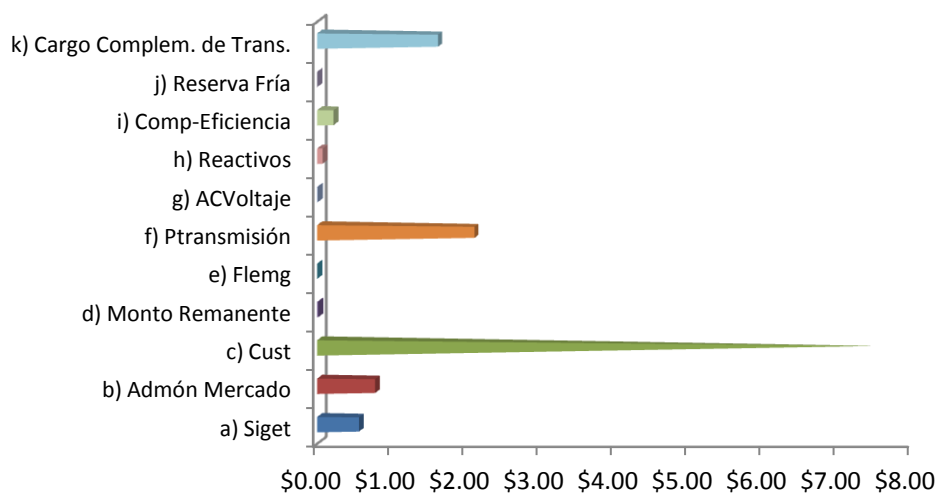


Sistema de Transmisión


ENS, Pérdidas e interrupciones

| Mes | Energía no servida (MWh) | Pérdidas de transmisión (GWh) |
|-----|--------------------------|-------------------------------|
| Ene | 97.64 | 8.77 |
| Feb | 552.57 | 8.10 |
| Mar | 112.93 | 8.96 |
| Abr | 241.57 | 9.12 |
| May | 812.80 | 10.03 |
| Jun | 135.61 | 10.13 |
| Jul | 119.70 | 10.56 |
| Ago | 241.43 | 10.19 |
| Sep | | |
| Oct | | |
| Nov | | |
| Dic | | |

Energía no servida (MWh)

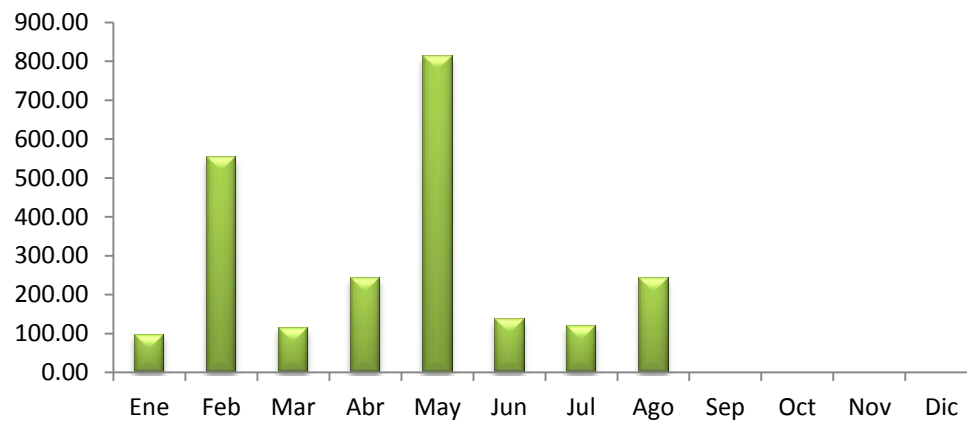

Pérdidas de transmisión (GWh)

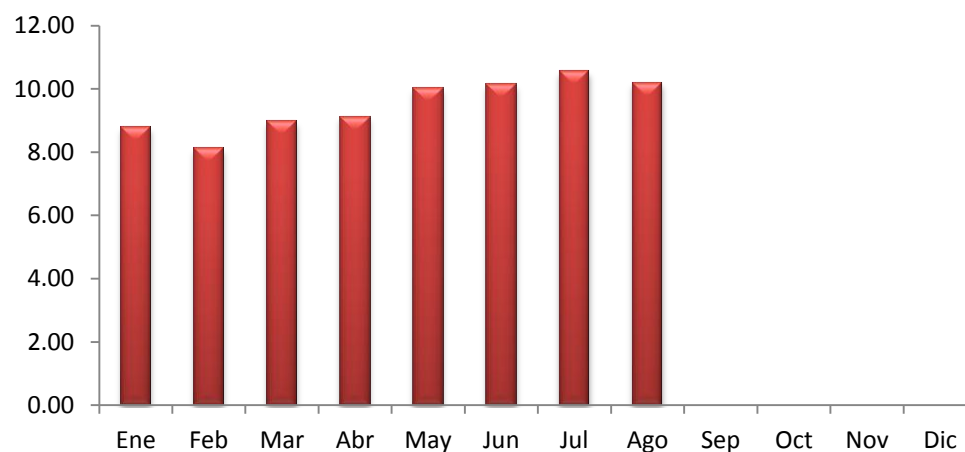

Sistema de Transmisión

Eventos (interrupciones) asociados a líneas de transmisión por responsable

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| DELSUR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ETESAL | 28 | 11 | 11 | 13 | 27 | 20 | 16 | 12 | | | | | 138 |
| NEJAPA POWER | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| INGENIO CHAPARRAS' | 2 | 4 | | | | 1 | | | | | | | 7 |
| INGENIO EL ANGEL | 2 | | 1 | | 4 | | 1 | 1 | | | | | 9 |
| UT | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
| LAGEO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| INE | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TERMOPUERTO | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| GUATEMALA | 19 | 2 | 7 | | 10 | 6 | 34 | 5 | | | | | 83 |
| HONDURAS | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 12 |
| PANAMA | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EPR | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 16 |
| NICARAGUA | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTALES | 61 | 21 | 27 | 17 | 43 | 28 | 53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |

(*) Incluye Interconexión con Guatemala y Honduras, SIEPAC y Refuerzos Internos


Eventos (interrupciones) asociados a circuitos de distribución por responsable

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| ABRUZZO | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
| ANDA | | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | | 7 | | | | | 22 |
| B&D | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | 16 |
| CAESS | 5 | 6 | 15 | 8 | 7 | 6 | 10 | 1 | | | | | 58 |
| CASSA | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
| HOLCIM | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | | 1 | | | | | 19 |
| CLESA | 8 | 6 | 17 | 20 | 25 | 27 | 30 | 26 | | | | | 159 |
| DELSUR | 8 | 13 | 39 | 37 | 53 | 15 | 23 | 49 | | | | | 237 |
| EEO | 19 | 9 | 27 | 14 | 22 | 12 | 26 | 33 | | | | | 162 |
| DEUSEM | | 1 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | | | | 15 |
| EDESAL | 2 | | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | | | | | 26 |
| ETESAL | 14 | 21 | 6 | 8 | 21 | 37 | 20 | 11 | | | | | 138 |
| HANES | | | 3 | | | | 1 | 2 | | | | | 6 |
| INGENIO CHAPARRAS' | 12 | 4 | | | | | | | | | | | 16 |
| DUKE ENERGY | | | | | | | | | | | | | 0 |
| UT | | | | | | | | | | | | | 0 |
| GUATEMALA | 6 | | | | | | 13 | 2 | | | | | 21 |
| NICARAGUA | | | | | | 3 | | 3 | | | | | 6 |
| COSTA RICA | | | | | | | | | | | | | 0 |
| CHAPARRASTIQUE | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTALES | 82 | 64 | 118 | 102 | 141 | 114 | 134 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |

Sistema de Transmisión

Consolidado de eventos por responsable correspondiente a interrupciones de líneas de transmisión y circuitos de distribución

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| ABRUZZO | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 4 |
| ANDA | | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | | 7 | | | | | 22 |
| B&D | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | | | 16 |
| CAESS | 5 | 6 | 15 | 8 | 7 | 6 | 10 | 1 | | | | | 58 |
| CASSA | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
| HOLCIM | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | | 1 | | | | | 19 |
| CLESA | 8 | 6 | 17 | 20 | 25 | 27 | 30 | 26 | | | | | 159 |
| DELSUR | 8 | 13 | 39 | 37 | 53 | 15 | 23 | 49 | | | | | 237 |
| EEO | 19 | 9 | 27 | 14 | 22 | 12 | 26 | 33 | | | | | 162 |
| DEUSEM | | 1 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 5 | | | | | 15 |
| EDESAL | 2 | | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | | | | | 26 |
| ETESAL | 42 | 32 | 17 | 21 | 48 | 57 | 36 | 23 | | | | | 276 |
| NEJAPA POWER | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| HANES | | | 3 | | | | 1 | 2 | | | | | 6 |
| INGENIO CHAPARRASTIQUE | 14 | 8 | | | | 1 | | | | | | | 23 |
| INGENIO EL ANGEL | 2 | | 1 | | 4 | | 1 | 1 | | | | | 9 |
| UT | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
| LAGEO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| DUKE ENERGY | | | | | | | | | | | | | 0 |
| INE | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TERMOPUERTO | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| GUATEMALA | 25 | 2 | 7 | | 10 | 6 | 47 | 7 | | | | | 104 |
| HONDURAS | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 12 |
| NICARAGUA | | | | | | 3 | | 3 | | | | | 6 |
| COSTA RICA | | | | | | | | | | | | | 0 |
| PANAMA | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EPR | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 16 |
| CHAPARRASTIQUE | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTALES | 143 | 85 | 145 | 119 | 184 | 142 | 187 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 |

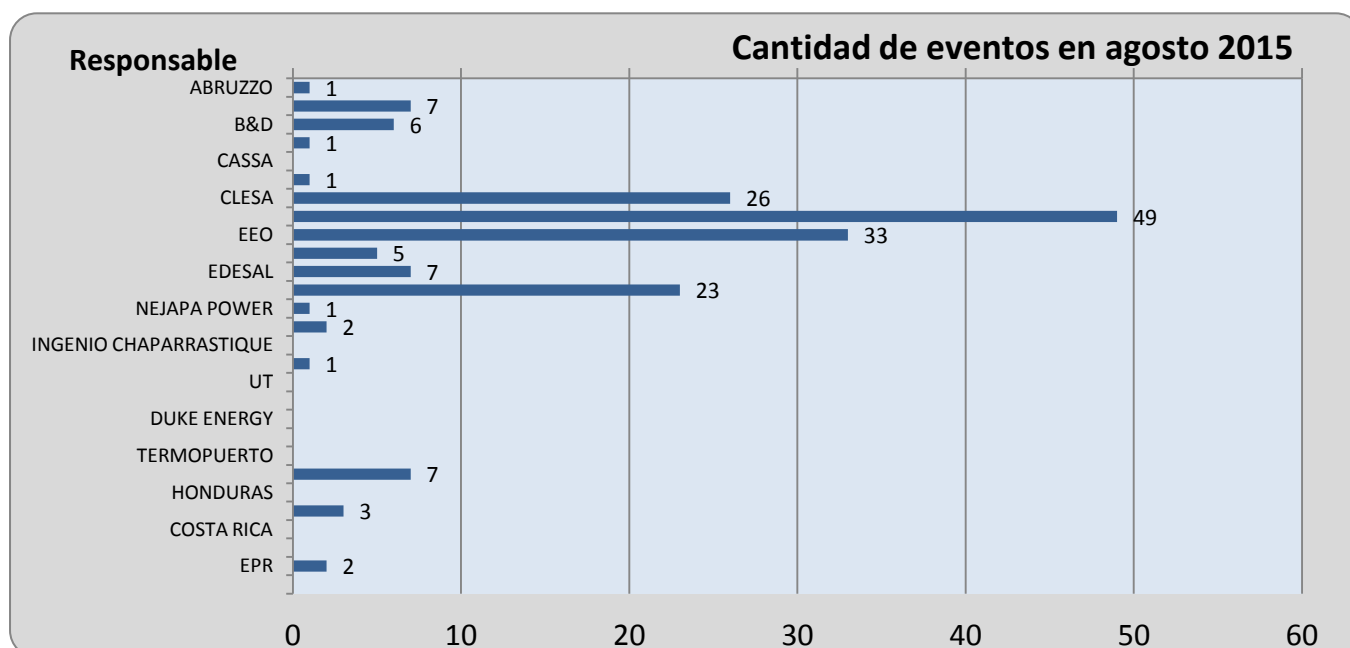


Sistema de Transmisión

Número de circuitos de distribución y líneas de transmisión interrumpidos por nivel de voltaje

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Líneas de 230 kV(*) | 32 | 6 | 14 | 4 | 14 | 7 | 36 | 8 | | | | | 121 |
| Líneas de 115 kV | 29 | 15 | 13 | 13 | 29 | 21 | 17 | 13 | | | | | 150 |
| Circuitos de 46 kV | 71 | 56 | 98 | 83 | 117 | 101 | 110 | 130 | | | | | 766 |
| Circuitos de 34.5 kV | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | | | | | 34 |
| Circuitos de 23 kV | 5 | 8 | 20 | 13 | 19 | 9 | 20 | 15 | | | | | 109 |
| TOTALES | 143 | 85 | 145 | 119 | 184 | 142 | 187 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 |

Cantidad de eventos en agosto 2015

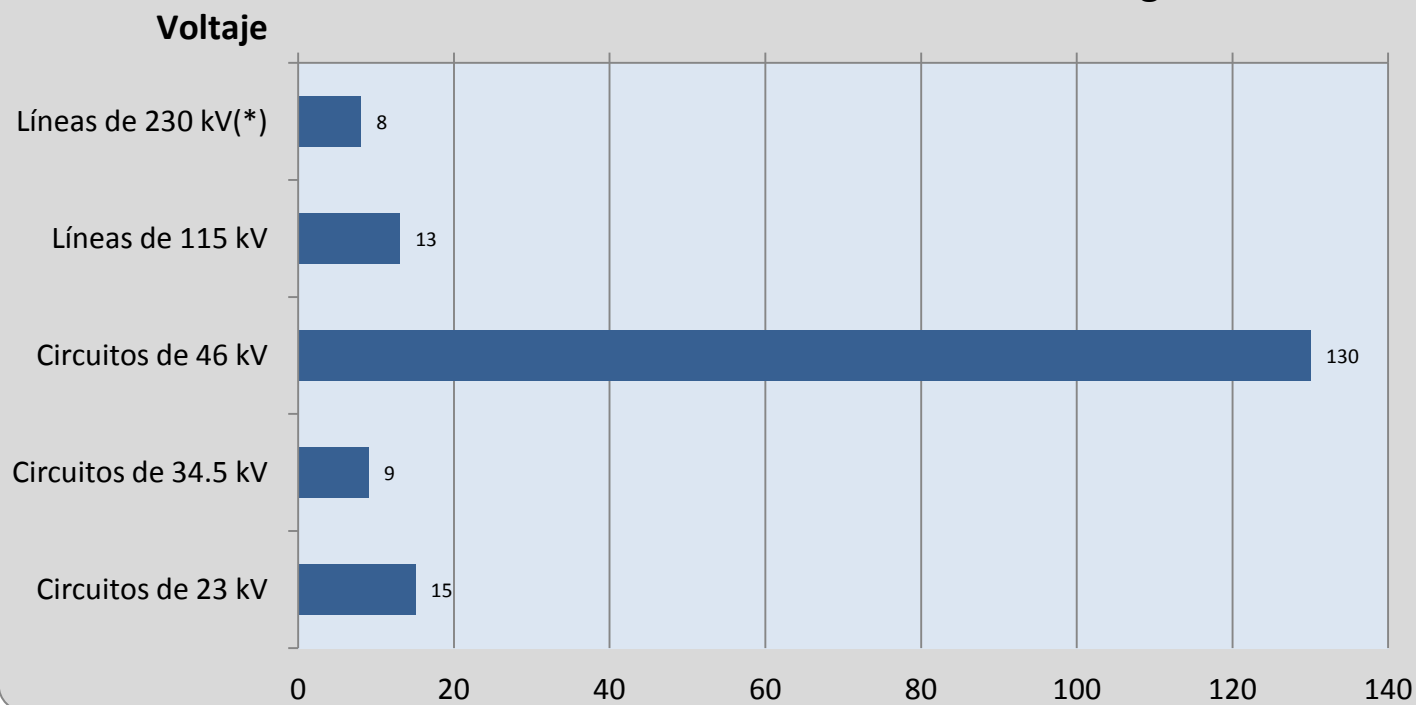


Sistema de Transmisión

Número de eventos de fallas, mantenimientos y otras causas en circuitos de distribución y líneas de transmisión

| TIPO DE INTERRUPCIONES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Mantenimientos en Líneas de transmisión a 115 kV | 12 | 11 | 8 | 3 | 14 | 11 | 10 | 6 | | | | | 75 |
| Fallas en Líneas de Transmisión a 115 kV | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 10 | 7 | 7 | | | | | 73 |
| Aperturas por Otras Causas en L.T. a 115 kV. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 2 |
| Mantenimientos en Líneas de Transmisión a 230 kV Internas (1) | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 7 |
| Fallas en Líneas de Transmisión a 230 kV Internas (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | | | | | 5 |
| Aperturas por otras causas en LT a 230 kV Internas (3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 4 |
| Mantenimientos en Líneas de Interconexión (2) | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | 20 |
| Fallas en Líneas de Interconexión (2) | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | | | 32 |
| Operación del EDLI (2) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Aperturas por otras causas en Línea de Interconexión (3) | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 31 | 3 | | | | | 53 |
| Mantenimiento de Circuitos de Distribución | 40 | 21 | 45 | 30 | 45 | 29 | 38 | 37 | | | | | 285 |
| Fallas en Circuitos de Distribución | 42 | 43 | 73 | 72 | 96 | 85 | 96 | 117 | | | | | 624 |
| Totales | 143 | 85 | 145 | 119 | 184 | 142 | 187 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 |

(1) Incluye SIEPAC y Refuerzos Internos a 230 kV; (2) Interconexiones con Guatemala y Honduras; (3) Típicamente por Control de Voltaje

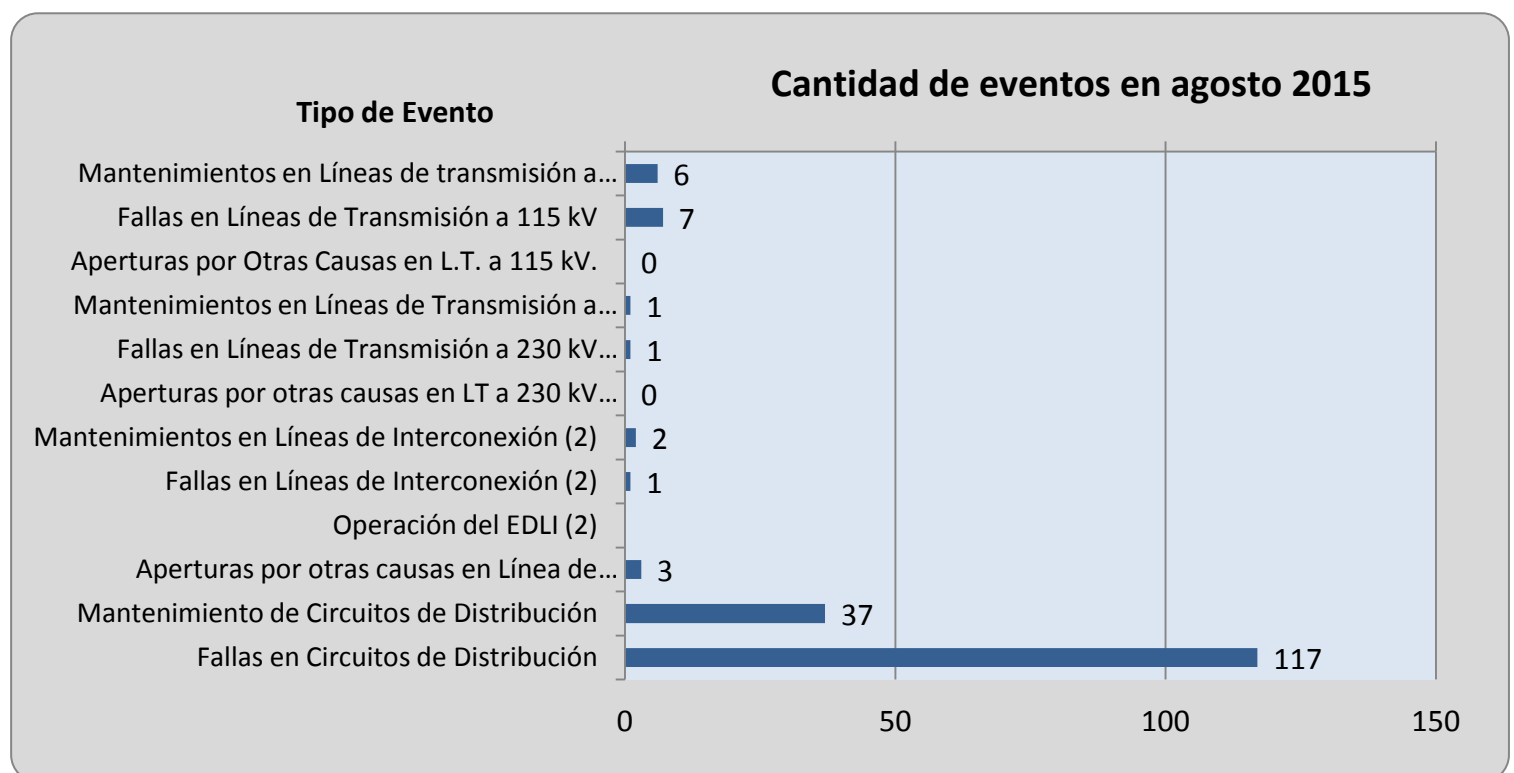

Demanda Máxima de Potencia

| Demanda | Máxima | Nocturna | Mínima |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| Ene | 960 | 919 | 371 |
| | 15-ene-15 14:30 | 14-ene-15 19:30 | 1-ene-15 6:30 |
| Feb | 1,001 | 937 | 467 |
| | 24-feb-15 14:30 | 23-feb-15 19:30 | 1-feb-15 3:30 |
| Mar | 1029 | 962 | 492 |
| | 12-mar-15 14:30 | 11-mar-15 19:30 | 23-mar-15 2:30 |
| Abr | 1089 | 994 | 451 |
| | 29-abr-15 14:30 | 28-abr-15 19:30 | 3-abr-15 2:30 |
| May | 1,066 | 977 | 487 |
| | 13-may-15 14:30 | 13-may-15 19:30 | 15-may-15 3:00 |
| Jun | 1,057 | 980 | 486 |
| | 24-jun-15 11:30 | 26-jun-15 19:30 | 8-jun-15 3:00 |
| Jul | 1,063 | 955 | 494 |
| | 6-jul-15 14:30 | 6-jul-15 19:30 | 20-jul-15 3:30 |
| Ago | 1,063 | 982 | 502 |
| | 25-ago-15 14:30 | 18-ago-15 19:30 | 6-ago-15 6:00 |
| Sep | | | |
| Oct | | | |
| Nov | | | |
| Dic | | | |

Condición de Reserva

Reserva Rodante y Reserva Fría en Demanda Máxima (MW)
ago-2015

| Día | Cap. Disponible | Gen. Despachada | Demanda + Perdidas | Intercambio Neto (1) | Reserva Rodante | Reserva Fría |
|-----|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 1157 | 796 | 849 | 52 | 67 | 293 |
| 2 | 1164 | 704 | 795 | 91 | 61 | 399 |
| 3 | 1266 | 819 | 877 | 58 | 63 | 384 |
| 4 | 1261 | 846 | 886 | 40 | 90 | 325 |
| 5 | 1253 | 795 | 834 | 39 | 123 | 335 |
| 6 | 1242 | 802 | 822 | 20 | 123 | 317 |
| 7 | 1241 | 796 | 896 | 100 | 111 | 334 |
| 8 | 1175 | 752 | 842 | 89 | 33 | 390 |
| 9 | 1184 | 814 | 831 | 17 | 83 | 287 |
| 10 | 1172 | 795 | 961 | 166 | 100 | 277 |
| 11 | 1165 | 833 | 992 | 159 | 77 | 255 |
| 12 | 1180 | 833 | 1004 | 171 | 92 | 254 |
| 13 | 1236 | 836 | 1012 | 176 | 87 | 313 |
| 14 | 1227 | 842 | 1025 | 183 | 67 | 318 |
| 15 | 1185 | 797 | 856 | 59 | 91 | 297 |
| 16 | 1211 | 808 | 847 | 39 | 82 | 321 |
| 17 | 1178 | 872 | 1044 | 172 | 31 | 275 |
| 18 | 1236 | 873 | 1045 | 172 | 124 | 238 |
| 19 | 1236 | 873 | 1050 | 178 | 143 | 220 |
| 20 | 1230 | 882 | 1052 | 170 | 128 | 220 |
| 21 | 1243 | 866 | 1040 | 174 | 90 | 288 |
| 22 | 1209 | 776 | 893 | 117 | 70 | 363 |
| 23 | 1222 | 827 | 881 | 54 | 24 | 371 |
| 24 | 1203 | 888 | 1059 | 171 | 76 | 239 |
| 25 | 1223 | 887 | 1063 | 176 | 93 | 243 |
| 26 | 1222 | 849 | 1019 | 170 | 105 | 268 |
| 27 | 1223 | 860 | 1035 | 175 | 51 | 313 |
| 28 | 1230 | 734 | 1021 | 286 | 81 | 414 |
| 29 | 1257 | 821 | 885 | 64 | 87 | 349 |
| 30 | 1247 | 803 | 851 | 49 | 132 | 312 |
| 31 | 1283 | 892 | 1016 | 124 | 87 | 304 |

(1) Valor positivo significa Importación

Precios de los Combustibles puestos en planta (US\$/bbl)

| Fecha | Equipo | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ACAJ-BUNKER | ACAJ-DIESEL | BORE-BUNKER | CESSA-BUNKER | GCSA-BUNKER | HILC-BUNKER | NEPO-BUNKER | SOYA-BUNKER | TALN-BUNKER | TEXT-BUNKER | TPTO-BUNKER |
| 01/08/2015 | \$50.65 | \$111.01 | \$56.26 | \$54.39 | \$56.95 | \$97.15 | \$61.00 | \$53.17 | \$51.89 | \$56.95 | \$52.16 |
| 02/08/2015 | \$50.65 | \$111.01 | \$56.26 | \$54.39 | \$56.95 | \$97.15 | \$61.00 | \$53.17 | \$51.89 | \$56.95 | \$52.16 |
| 03/08/2015 | \$48.86 | \$111.01 | \$54.22 | \$51.87 | \$54.56 | \$96.22 | \$53.92 | \$49.74 | \$49.40 | \$55.78 | \$49.64 |
| 04/08/2015 | \$48.86 | \$111.01 | \$54.22 | \$51.87 | \$54.56 | \$96.22 | \$53.92 | \$49.74 | \$49.40 | \$55.78 | \$49.64 |
| 05/08/2015 | \$48.86 | \$111.01 | \$54.22 | \$51.87 | \$54.56 | \$96.22 | \$53.92 | \$49.74 | \$49.40 | \$55.78 | \$49.64 |
| 06/08/2015 | \$48.86 | \$111.01 | \$54.22 | \$51.87 | \$54.56 | \$96.22 | \$53.92 | \$49.74 | \$49.40 | \$55.78 | \$49.64 |
| 07/08/2015 | \$48.86 | \$111.01 | \$54.22 | \$51.87 | \$54.56 | \$96.22 | \$53.92 | \$49.74 | \$49.40 | \$55.78 | \$49.64 |
| 08/08/2015 | \$48.86 | \$111.01 | \$54.22 | \$51.87 | \$54.56 | \$96.22 | \$53.92 | \$49.74 | \$49.40 | \$55.78 | \$49.64 |
| 09/08/2015 | \$48.86 | \$111.01 | \$54.22 | \$51.87 | \$54.56 | \$96.22 | \$53.92 | \$49.74 | \$49.40 | \$55.78 | \$49.64 |
| 10/08/2015 | \$47.53 | \$111.01 | \$51.34 | \$49.01 | \$53.80 | \$96.22 | \$53.54 | \$48.55 | \$46.52 | \$54.31 | \$46.79 |
| 11/08/2015 | \$47.53 | \$111.01 | \$51.34 | \$49.01 | \$53.80 | \$96.22 | \$53.54 | \$48.55 | \$46.52 | \$54.31 | \$46.79 |
| 12/08/2015 | \$47.53 | \$111.01 | \$51.34 | \$49.01 | \$53.80 | \$96.22 | \$53.54 | \$48.55 | \$46.52 | \$54.31 | \$46.79 |
| 13/08/2015 | \$47.53 | \$111.01 | \$51.34 | \$49.01 | \$53.80 | \$96.22 | \$53.54 | \$48.55 | \$46.52 | \$54.31 | \$46.79 |
| 14/08/2015 | \$47.53 | \$111.01 | \$51.34 | \$49.01 | \$53.80 | \$96.22 | \$53.54 | \$48.55 | \$46.52 | \$54.31 | \$46.79 |
| 15/08/2015 | \$47.53 | \$111.01 | \$51.34 | \$49.01 | \$53.80 | \$96.22 | \$53.54 | \$48.55 | \$46.52 | \$54.31 | \$46.79 |
| 16/08/2015 | \$47.53 | \$111.01 | \$51.34 | \$49.01 | \$53.80 | \$96.22 | \$53.54 | \$48.55 | \$46.52 | \$54.31 | \$46.79 |
| 17/08/2015 | \$44.93 | \$111.01 | \$50.14 | \$47.80 | \$51.16 | \$96.22 | \$53.62 | \$45.89 | \$45.31 | \$53.13 | \$45.57 |
| 18/08/2015 | \$44.93 | \$111.01 | \$50.14 | \$47.80 | \$51.16 | \$96.22 | \$53.62 | \$45.89 | \$45.31 | \$53.13 | \$45.57 |
| 19/08/2015 | \$44.93 | \$111.01 | \$50.14 | \$47.80 | \$51.16 | \$96.22 | \$53.62 | \$45.89 | \$45.31 | \$53.13 | \$45.57 |
| 20/08/2015 | \$44.93 | \$111.01 | \$50.14 | \$47.80 | \$51.16 | \$96.22 | \$53.62 | \$45.89 | \$45.31 | \$53.13 | \$45.57 |
| 21/08/2015 | \$44.93 | \$111.01 | \$50.14 | \$47.80 | \$51.16 | \$96.22 | \$53.62 | \$45.89 | \$45.31 | \$53.13 | \$45.57 |
| 22/08/2015 | \$44.93 | \$111.01 | \$50.14 | \$47.80 | \$51.16 | \$96.22 | \$53.62 | \$45.89 | \$45.31 | \$53.13 | \$45.57 |
| 23/08/2015 | \$44.93 | \$111.01 | \$50.14 | \$47.80 | \$51.16 | \$96.22 | \$53.62 | \$45.89 | \$45.31 | \$53.13 | \$45.57 |
| 24/08/2015 | \$42.38 | \$111.01 | \$47.79 | \$45.49 | \$49.48 | \$91.69 | \$53.77 | \$44.54 | \$43.00 | \$50.11 | \$43.26 |
| 25/08/2015 | \$42.38 | \$111.01 | \$47.79 | \$45.49 | \$49.48 | \$91.69 | \$53.77 | \$44.54 | \$43.00 | \$50.11 | \$43.26 |
| 26/08/2015 | \$42.38 | \$111.01 | \$47.79 | \$45.49 | \$49.48 | \$91.69 | \$53.77 | \$44.54 | \$43.00 | \$50.11 | \$43.26 |
| 27/08/2015 | \$42.38 | \$111.01 | \$47.79 | \$45.49 | \$49.48 | \$91.69 | \$53.77 | \$44.54 | \$43.00 | \$50.11 | \$43.26 |
| 28/08/2015 | \$42.38 | \$111.01 | \$47.79 | \$45.49 | \$49.48 | \$91.69 | \$53.77 | \$44.54 | \$43.00 | \$50.11 | \$43.26 |
| 29/08/2015 | \$42.38 | \$111.01 | \$47.79 | \$45.49 | \$49.48 | \$91.69 | \$53.77 | \$44.54 | \$43.00 | \$50.11 | \$43.26 |
| 30/08/2015 | \$42.38 | \$111.01 | \$47.79 | \$45.49 | \$49.48 | \$91.69 | \$53.77 | \$44.54 | \$43.00 | \$50.11 | \$43.26 |
| 31/08/2015 | \$37.75 | \$111.01 | \$43.19 | \$40.87 | \$48.68 | \$91.69 | \$44.30 | \$39.68 | \$38.37 | \$47.29 | \$39.02 |
| Promedio mes | \$45.97 | \$111.01 | \$50.97 | \$48.67 | \$52.44 | \$95.11 | \$53.88 | \$47.32 | \$46.19 | \$53.37 | \$46.46 |

Niveles (msnm)

Niveles Promedio Diario (msnm)

Referenciados Hora 0

| Fecha | Guajoyo | Cerrón Grande | 5 de Noviembre | 15 de Septiembre |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 01/08/2015 | 420.83 | 232.01 | 177.92 | 46.89 |
| 02/08/2015 | 420.83 | 232.06 | 178.09 | 47.06 |
| 03/08/2015 | 420.84 | 232.10 | 178.12 | 47.22 |
| 04/08/2015 | 420.84 | 232.13 | 178.17 | 47.04 |
| 05/08/2015 | 420.84 | 232.14 | 178.27 | 46.97 |
| 06/08/2015 | 420.85 | 232.14 | 178.38 | 46.99 |
| 07/08/2015 | 420.86 | 232.15 | 178.44 | 47.07 |
| 08/08/2015 | 420.86 | 232.13 | 178.30 | 47.01 |
| 09/08/2015 | 420.86 | 232.12 | 178.36 | 47.22 |
| 10/08/2015 | 420.85 | 232.24 | 178.32 | 47.35 |
| 11/08/2015 | 420.85 | 232.27 | 178.36 | 47.33 |
| 12/08/2015 | 420.85 | 232.38 | 178.25 | 47.30 |
| 13/08/2015 | 420.85 | 232.43 | 178.25 | 47.19 |
| 14/08/2015 | 420.85 | 232.43 | 178.30 | 47.14 |
| 15/08/2015 | 420.84 | 232.48 | 178.28 | 47.07 |
| 16/08/2015 | 420.86 | 232.52 | 178.31 | 47.01 |
| 17/08/2015 | 420.92 | 232.57 | 178.42 | 47.11 |
| 18/08/2015 | 420.95 | 232.59 | 178.58 | 46.93 |
| 19/08/2015 | 420.97 | 232.61 | 178.46 | 46.95 |
| 20/08/2015 | 421.02 | 232.67 | 178.36 | 46.95 |
| 21/08/2015 | 421.04 | 232.72 | 178.38 | 46.80 |
| 22/08/2015 | 421.06 | 232.73 | 178.37 | 46.88 |
| 23/08/2015 | 421.09 | 232.79 | 178.49 | 47.07 |
| 24/08/2015 | 421.11 | 232.80 | 178.56 | 47.24 |
| 25/08/2015 | 421.11 | 232.78 | 178.48 | 47.15 |
| 26/08/2015 | 421.11 | 232.80 | 178.30 | 47.05 |
| 27/08/2015 | 421.11 | 232.86 | 178.17 | 47.12 |
| 28/08/2015 | 421.12 | 232.87 | 178.08 | 47.08 |
| 29/08/2015 | 421.12 | 232.89 | 178.32 | 47.21 |
| 30/08/2015 | 421.14 | 232.90 | 178.40 | 47.15 |
| 31/08/2015 | 421.17 | 233.03 | 178.53 | 47.28 |
| Promedio | 420.95 | 232.49 | 178.32 | 47.09 |

Interrupciones del servicio

| Entrega | Fecha Inicio | Fecha Final | Duración | Rele | Motivo | MW | KWh | Responsable |
|----------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 45-2-81 | 15-oct-2005 | 21-ago-2015 | 08:00:00 p.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 38-4-81 | 01-ago-2015 | 01-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 08:24:00 a.m. | 07:55:12 p.m. | CLESA |
| 45-2-83c | 01-ago-2015 | 01-ago-2015 | 02:24:00 a.m. | PROT.TRAFO. | Cero Voltaje | 04:19:12 p.m. | 07:55:12 p.m. | B&D |
| 45-2-82 | 01-ago-2015 | 01-ago-2015 | 09:12:00 p.m. | MANUAL | Cero Voltaje | 03:50:24 a.m. | 12:00:00 a.m. | B&D |
| 18-4-84 | 01-ago-2015 | 01-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 08:38:24 p.m. | 04:04:48 p.m. | EEO |
| 48-4-81 | 01-ago-2015 | 01-ago-2015 | 01:12:00 a.m. | 51, 51NS | Falla en Línea | 02:52:48 a.m. | 12:00:00 a.m. | EDESAL |
| 35-4-84 | 01-ago-2015 | 01-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 02:24:00 a.m. | 04:04:48 p.m. | DELSUR |
| 13-3-84 | 01-ago-2015 | 01-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 09:21:36 a.m. | 04:04:48 a.m. | CLESA |
| 34-4-81 | 02-ago-2015 | 02-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 08:24:00 p.m. | 07:55:12 p.m. | EEO |
| 34-4-83 | 02-ago-2015 | 02-ago-2015 | 03:36:00 a.m. | MANUAL | Mantto. de Emergencia | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | EEO |
| 34-4-81 | 02-ago-2015 | 02-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 04:19:12 a.m. | 07:55:12 a.m. | EEO |
| 41-4-82 | 02-ago-2015 | 02-ago-2015 | 08:00:00 a.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | ETESAL |
| 38-4-81 | 02-ago-2015 | 02-ago-2015 | 02:48:00 p.m. | 51 | Falla en Línea | 07:40:48 p.m. | 12:00:00 a.m. | CLESA |
| 41-4-83 | 02-ago-2015 | 02-ago-2015 | 08:00:00 p.m. | 27 | Falla en Subestaciones | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | ETESAL |
| 41-4-81 | 02-ago-2015 | 02-ago-2015 | 07:36:00 p.m. | MANUAL | Falla en Subestaciones | 04:48:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | ETESAL |
| 34-4-86 | 02-ago-2015 | 02-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 07:40:48 p.m. | 04:04:48 p.m. | EEO |
| 34-4-81 | 02-ago-2015 | 02-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 03:50:24 p.m. | 12:00:00 a.m. | EEO |
| 30-4-84 | 03-ago-2015 | 03-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 02:52:48 p.m. | 07:55:12 a.m. | DELSUR |
| 45-2-82 | 03-ago-2015 | 03-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 12:57:36 a.m. | 04:04:48 p.m. | B&D |
| 18-4-83 | 06-ago-2015 | 06-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 51NS, 59N | Falla en Línea | 05:45:36 a.m. | 07:55:12 a.m. | EEO |
| 44-4-86 | 06-ago-2015 | 06-ago-2015 | 01:36:00 a.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 34-4-85 | 07-ago-2015 | 07-ago-2015 | 02:00:00 a.m. | 81 | Falla en unidades generadoras | 10:33:36 p.m. | 04:04:48 p.m. | ENATREL |
| 11-4-81 | 07-ago-2015 | 07-ago-2015 | 01:36:00 a.m. | 81 | Falla en unidades generadoras | 06:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | ENATREL |
| 13-4-81 | 07-ago-2015 | 07-ago-2015 | 02:24:00 a.m. | 81 | Falla en unidades generadoras | 05:16:48 a.m. | 12:00:00 a.m. | ENATREL |
| 39-4-82 | 07-ago-2015 | 07-ago-2015 | 09:12:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 32-4-81 | 08-ago-2015 | 08-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 10:04:48 a.m. | 07:55:12 a.m. | DELSUR |
| 35-4-84 | 08-ago-2015 | 08-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 07:26:24 a.m. | 07:55:12 p.m. | DELSUR |
| 38-4-81 | 08-ago-2015 | 08-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 01:40:48 p.m. | 07:55:12 a.m. | CLESA |
| 38-4-81 | 08-ago-2015 | 08-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 01:40:48 p.m. | 07:55:12 a.m. | CLESA |
| 35-4-84 | 08-ago-2015 | 08-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 07:26:24 a.m. | 07:55:12 p.m. | DELSUR |
| 38-4-83 | 08-ago-2015 | 08-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 03:21:36 p.m. | 12:00:00 a.m. | HANES |
| 35-4-85 | 08-ago-2015 | 08-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 10:33:36 a.m. | 12:00:00 a.m. | ANDA |
| 32-4-81 | 09-ago-2015 | 09-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 11:45:36 a.m. | 07:55:12 p.m. | DELSUR |
| 32-4-81 | 09-ago-2015 | 09-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 11:45:36 a.m. | 07:55:12 p.m. | DELSUR |
| 35-4-84 | 09-ago-2015 | 09-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51, 51NS, 59N | Falla en Línea | 01:12:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 35-4-85 | 09-ago-2015 | 09-ago-2015 | 01:12:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 10:48:00 a.m. | 12:00:00 p.m. | ANDA |
| 49-4-81 | 09-ago-2015 | 09-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 50 | Falla en Línea | 04:19:12 a.m. | 07:55:12 a.m. | EEO |
| 49-4-81 | 09-ago-2015 | 09-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 50 | Falla en Línea | 04:19:12 a.m. | 07:55:12 a.m. | EEO |
| 35-4-85 | 10-ago-2015 | 10-ago-2015 | 06:24:00 p.m. | 51 | Falla en Línea | 11:02:24 a.m. | 12:00:00 a.m. | ANDA |
| 35-4-84 | 10-ago-2015 | 10-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 59N | Falla por Terceros | 01:55:12 p.m. | 04:04:48 p.m. | ANDA |
| 18-4-84 | 10-ago-2015 | 10-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 51NS, 59N | Falla en Línea | 03:50:24 p.m. | 12:00:00 a.m. | EEO |
| 18-4-84 | 10-ago-2015 | 10-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 06:28:48 p.m. | 04:04:48 p.m. | EEO |
| 18-4-84 | 10-ago-2015 | 10-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 03:50:24 a.m. | 07:55:12 a.m. | EEO |
| 35-4-84 | 10-ago-2015 | 10-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 09:21:36 a.m. | 07:55:12 p.m. | DELSUR |

Interrupciones del servicio

| Entrega | Fecha Inicio | Fecha Final | Duración | Rele | Motivo | MW | KWh | Responsable |
|---------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 47-4-82 | 11-ago-2015 | 11-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51NS, 59N | Falla en Línea | 06:00:00 p.m. | 12:00:00 p.m. | DELSUR |
| 44-4-82 | 11-ago-2015 | 11-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51NS, 59N | Falla en Línea | 05:02:24 a.m. | 07:55:12 a.m. | CLESA |
| 44-4-82 | 11-ago-2015 | 11-ago-2015 | 08:00:00 a.m. | 51NS, 59N | Falla en Línea | 05:02:24 a.m. | 12:00:00 p.m. | CLESA |
| 44-4-83 | 11-ago-2015 | 11-ago-2015 | 02:24:00 a.m. | 59N | Falla por Terceros | 01:26:24 p.m. | 12:00:00 a.m. | ETESAL |
| 44-4-81 | 11-ago-2015 | 11-ago-2015 | 02:00:00 a.m. | 59N | Falla por Terceros | 04:04:48 a.m. | 12:00:00 p.m. | ETESAL |
| 44-4-80 | 11-ago-2015 | 11-ago-2015 | 02:24:00 a.m. | 59N | Falla por Terceros | 02:09:36 a.m. | 12:00:00 a.m. | ETESAL |
| 44-4-86 | 11-ago-2015 | 11-ago-2015 | 01:36:00 a.m. | MANUAL | Falla en Subestaciones | 12:43:12 p.m. | 07:55:12 a.m. | ETESAL |
| 47-4-82 | 11-ago-2015 | 11-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 59N | Falla en Línea | 09:21:36 p.m. | 07:55:12 p.m. | DELSUR |
| 44-4-81 | 11-ago-2015 | 11-ago-2015 | 01:36:00 a.m. | 59N | Falla por Terceros | 04:04:48 a.m. | 12:00:00 a.m. | ETESAL |
| 44-4-83 | 11-ago-2015 | 11-ago-2015 | 01:12:00 a.m. | 59N | Falla por Terceros | 01:26:24 p.m. | 12:00:00 a.m. | ETESAL |
| 44-4-80 | 11-ago-2015 | 11-ago-2015 | 01:12:00 a.m. | 59N | Falla por Terceros | 02:09:36 a.m. | 12:00:00 p.m. | ETESAL |
| 44-4-86 | 11-ago-2015 | 11-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | MANUAL | Falla en Subestaciones | 12:43:12 p.m. | 04:04:48 p.m. | ETESAL |
| 47-4-82 | 11-ago-2015 | 11-ago-2015 | 09:12:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 03:50:24 p.m. | 04:04:48 p.m. | DELSUR |
| 13-3-81 | 11-ago-2015 | 11-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | CLESA |
| 38-4-81 | 12-ago-2015 | 12-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | CLESA |
| 38-4-81 | 12-ago-2015 | 12-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | CLESA |
| 37-2-83 | 13-ago-2015 | 13-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 50, 51 | Falla en Línea | 10:33:36 p.m. | 12:00:00 a.m. | EDESAL |
| 18-4-83 | 13-ago-2015 | 13-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 12:28:48 a.m. | 07:55:12 a.m. | EEO |
| 47-4-81 | 13-ago-2015 | 13-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 11:45:36 p.m. | 07:55:12 p.m. | DELSUR |
| 47-4-82 | 13-ago-2015 | 13-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 12:28:48 p.m. | 04:04:48 p.m. | DELSUR |
| 47-4-81 | 13-ago-2015 | 14-ago-2015 | 09:36:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 02:24:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 47-4-83 | 13-ago-2015 | 13-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 01:55:12 p.m. | 04:04:48 p.m. | DELSUR |
| 47-4-83 | 13-ago-2015 | 13-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 01:55:12 p.m. | 07:55:12 a.m. | DELSUR |
| 13-3-81 | 13-ago-2015 | 13-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | CLESA |
| 39-4-82 | 14-ago-2015 | 14-ago-2015 | 01:12:00 a.m. | MANUAL | Mantto. de Emergencia | 09:21:36 p.m. | 12:00:00 p.m. | DELSUR |
| 40-4-81 | 16-ago-2015 | 16-ago-2015 | 11:36:00 a.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 05:16:48 a.m. | 07:55:12 a.m. | DEUSEM |
| 34-4-85 | 16-ago-2015 | 16-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 03:07:12 a.m. | 04:04:48 p.m. | EEO |
| 34-4-85 | 16-ago-2015 | 16-ago-2015 | 01:12:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 12:00:00 p.m. | 12:00:00 a.m. | EEO |
| 37-2-83 | 16-ago-2015 | 16-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 50, 51 | Falla en Línea | 09:07:12 a.m. | 07:55:12 a.m. | EDESAL |
| 17-4-81 | 17-ago-2015 | 17-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 04:48:00 a.m. | 04:04:48 p.m. | CAESS |
| 35-4-85 | 17-ago-2015 | 17-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 03:21:36 p.m. | 04:04:48 p.m. | ANDA |
| 11-4-84 | 18-ago-2015 | 18-ago-2015 | 06:00:00 p.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | CESSA |
| 11-4-81 | 18-ago-2015 | 18-ago-2015 | 10:24:00 p.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 10:04:48 a.m. | 12:00:00 a.m. | CLESA |
| 34-4-84 | 18-ago-2015 | 18-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51NS, 59N | Falla en Línea | 05:31:12 a.m. | 04:04:48 a.m. | EEO |
| 34-4-86 | 19-ago-2015 | 19-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 10:19:12 a.m. | 07:55:12 p.m. | EEO |
| 34-4-86 | 19-ago-2015 | 19-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 07:26:24 a.m. | 04:04:48 a.m. | EEO |
| 13-3-82 | 20-ago-2015 | 20-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 03:07:12 a.m. | 04:04:48 a.m. | CLESA |
| 13-3-82 | 20-ago-2015 | 20-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 06:43:12 p.m. | 12:00:00 a.m. | CLESA |
| 35-4-84 | 20-ago-2015 | 20-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 51NS, 59N | Falla en Línea | 06:14:24 a.m. | 07:55:12 a.m. | DELSUR |
| 35-4-84 | 20-ago-2015 | 20-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51, 51NS, 59N | Falla en Línea | 06:14:24 a.m. | 04:04:48 p.m. | DELSUR |
| 37-2-83 | 20-ago-2015 | 20-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 50, 51 | Falla en Línea | 01:12:00 p.m. | 12:00:00 a.m. | EDESAL |
| 37-2-85 | 20-ago-2015 | 20-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 03:50:24 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 38-4-82 | 20-ago-2015 | 20-ago-2015 | 04:24:00 p.m. | 51 | Falla en Línea | 09:21:36 p.m. | 12:00:00 p.m. | DELSUR, ETESAL |
| 44-4-86 | 20-ago-2015 | 20-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 59N | Falla en Línea | 02:24:00 p.m. | 07:55:12 a.m. | DELSUR |

Interrupciones del servicio

| Entrega | Fecha Inicio | Fecha Final | Duración | Rele | Motivo | MW | KWh | Responsable |
|---------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 44-3-84 | 20-ago-2015 | 20-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 06:28:48 p.m. | 04:04:48 p.m. | CLESA |
| 44-3-84 | 20-ago-2015 | 20-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 12:43:12 a.m. | 04:04:48 a.m. | CLESA |
| 16-4-81 | 20-ago-2015 | 20-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 50, 51, 59N | Falla en Línea | 08:24:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | CLESA |
| 35-4-84 | 21-ago-2015 | 21-ago-2015 | 07:12:00 a.m. | 51, 51NS, 59N | Falla en Línea | 07:55:12 p.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 35-4-84 | 21-ago-2015 | 21-ago-2015 | 04:48:00 p.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 12:14:24 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 38-4-81 | 21-ago-2015 | 21-ago-2015 | 01:12:00 a.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | CLESA |
| 47-4-82 | 21-ago-2015 | 21-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51NS, 59N | Falla en Línea | 06:28:48 p.m. | 12:00:00 p.m. | DELSUR |
| 38-4-83 | 21-ago-2015 | 21-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 08:09:36 a.m. | 04:04:48 p.m. | HANES |
| 40-4-81 | 21-ago-2015 | 21-ago-2015 | 05:36:00 p.m. | 59N | Falla en Línea | 02:24:00 p.m. | 12:00:00 a.m. | DEUSEM |
| 34-4-85 | 21-ago-2015 | 21-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 01:26:24 p.m. | 04:04:48 p.m. | EEO |
| 34-4-85 | 21-ago-2015 | 21-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 04:33:36 p.m. | 12:00:00 p.m. | EEO |
| 30-4-85 | 21-ago-2015 | 22-ago-2015 | 02:00:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 34-4-85 | 21-ago-2015 | 21-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51NS, 59N | Falla en Línea | 04:19:12 a.m. | 07:55:12 a.m. | EEO |
| 40-4-81 | 21-ago-2015 | 21-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 10:48:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | DEUSEM |
| 34-4-85 | 21-ago-2015 | 21-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 09:07:12 a.m. | 12:00:00 a.m. | EEO |
| 38-4-81 | 21-ago-2015 | 21-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | CLESA |
| 13-3-82 | 21-ago-2015 | 21-ago-2015 | 04:48:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | CLESA |
| 38-4-82 | 23-ago-2015 | 23-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 44-4-80 | 23-ago-2015 | 23-ago-2015 | 08:24:00 a.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | CLESA |
| 38-4-82 | 24-ago-2015 | 24-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 06:00:00 a.m. | 07:55:12 p.m. | DELSUR |
| 30-4-84 | 25-ago-2015 | 25-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 51NS, 59N | Falla en Línea | 10:48:00 a.m. | 04:04:48 a.m. | DELSUR |
| 18-4-84 | 25-ago-2015 | 25-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 51NS, 59N | Falla en Línea | 11:45:36 p.m. | 12:00:00 p.m. | EEO |
| 30-4-85 | 25-ago-2015 | 25-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51, 51NS, 59N | Falla en Línea | 09:36:00 a.m. | 04:04:48 p.m. | DELSUR |
| 37-2-83 | 25-ago-2015 | 25-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 50, 51 | Falla en Línea | 07:26:24 a.m. | 12:00:00 p.m. | EDESAL |
| 37-2-85 | 25-ago-2015 | 25-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 05:45:36 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 37-2-83 | 25-ago-2015 | 26-ago-2015 | 04:00:00 a.m. | 50, 51 | Falla en Línea | 02:09:36 p.m. | 10:48:00 a.m. | EDESAL |
| 44-4-81 | 25-ago-2015 | 25-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 07:55:12 p.m. | 12:00:00 p.m. | DELSUR |
| 30-4-85 | 25-ago-2015 | 25-ago-2015 | 04:00:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 39-4-81 | 26-ago-2015 | 26-ago-2015 | 08:48:00 p.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 34-4-85 | 26-ago-2015 | 26-ago-2015 | 04:00:00 a.m. | 81 | Falla en unidades generadoras | 03:07:12 p.m. | 04:04:48 p.m. | AMM |
| 11-4-81 | 26-ago-2015 | 26-ago-2015 | 04:00:00 a.m. | 81 | Falla en unidades generadoras | 07:26:24 p.m. | 07:55:12 a.m. | AMM |
| 30-4-85 | 26-ago-2015 | 26-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51, 51NS, 59N | Falla en Línea | 11:16:48 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 34-4-85 | 27-ago-2015 | 27-ago-2015 | 06:24:00 p.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 04:33:36 p.m. | 12:00:00 p.m. | EEO |
| 40-4-81 | 27-ago-2015 | 27-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 05:31:12 a.m. | 04:04:48 a.m. | DEUSEM |
| 47-4-81 | 27-ago-2015 | 27-ago-2015 | 01:12:00 a.m. | 51NS, 59N | Falla en Línea | 03:50:24 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 47-4-81 | 27-ago-2015 | 27-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51NS, 59N | Falla en Línea | 06:14:24 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 46-4-81 | 27-ago-2015 | 27-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 12:14:24 p.m. | 04:04:48 a.m. | DELSUR |
| 44-4-80 | 27-ago-2015 | 27-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51NS, 59N | Falla en Línea | 10:04:48 a.m. | 04:04:48 p.m. | CLESA |
| 44-4-80 | 27-ago-2015 | 27-ago-2015 | 01:12:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 10:04:48 a.m. | 12:00:00 a.m. | CLESA |
| 44-4-86 | 27-ago-2015 | 27-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 59N | Falla en Línea | 12:28:48 p.m. | 07:55:12 a.m. | DELSUR |
| 40-4-81 | 27-ago-2015 | 27-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | MANUAL | Solicitud de Distribuidor | 11:16:48 p.m. | 12:00:00 p.m. | DEUSEM |
| 35-4-85 | 28-ago-2015 | 28-ago-2015 | 01:36:00 a.m. | 51, 51NS, 59N | Falla en Línea | 07:55:12 a.m. | 04:04:48 p.m. | ANDA |
| 32-4-81 | 28-ago-2015 | 28-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 12:28:48 p.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 18-4-83 | 29-ago-2015 | 29-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 01:55:12 a.m. | 04:04:48 p.m. | EEO |

Interrupciones del servicio

| Entrega | Fecha Inicio | Fecha Final | Duración | Rele | Motivo | MW | KWh | Responsable |
|----------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 35-4-84 | 29-ago-2015 | 29-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 11:16:48 a.m. | 12:00:00 a.m. | DELSUR |
| 30-4-84 | 29-ago-2015 | 29-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 12:00:00 p.m. | 04:04:48 p.m. | DELSUR |
| 30-4-84 | 29-ago-2015 | 29-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 03:36:00 a.m. | 04:04:48 a.m. | DELSUR |
| 30-4-85 | 29-ago-2015 | 30-ago-2015 | 06:48:00 p.m. | 51 | Falla en Línea | 09:07:12 p.m. | 04:04:48 p.m. | DELSUR |
| 30-4-84 | 29-ago-2015 | 30-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 03:07:12 a.m. | 12:00:00 p.m. | DELSUR |
| 13-4-81 | 30-ago-2015 | 30-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 06:57:36 a.m. | 04:04:48 p.m. | CLESA |
| 44-3-84 | 30-ago-2015 | 30-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 07:12:00 p.m. | 04:04:48 p.m. | CLESA |
| 38-4-81 | 30-ago-2015 | 30-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 03:50:24 p.m. | 07:55:12 a.m. | CLESA |
| 18-4-83 | 30-ago-2015 | 30-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 51NS, 59N | Falla en Línea | 07:12:00 a.m. | 04:04:48 p.m. | EEO |
| 42-2-84 | 30-ago-2015 | 31-ago-2015 | 10:24:00 a.m. | MANUAL | Mantenimiento Programado | 04:48:00 a.m. | 04:04:48 p.m. | ABRUZZO |
| 45-2-83c | 31-ago-2015 | 31-ago-2015 | 01:12:00 a.m. | PROT.TRAFO. | Cero Voltaje | 07:26:24 a.m. | 12:00:00 p.m. | B&D |
| 45-2-81 | 31-ago-2015 | 31-ago-2015 | 03:12:00 a.m. | MANUAL | Cero Voltaje | 05:02:24 a.m. | 04:04:48 p.m. | B&D |
| 45-2-82 | 31-ago-2015 | 31-ago-2015 | 01:12:00 a.m. | MANUAL | Cero Voltaje | 03:07:12 a.m. | 04:48:00 a.m. | B&D |
| 49-4-82 | 31-ago-2015 | 31-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 10:48:00 p.m. | 07:55:12 a.m. | EEO |
| 49-4-82 | 31-ago-2015 | 31-ago-2015 | 01:12:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 10:48:00 p.m. | 12:00:00 p.m. | EEO |
| 34-4-84 | 31-ago-2015 | 01-sep-2015 | 02:24:00 a.m. | 51NS, 59N | Falla en Línea | 03:36:00 p.m. | 12:00:00 p.m. | EEO |
| 34-4-83 | 31-ago-2015 | 01-sep-2015 | 10:48:00 p.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 01:26:24 a.m. | 04:04:48 p.m. | EEO |
| 34-4-82 | 31-ago-2015 | 31-ago-2015 | 01:12:00 a.m. | 51, 59N | Falla en Línea | 08:24:00 a.m. | 12:00:00 p.m. | EEO |
| 34-4-85 | 31-ago-2015 | 31-ago-2015 | 06:48:00 p.m. | 51 | Falla en Línea | 10:33:36 a.m. | 07:55:12 a.m. | EEO |
| 18-4-84 | 31-ago-2015 | 31-ago-2015 | 02:24:00 a.m. | 51, 51NS, 59N | Falla en Línea | 12:00:00 a.m. | 12:00:00 a.m. | EEO |
| 48-4-81 | 31-ago-2015 | 31-ago-2015 | 12:24:00 a.m. | 51, 51NS | Falla en Línea | 06:28:48 p.m. | 07:55:12 p.m. | EDESAL |
| 35-4-85 | 31-ago-2015 | 31-ago-2015 | 12:48:00 a.m. | 51 | Falla en Línea | 11:16:48 p.m. | 12:00:00 a.m. | ANDA |

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTOS MAYORES (PAMM)

SEMANA 20 DE 2015 - SEMANA 19 DE 2016

| | PLANTA/UNIDAD | PROGRAMADO | DURACIÓN | REPROGRAMADO | DURACIÓN | EJECUTADO | DURACIÓN | MOTIVO | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---|--|-----------------|-----------|------------------------------|------------------|--|---|
| CEL | GUAJOYO | | | | | | | | | | |
| | UNIDAD 1 | 17-abr-16 08:00 | 17-abr-16 15:00 | 7 horas | | | | Mantenimiento de subestación | | | |
| | CERRON GRANDE | | | | | | | | | | |
| | UNIDAD 2 | 13-jun-15 | 06-jul-15 | 22 días | 13-jul-15 | 03-ago-15 | 22 DIAS | 13-jul-15 | 03-ago-15 | 22 DIAS | Mantenimiento mayor y reparación de fisura del álabe No. 5 del rodete de la turbina |
| | UNIDAD 1 | 25-jul-15 | 29-jul-15 | 5 días | 08-ago-15 | 12-ago-15 | 5 DIAS | 08-ago-15 | 12-ago-15 | 5 DIAS | Inspección del rodete de la turbina |
| | 5 DE NOVIEMBRE | | | | | | | | | | |
| | UNIDAD 2 | 18-ene-16 | 02-feb-16 | 16 días | | | | | | | Mantenimiento mayor |
| | UNIDAD 4 | 04-mar-16 | 20-mar-16 | 17 días | | | | | | | Mantenimiento mayor |
| | UNIDAD 5 | 28-mar-16 | 12-abr-16 | 16 días | | | | | | | Mantenimiento mayor |
| | UNIDADES 1 a 5 | 24-abr-16 08:00 | 24-abr-16 15:00 | 7 horas | | | | | | | Mantenimiento de subestación |
| 15 DE SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD 1 | 08-feb-16 | 28-feb-16 | 21 días | | | | | | | Mantenimiento mayor | |
| UNIDAD 2 | 15-abr-16 | 20-abr-16 | 6 días | | | | | | | Inspección del rodete de la turbina | |
| LAGEO | AHUACHAPAN | | | | | | | | | | |
| | UNIDAD 2 | 27-jun-15 | 25-jul-15 | 29 días | 16-ago-15 | 13-sep-15 | 29 DIAS | 16-ago-15 | | | Mantenimiento mayor |
| | UNIDAD 3 | 19-jul-15 06:00 | 19-jul-15 13:59 | 8 horas | | | | 19-jul-15 06:00 | 19-jul-15 13:59 | 8 horas | Mantenimiento de subestación |
| | UNIDAD 1 | 19-jul-15 11:00 | 19-jul-15 18:59 | 8 horas | | | | 19-jul-15 11:00 | 19-jul-15 18:59 | 8 horas | Mantenimiento de subestación |
| | UNIDAD 1 a 3 | 19-jul-15 08:00 | 19-jun-15 15:59 | 8 HORAS | | | | | | | Mantenimiento de subestación |
| | UNIDAD 3 | 16-ago-15 | 13-sep-15 | 29 días | LAGEO informa que lo realizará en siguiente periodo PAMM | | | | | | Mantenimiento mayor |
| | BERLIN | | | | | | | | | | |
| | UNIDAD 2 | 27-sep-15 | 18-oct-15 | 22 días | | | | | | | Mantenimiento mayor |
| | UNIDAD 4 | 27-sep-15 | 18-oct-15 | 22 días | | | | | | | Mantenimiento mayor |
| | UNIDAD 3 | 10-oct-15 05:00 | 11-oct-15 20:59 | 1.7 días | | | | | | | Mantenimiento de subestación |
| UNIDAD 1 | 11-oct-15 00:00 | 11-oct-15 17:59 | 18 horas | | | | | | | Mantenimiento de subestación | |
| DUKE ENERGY | ACAJUTLA | | | | | | | | | | |
| | MOTOR 7 | 30-may-15 | 20-jun-15 | 22 días | | | | 30-may-15 | 21-jun-15 | 23 DIAS | Mantenimiento de 72,000 horas |
| | MOTOR 9 | 11-jul-15 | 01-ago-15 | 22 días | | | | 11-jul-15 | 03-ago-15 | 24 DIAS | Mantenimiento de 72,000 horas |
| | MOTOR 4 | 22-ago-15 | 12-sep-15 | 22 días | | | | 22-ago-15 | | | Mantenimiento de 84,000 horas |
| | UNIDAD 1 | 08-sep-15 | 07-oct-15 | 30 días | 18-ene-16 | 16-feb-16 | 30 DIAS | | | | Mantenimiento de 8,000 horas |
| | MOTOR 1 | | | 0 horas | | | | | | | |
| | MOTOR 5 | 08-oct-15 | 29-oct-15 | 22 días | | | | | | | Mantenimiento de 84,000 horas |
| | UNIDAD 4 | 05-nov-15 | 05-dic-15 | 31 días | | | | | | | Mantenimiento de 12,000 horas |
| | MOTORES 1 a 9, U4 y U5 | 07-nov-15 | 08-nov-15 | 20 horas | | | | | | | Mantenimiento de subestación |
| | MOTOR 3 | | | 0 horas | | | | | | | |
| UNIDADES 1 y 2 | 17-ene-16 | 17-ene-16 | 7 horas | | | | | | | Mantenimiento de subestación | |
| CENERGICA | NEJAPA POWER | | | | | | | | | | |
| | MOTOR 17 | 18-may-15 | 31-may-15 | 14 días | | | | 18-may-15 | 29-may-15 | 12 DIAS | Mantenimiento intermedio de motor y generador |
| | MOTOR 15 | 01-jun-15 | 14-jun-15 | 14 días | | | | 01-jun-15 | 11-jun-15 | 11 DIAS | Mantenimiento intermedio de motor y generador |
| | MOTOR 6 | 15-jun-15 | 28-jun-15 | 14 días | | | | 15-jun-15 | 27-jun-15 | 13 DIAS | Mantenimiento intermedio de motor y generador |
| | MOTOR 5 | 29-jun-15 | 12-jul-15 | 14 días | | | | 29-jun-15 | 09-jul-15 | 11 DIAS | Mantenimiento intermedio de motor y generador |
| | MOTOR 23 | 13-jul-15 | 26-jul-15 | 14 días | | | | 13-jul-15 | 24-jul-15 | 12 DIAS | Mantenimiento intermedio de motor y generador |
| | MOTOR 1 | 27-jul-15 | 16-ago-15 | 21 días | 10-ago-15 | 30-ago-15 | 21 DIAS | 10-ago-15 | 27-ago-15 | 18 DIAS | Mantenimiento intermedio de motor y generador |
| | NEPO FASE 2 | 13-ago-15 22:00 | 17-ago-15 17:00 | 3.8 días | 15-ago-15 05:00 | 16-ago-15 16:59 | 1.5 DIAS | 15/08/2015 05:00 | 16/08/2015 16:59 | 1.5 DIAS | Reparación de cables de 13.8kV de transformador fase 2 |
| | NEPO PLANTA | 16-ago-15 05:00 | 16-ago-15 17:00 | 12 horas | | | | 16/08/2015 05:00 | 16/08/2015 17:00 | 12 horas | Mantenimiento mayor de subestación de planta |
| | MOTOR 22 | 17-ago-15 | 06-sep-15 | 21 días | 12-oct-15 | 01-nov-15 | 21 DIAS | | | | Mantenimiento mayor de motor y generador |
| MOTOR 27 | 07-sep-15 | 27-sep-15 | 21 días | 21-sep-15 | 11-oct-15 | 21 DIAS | | | | Mantenimiento mayor de motor y generador | |
| MOTOR 4 | 28-sep-15 | 18-oct-15 | 21 días | 31-ago-15 | 20-sep-15 | 21 DIAS | 31-ago-15 | | | Mantenimiento mayor de motor y generador | |
| MOTOR 21 | 19-oct-15 | 08-nov-15 | 21 días | NEPO informa que lo realizará en siguiente periodo PAMM | | | | | | Mantenimiento mayor de motor y generador | |
| INE | TALNIQUE | | | | | | | | | | |
| | MOTOR 1 | 09-may-15 | 29-may-15 | 21 días | | | | 09-may-15 | 06-jun-15 | 29 DIAS | Mantenimiento de 60,000 horas |
| | MOTOR 3 | 27-jun-15 | 17-jul-15 | 21 días | | | | 27-jun-15 | 19-jul-15 | 23 DIAS | Mantenimiento de 60,000 horas |
| | MOTOR 4 | 20-jul-15 | 13-ago-15 | 25 días | INE informa que lo realizará en siguiente periodo PAMM | | | | | | Mantenimiento al generador |
| | MOTOR 2 | 15-ago-15 | 08-sep-15 | 25 días | | | | 15-ago-15 | | | Mantenimiento de 60,000 horas y generador |
| | MOTOR 5 | 19-oct-15 | 12-nov-15 | 25 días | 24-oct-15 | 17-nov-15 | 25 DIAS | | | | Mantenimiento al generador |
| | MOTOR 9 | 21-nov-15 | 15-dic-15 | 25 días | | | | | | | Mantenimiento de 48,000 horas y generador |
| | MOTOR 5 | 16-ene-16 | 05-feb-16 | 21 días | | | | | | | Mantenimiento de 48,000 horas |
| | MOTORES 1 a 3 | 24-ene-16 07:00 | 24-ene-16 16:00 | 9 horas | | | | | | | Mantenimiento al transformador de fase 1 |
| | MOTORES 4 a 9 | 31-ene-16 07:00 | 31-ene-16 16:00 | 9 horas | | | | | | | Mantenimiento al transformador de fase 2 |
| MOTOR 4 | 27-feb-16 | 18-mar-16 | 21 días | | | | | | | Mantenimiento de 48,000 horas | |
| MOTOR 8 | 17-abr-16 | 07-may-16 | 21 días | | | | | | | Mantenimiento de 48,000 horas | |
| TPTO | TERMOPUERTO | | | | | | | | | | |
| | MOTOR 1 | 01-ago-15 | 20-ago-15 | 20 días | 17-oct-15 | 05-nov-15 | 20 DIAS | | | | Mantenimiento de 18,000 horas |
| | MOTOR 2 | 19-sep-15 | 08-oct-15 | 20 días | 10-feb-16 | 29-feb-16 | 20 DIAS | | | | Mantenimiento de 18,000 horas |
| | MOTORES 1 a 4 | 08-nov-15 08:00 | 08-nov-15 15:00 | 7 horas | | | | | | | Mantenimiento de subestación |
| MOTOR 4 | 01-dic-15 | 20-dic-15 | 20 días | 28-nov-15 | 17-dic-15 | 20 DIAS | | | | Mantenimiento de 18,000 horas | |
| MOTOR 3 | 08-ene-16 | 27-ene-16 | 20 días | 09-ene-16 | 28-ene-16 | 20 DIAS | | | | Mantenimiento de 18,000 horas | |
| TEXTUFIL | TEXTUFIL | | | | | | | | | | |
| | MOTOR 2 | 22-ago-15 | 31-ago-15 | 10 días | e lo realizará en siguiente periodo PAMM | | | | | | Mantenimiento de 7,500 horas |
| | MOTOR 1 | 05-sep-15 | 14-sep-15 | 10 días | e lo realizará en siguiente periodo PAMM | | | | | | Mantenimiento de 7,500 horas |
| | MOTOR 6 | 17-sep-15 | 28-sep-15 | 12 días | | | | | | | Mantenimiento de 7,500 horas |
| | MOTOR 7 | 03-oct-15 | 14-oct-15 | 12 días | 05-dic-15 | 16-dic-15 | 12 DIAS | | | | Mantenimiento de 7,500 horas |
| MOTOR 5 | 24-oct-15 | 04-nov-15 | 12 días | | | | | | | Mantenimiento de 45,000 horas | |
| GECSA | GECSA | | | | | | | | | | |
| MOTOR 3 | 26-oct-15 | 01-nov-15 | 7 días | | | | | | | Mantenimiento de 8,000 horas | |
| BOREALIS | BOREALIS | | | | | | | | | | |
| | MOTORES 1 a 8 | 31-may-15 07:00 | 31-may-15 17:00 | 10 horas | | | | 31-may-15 08:00 | 31-may-15 13:30 | 5 horas | Mantenimiento de subestación |
| | MOTOR 5 | 12-ago-15 | 26-ago-15 | 15 días | 28-sep-15 | 12-oct-15 | 15 DIAS | | | | Mantenimiento de 6,000 horas |
| | MOTOR 4 | 16-sep-15 | 30-sep-15 | 15 días | 14-oct-15 | 28-oct-15 | 15 DIAS | | | | Mantenimiento de 6,000 horas |
| | MOTOR 2 | 21-oct-15 | 04-nov-15 | 15 días | 30-oct-15 | 13-nov-15 | 15 DIAS | | | | Mantenimiento de 6,000 horas |

Proceso
Suspendido/Reprogramado
Realizado



Km. 12 1/2 Carretera al Puerto de la Libertad, Nuevo Cuscatlán,
Departamento de La Libertad.
Tel.: (503) 2521-7300 Fax: (503) 2521-7301
Correo: uconciliacion@ut.com.sv
www.ut.com.sv